

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 01.11.2021
Vår ref.: 202115110-9
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Matilde Anker

132 kV Ultvedt-Smestad – delvedtak godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til deres brev datert 3. oktober 2021 vedlagt miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) av samme dato, for nedleggelse av eksisterende 132 kV Ultvedt-Smestad i Ringerike og Oslo kommuner, Viken og Oslo fylke.

Delvedtak

NVE delgodkjenner fremlagte miljø-, transport- og anleggsplan for rivning av 132 kV Ultvedt-Smestad i Ringerike og Oslo kommuner. Delvedtaket gjelder strekningen i Sørkedalen mellom mast 306 ved Stubberud og mast 325 ved Bogstad i Oslo kommune og fylke.

Vilkår for delgodkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan:

- Dere skal orientere NVE om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.
- Entreprenører skal gjøres kjent med MTA og dette vedtaket.
- Statnett skal gjøre entreprenør oppmerksom på at mast 315 skal bevares, og at anleggsarbeidene som nå skal gjennomføres ikke må skade masten.
- Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVE. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige skader.

Godkjenningen har hjemmel i energilovforskriften § 3-5d, ref. NVEs vedlagte vedtak av 28. juni 2021 (NVE ref.: 202004896-57).

Dette delvedtaket forutsetter at fremlagte plan er i samsvar med vilkår og forutsetninger gitt i NVEs vedtak av 28. juni 2021.

NVE understreker at planen ikke skal fravikes uten vår godkjenning. Planene gjelder for rivning av anlegget. Vi kan stille krav om ytterligere detaljering og dokumentasjon for hele eller deler av anlegget ved senere tidspunkt.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR




NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10.

Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.

Bakgrunn

Statnett fikk 28. juni 2021 tillatelse til å rive eksisterende 132 kV kraftledning fra Ultvedt i Ringerike til Smestad i Oslo, NVE ref.: 202004896-57. Ledningen er i dag ikke i normal drift, og fungerer som en reserveledning inn til Oslo. Statnett har nå erstattet forsyningen med andre anlegg, så det er ikke lenger behov for denne ledningen. NVE mottok MTA for anlegget 3. oktober 2021 og har sendt denne på høring, med frist til uttalelse 5. november 2021.

Statnett har i brev av 28. oktober 2021 anmodet NVE om å fatte et delvedtak for MTA for en strekning i Sørkedalen, fra Stubberud til Bogstad i Oslo, se vedlegg og kart under. Begrunnelsen er at Oslo kommunes Vann- og avløpsetat (VAV) skal sikre vannforsyningen til Holmenkollen – Voksenåsen, og planlegger oppstart av sine anleggsarbeider 3. januar 2022. Statnetts ledning står i veien for VAVs anleggsvirksomhet ved Bogstad.

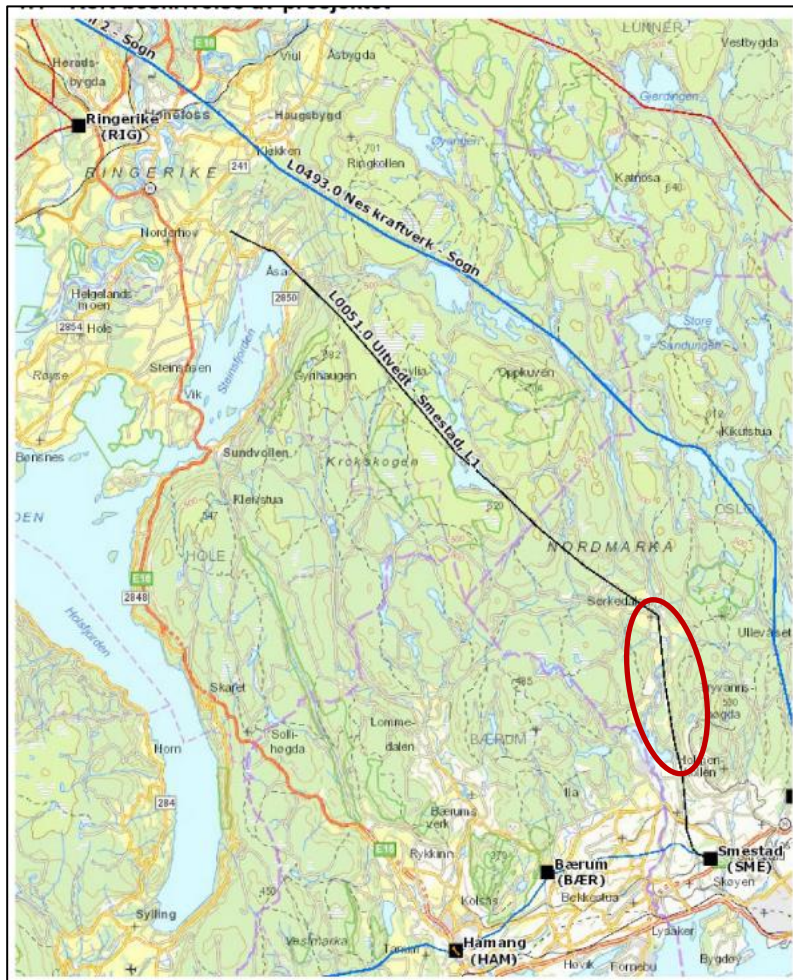

Figur 1: Oversiktskart over ledningen som skal rives vist med sort linje. Rød ellipse, påtegnet av oss, viser ca. strekning for ledningen som rives 1. januar 2021. Kilde: Statnetts MTA av 3. oktober 2021.



VAV sendte NVE et brev 15. oktober 2021 hvor anmoder oss om å fatte et delvedtak i saken slik at Statnett kan rive ledningen før de skal i gang med sitt prosjekt i 2022. Brevet er vedlagt her. Statnett og VAV har behov for de samme arealene i nærheten av Bogstad for å gjennomføre prosjektene, og Statnett beskriver i brevet av 28. oktober at for å tilpasse seg VAVs prosjekt ønsker de nå å starte rivning av ledningen i dette området 3. november 2021 (uke 44). Statnetts måte å ta ned ledningen på innebærer at linene på en lengre strekning må tas ned samtidig, og har derfor bedt om delvedtak for å ta ned liner fra mast 306 i nærheten av Stubberud til mast 325 øst for Bogstadvannet, se kart over. Oslo kommunes Bymiljøetat har i brev av 28. oktober 2021, vedlagt, beskrevet at de støtter oppstart av arbeidene i uke 44 for å ta hensyn til VAVs prosjekt i området.

Anleggsarbeidene Statnett søker delvedtak av MTA for er listet opp under. For mer detaljer, kart og bilder se Statnetts vedlagte brev av 28. oktober 2021.

Forberedende arbeider med transport av utstyr og materiell til området, etablering av baseplass 44 B, sikring av område for oppstart rivearbeider ved mast 321-325.

Anleggsarbeidet vil være innspoling av liner i følgende masteseksjoner: 325-321, 321-318, 318-313, 313-311 og 311-306.

Fjerning av mast 321, se kart under.


For å kunne gjennomføre disse arbeidene vil Statnett ha behov for å benytte baseplassene nummerert som nr. 35, 42 og 44B. Merknad: Baseplass 35 er riktig benevnt i kartet, men er omtalt som nummer 40 i Statnetts brev av 28. oktober 2021.

Statnett beskriver at de vil gjennomføre anleggsarbeidene over fire uker i hhv uke 44-45 og 47-48 i 2021.

Høring

Anmodningen om delvedtak er ikke sendt på høring da Statnett selv har vært i kontakt med grunneier og Oslo kommunes ulike etater. NVE forutsetter at Statnett har vært i kontakt med de det direkte gjelder. MTA for hele anlegget er pr. dags dato på høring med frist for uttalelse 5. november 2021. Oslo kommune og Sporveien AS har fått utsatt frist til 19. november 2021.

Statnett beskriver i MTA av 3. oktober 2021 at de har avholdt møter og oversendt informasjon til eksterne interessenter, som Byantikvaren og Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Bymiljøetaten, Skiforeningen og andre rettighetshavere og grunneiere.

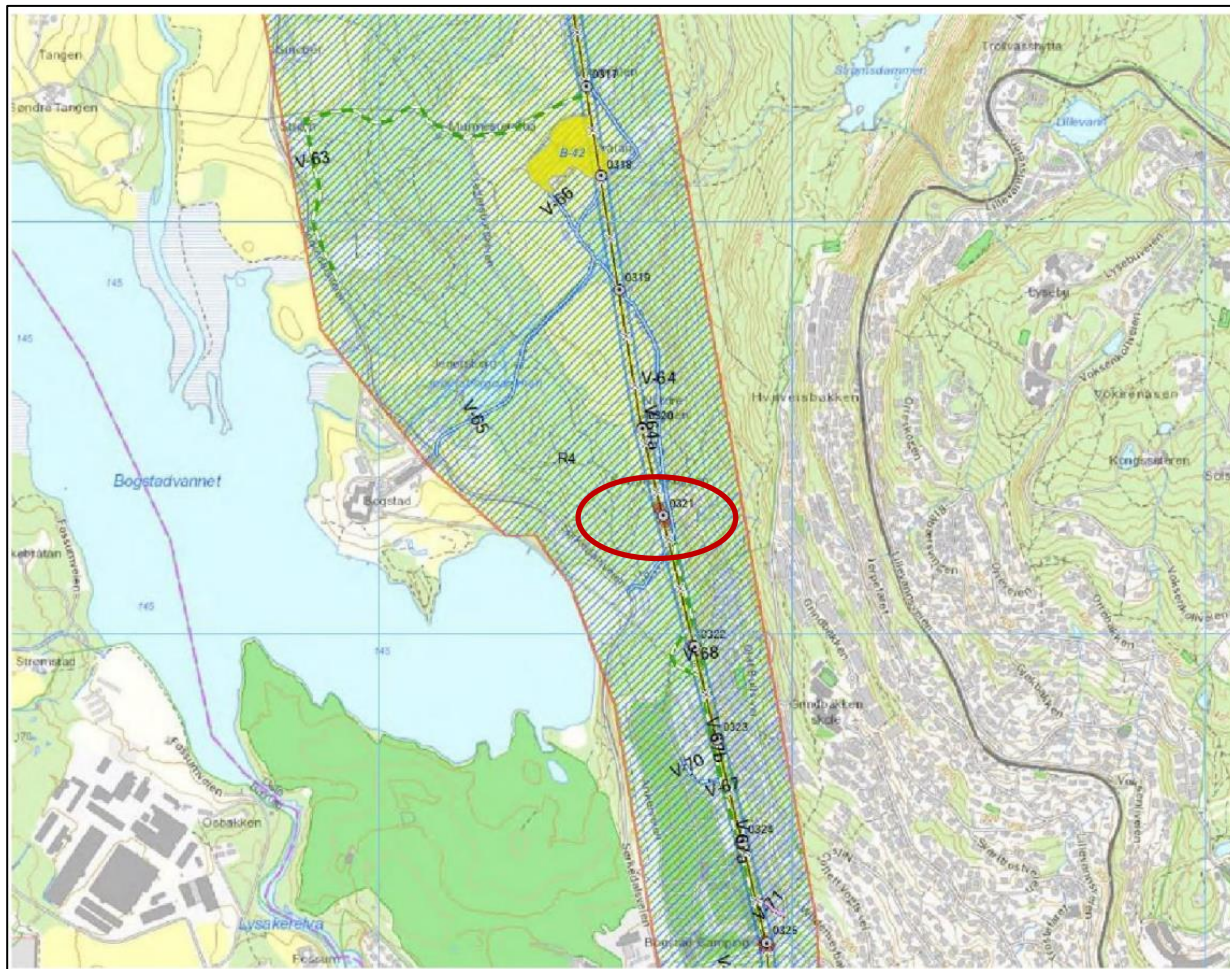

Figur 2: Utlipp fra Statnetts vedlegg til brev av 28. oktober 2021. Rød ellipse (vår påtegning) viser hvor mast 321 står i dag og som skal fjernes ila 2021.

NVEs vurderinger

Både Statnett og VAV har gjort NVE oppmerksomme på at de har behov for de samme arealene øst for Bogstad for å gjennomføre sine prosjekter, hhv. rivning av en kraftledning og å sikre vannforsyningen til Holmenkollen/Voksenåsen. NVE konstaterer at Statnetts anleggsperiode begrenser seg til fire uker, mens VAV trenger tilgang til områdene i 2,5 år. VAV kommenterer at den eksisterende 132 kV-ledningen står i veien for deres anleggsarbeider. NVE er enige i at det er hensiktsmessig at Statnett får godkjent MTA for de aktuelle områdene slik at de kan ta ned ledningens komponenter før VAV skal i gang med sine anleggsarbeider i januar 2022. Vi viser til Statnett og VAVs vedlagte brev for detaljer om de aktuelle arbeidene, fremdriftsplan mm.

NVE gjør oppmerksom på at vi ikke har behandlet MTA for hele anlegget. MTA er for tiden på høring.

I vår godkjenning av hele MTA kan vi sette sakspesifikke vilkår. Vår foreløpige vurdering er at Statnett gjennom arbeidet med MTA for anlegget har laget en god plan som ivaretar hensynet til miljø og landskap og sikrer at de negative konsekvensene av tiltaket blir minst mulig innenfor den tillatelsen som er gitt.



Kraftledningen er et statlig listeført kulturminne. NVE har av denne grunn satt vilkår i vedtaket av 28. juni 2021 om at englemast nr. 315, som er masten etter parkeringsplassen på Wyllerløypa i retning Oslo, skal bevares. NVE konstaterer at Statnett nå planlegger å spole inn linene mellom mast 306 og 325. Dette innebærer innspoling av liner via masten som skal bevares. Statnett må gjøre entreprenør oppmerksom på at mast 315 skal bevares, og at anleggsarbeidene ikke må skade masten.

Statnett opplyste på telefon 29. oktober at de vil ha behov for å bruke eksisterende veier/traktorveier for å komme inn med maskiner og utstyr for arbeidene som skal utføres i 2021. Utover det vil det være behov for å kjøre i ledningstraseen. Statnett har i kapittel 6.2.3 i MTA beskrevet hvordan transporten skal foregå, hvilke hensyn som skal tas og kommenterer at etter bygging vil arealer tilbakeføres til opprinnelig bruk så langt det lar seg gjøre. NVE mener Statnett har en god plan for gjennomføring av transporten inn til traseen og i traseen for ledningen. Vi viser til vår nye veileder nr. 2/2021 «Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg» ([NVE Veileder](#)), hvor det er mye nyttig veiledning om transport, kjørespor mm.

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert i behandlingen og vedtak av 28. juni 2021. Vurderingene bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og vurderes tilstrekkelig konkrete og dekkende for tiltaket. De legges derfor til grunn for dette delvedtaket.

Tilleggsopplysninger som dere må være oppmerksomme på

Orientering av grunneiere og rettighetshavere

Vi ber dere, så snart som mulig, om å orientere berørte grunneiere og rettighetshavere om dette vedtaket. Orienteringsbrevet finnes vedlagt, og vedtaket skal følge orienteringen. Kopi av underrettingen med tilhørende adresseliste skal sendes til NVE.

Krav om internkontrollsystem (IK-system)

Internkontrollsystem for energianlegg gjelder fra 1. januar 2019, NVE forutsetter at dette er på plass og at det følges opp.

Plan- og bygningsloven

For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som har anleggskonsesjon etter energiloven, gjelder ikke plan- og bygningsloven (pbl) med unntak av kapittel 2 og 14. Det betyr at det for gjeldende anlegg verken er nødvendig med dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner eller kommunal byggesaksbehandling, jf. pbl §1-3.

Når anlegget er fjernet, skal kommunen få tilsendt kartdata i egnet kartformat med alle fysiske anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3, siste ledd.

Nødvendige tillatelser etter annet lovverk

NVE minner om at anlegget er underlagt kraftberedskapsforskriften (FOR-2018-11-01-1641). NVE har ikke vurdert om tiltaket tilfredsstillende forskriftens krav.

Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk.



Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se informasjon om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Anne Rogstad
fungerende direktør

Anne Johanne Kråkenes
fungerende seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

LØVENSKIOLD-VÆKERØ Carl Otto Løvenskiold
Oslo kommune - Bymiljøetaten
Oslo kommune - Byrådsavdeling for byutvikling
Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
Regionkontor Landbruk - Lillestrøm
RIKSANTIKVAREN
RINGERIKE KOMMUNE
Skiforeningen
SPORVEIEN AS
STATENS VEGVESEN
STATNETT SF v/Christina Hansen
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
VIKEN FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no . NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.
Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: Skrive hvilket vedtak du klager på. Skrive hvilket resultat du ønsker. Opplyse om du klager innenfor fristen. Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.