



Utfylling av transformatordata

Veileder

Revidert 04.01.2016

Statnett

Første side i Fosweb

Statnett

Driftstans

Kraftsystemdata

bhansen

Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger

Overføringer

Stasjoner

Objektyper

Transformatordata

Meldingsinnboks

NB: Meldingstjenesten er ikke personlig

Filter:

Uleste	Tittel	Avsender	Dato
	Manglende data: Transformator Berg T2	Kari Nordmann	04.04.2016
	Manglende data T2: Transformator - Berg T3	Kari Nordmann	04.04.2016
	Oljeprøve: Transformator Berg T2	Kari Nordmann	04.04.2016
	Nullfølgeimpedans: Transformator - Dalbane T2	Systemansvarlig	16.11.2015
	Nullfølgeimpedans: Transformator - Dalbane T3	Systemansvarlig	16.11.2015
	Kortslutningsimpedans: Transformator - Dalbane T2	Systemansvarlig	16.11.2015

Vis 10 treff Viser 1 til 6 av 6 treff

Forrige 1 Neste

Viktig informasjon

Ditt selskaps data i Fosweb er avgjørende

Dataene som meldes inn i Fosweb benyttes i systemansvarliges fagsystemer og danner basis for analyse og drift av kraftsystemet. Fosweb-data brukes direkte av driftssentralene, i analyser og av NVE. Det forventes at alle selskap løpende legger inn og oppdaterer data om sine anlegg og komponenter. Ditt selskaps data er avgjørende for analyse og drift av kraftsystemet, og nøyaktighet er avgjørende for datakvaliteten og nytteverdien for alle parter.

Spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til hvordan bruke Fosweb se vår samling av ofte stilte spørsmål.

Oppgaveliste 5

Beskrivelse	Dato
! Data for 9 transformatorer (9%) har behov for kvalitetssikring	02.01.2017
! Data for 72 understasjoner (86%) har behov for kvalitetssikring	02.01.2017
! Data for 29 kompenseringer (97%) har behov for kvalitetssikring	02.01.2017
! Systemansvarlig har mottatt 4 oljeprøve rapporter som ikke er tilordnet...	02.01.2017
! KRAFTENERGI AS ønsker bekreftelse på at NETTNETT AS har konsesjon på...	31.10.2016

Viser 1 til 5 av 5 treff

Endre overføringsgrenser 4

Pågående konsesjonærskifter 1

Utfylling av transformatordata
gjøres via menyvalget
Transformatordata

Listevisning av ditt selskaps transformatorer

Statnett

Driftsstans

Kraftsystemdata

FASIT-rapportering

bhansen

Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger

Overføringer

Stasjoner

Objekttyper

Produksjonsanlegg

Transformatorer

Åpne for redigering

Egne transformatorer

Kraftsystemdata for 6 av 101 transformatorer (6%) har behov for kvalitetssikring

Filter:

Driftsmerking	Konsesjonær	Stasjon	Driftsspenning	Antall viklinger	Merkeytelse	Serienummer	Trinnkobler	Endring	Endret av	Status	Kvalitetssikret
Dal T3 897	NETTNETT AS	Dal	132	2	12.5	110-73674	Ja		bhansen	Ubekreftet	...
Dal T3 988	NETTNETT AS	Dal	132	2	50		Ja		bahansen	Ubekreftet	...
Dal TT45	NETTNETT AS	Dal	66	2	6	33434	Ja		miagunde	Gjeldende	✓ ...
Berg 3 T	NETTNETT AS	Berg	66	2	6	42869	Ja		Roarpett	Gjeldende	✓ ...
Berg 2-3 T	NETTNETT AS	Berg	47	2	20	42879	Ja		Roarpett	Gjeldende	✓ ...
Fj T 098098	NETTNETT AS	Fjell	47	2	10	47984	Ja		terjerolv	Gjeldende	✓ ...
Fj T1 09098	NETTNETT AS	Fjell	47	2	10	55693	Ja		terjerolv	Gjeldende	✓ ...
Fj T2 08790	NETTNETT AS	Fjell	47	2	10	110-72986	Ja		terjerolv	Gjeldende	✓ ...
Holmen T1	NETTNETT AS	Holmen	47	2	10	47983	Ja		suhkmanahm	Gjeldende	✓ ...

Viser 1 til 10 av 88 treff

Send melding til systemansvarlig

Forrige 1 2 3 4 5 ... 9 Neste

Alle transformatorer med statusen Ubekreftet må åpnes, fylles inn data på og deretter meldes inn. *Tips: skriv "u" inn i status-søkefeltet øverst på kolonnen, og listen viser kun ditt selskaps ubekreftede transformatorer.*

Listevisning av ditt selskaps transformatorer

Statnett

Driftsstans

Kraftsystemdata

FASIT-rapportering

bhansen

Kunde: NETTNETT AS

InnmeldingerOverføringerStasjonerObjekttypenProduksjonsanleggTransformatorer

Åpne for redigering

Egne transformatorer

Kraftsystemdata for 6 av 101 transformatorer (6%) har behov for kvalitetssikring

Filter:

Driftsmerking	Konsesjonær	Stasjon	Driftsspenning	Antall viklinger	Merkeytelse	Serienummer	Trinnkobler	Endring	Endret av	Status	Kvalitetssikret
Dal T3 897	NETTNETT AS	Dal	132	2	12.5	110-73674	Ja		bhansen	Ubekreftet	...
Dal T3 988	NETTNETT AS	Dal	132	2	50		Ja		bahansen	Ubekreftet	...
Dal TT45	NETTNETT AS	Dal	66	2	6	33434	Ja		miagunde	Gjeldende	✓ ...
Berg 3 T	NETTNETT AS	Berg	66	2	6	42869	Ja		Roarpett	Gjeldende	✓ ...
Berg 2-3 T	NETTNETT AS	Berg	47	2	20	42879	Ja		Roarpett	Gjeldende	✓ ...
Fj T 098098	NETTNETT AS	Fjell	47	2	10	47984	Ja		terjerolv	Gjeldende	✓ ...
Fj T1 09098	NETTNETT AS	Fjell	47	2	10	55693	Ja		terjerolv	Gjeldende	✓ ...
Fj T2 08790	NETTNETT AS	Fjell	47	2	10	110-72986	Ja		terjerolv	Gjeldende	✓ ...
Holmen T1	NETTNETT AS	Holmen	47	2	10	47983	Ja		suhkmanahm	Gjeldende	✓ ...

Viser 1 til 10 av 88 treff

Send melding til systemansvarlig

Forrige12345...9Neste

Endre konsesjonær

Eies transformatoren på listen ikke av ditt selskap, velg endre konsesjonær her

Detaljvisning av én enkelt transformator som det skal fylles inn data på

[Åpne for redigering](#)

⬅ Dal T3 897 Status: Gjeldende (Ubekreftet)

Stasjon Dal – Sist endret 23.06.2014 kl 13:37 av Ola Nordmann

Detaljer Dokumenter Overføringsgrenser

Plassering Dal T3 897

Basisdata

Driftsmerking *

Dal T3 897

Stasjon

Dal

Nettnivå *

Regionalnett

Hovedtype *

Regulértransformator

☐ Ja

☒ Nei

Denne informasjonen gjelder transformatorplasseringen i kraftsystemet.

Transformator ASEA PER KURE 009

Åpne alle avsnitt Lukk alle avsnitt

Meldinger

Basisdata

Fabrikat *

ASEA PER KURE

Serienummer *

009

Produksjonssted

Antall viklinger *

2

Denne informasjonen gjelder den fysiske transformatoren som til enhver tid befinner seg på plasseringen.

Detaljvisning av én enkelt transformator som det skal fylles inn data på (Alle panelbokser lukket)

Statnett Driftstans Kraftsystemdata FASIT-rapportering bhansen Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger Overføringer Stasjoner Objekttyper Produksjonsanlegg Transformatorer Åpne for redigering

Dal T3 897 Status: Gjeldende (Ubekreftet)

Stasjon Dal – Sist endret 23.06.2014 kl 13:37 av Ola Nordmann

Detaljer Dokumenter Overføringsgrenser

Plassering Dal T3 897

Basisdata

Transformator ASEA PER KURE 009

Åpne alle avsnitt Lukk alle avsnitt

Basisdata

Ansvar

Trinnkobler

Elektriske data

Mekaniske data

Hendelser

Tilstandsdata

Lastflyt- og sekvensmodell

Meldinger

Denne informasjonen gjelder transformatorplasseringen i kraftsystemet.

Denne informasjonen gjelder den fysiske transformatoren som til enhver tid befinner seg på plasseringen.

Transformatoren må åpnes for redigering før det er mulig å fylle inn data i feltene

Statnett Driftsstans Kraftsystemdata FASIT-rapportering bhansen Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger Overføringer Stasjoner Objekttyper Produksjonsanlegg Transformatorer

Dal T3 897 Status: Gjeldende (Ubekreftet)

Stasjon Dal – Sist endret 23.06.2014 kl 13:37 av Ola Nordmann

Detaljer Dokumenter Overføringsgrenser

Plassering Dal T3 897

Basisdata

Driftsmerking * Dal T3 897 Stasjon Dal Konsesjonær NETTNETT AS

Nettnivå * Regionalnett Hovedtype * Regulértransformator Enfasetransformator * ☐ Ja ☒ Nei

Transformator ASEA PER KURE 009

Åpne alle avsnitt Lukk alle avsnitt Meldinger

Basisdata

Fabrikat * ASEA PER KURE

Produksjonssted

Anevar

Utfyllingen av transformatorens data må legges i en innmelding. Opprett gjerne en ny.

NB: Betegnelsen *Endret* brukes i Fosweb også om transformatorer der mer data er blitt fylt inn, uten at en reell endring har skjedd.

Utfyllingen av transformatorens data må legges i en innmelding. Opprett gjerne en ny.

Ny innmelding

Referansenavn på innmeldingen ⁱ *

Referansenummer på fos § 14-vedtak ⁱ

Beskrivelse

Jeg bekrefter med dette på vegne av NETTNETT AS, at data som her meldes inn iht fos § 14a, er korrekte og så komplette som mulig. Innmeldte data vil brukes av NVE som regulator og Statnett som systemansvarlig, som grunnlag for analyser og drift av kraftsystemet. Systemansvarlig gjør oppmerksom på at det ved innmelding av data som påvirker en resulterende overføringsgrense, automatisk vil genereres en fos § 7-søknad.

☐ Ja, ovenstående info er lest, og innmelding skal opprettes. *

Opprett Avbryt

Navnet på innmeldingen brukes til å samle et sett med endringer* av anleggsdata. I dette tilfellet kan man si "Utfylling av transformatordata". Referansenummer er ikke aktuelt på utfylling av transformatordata, men bruk det til å knytte senere innmeldinger til rett søknad.

NB: Betegnelsen *Endret* brukes i Fosweb også om transformatorer der mer data er blitt fylt inn, uten at en reell endring har skjedd.

Transformatoren er åpnet for redigering og endringene* samles i en innmelding

Statnett Driftsstans Kraftsystemdata bhansen Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger Overføringer Stasjoner Objekttyper Transformatordata

Innmelding 20160510-01 - Utfylling av transformatordata

Dal T3 897 Status: Gjeldende (Ubekreftet)

Stasjon Dal – Sist endret 23.06.2014 kl 13:37

Detaljer **Dokumenter** Overføringsgrenser

Plassering Dal T3 897

Basisdata

Driftsmerking * Dal T3 897

Nettnivå * Velg type...

Stasjon Dal

Hovedtype * Velg type...

Transformator ASEA PER KURE 009

Apne alle avsnitt Lukk alle avsnitt

Basisdata

Fabrikkat *

Serienummer *

Velg år...

Produksjonssted *

Antall viklinger * 3

Trinnkobler * ☒ Ja ☐ Nei

Det må legges ved følgende dokumenter:
Merkeskilt transformator,
merkeskilt trinnkobler og
prøveprotokoll

Transformatoren er åpnet for redigering og endringene* samles i en innmelding

Statnett Driftsstans Kraftsystemdata bhansen Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger Overføringer Stasjoner Objekttyper Transformatordata

Innmelding 20160510-01 - Utfylling av transformatordata

Dal T3 897 Status: Gjeldende (Ubekreftet)

Stasjon Dal – Sist endret 23.06.2014 kl 13:37

Detaljer **Dokumenter** Overføringsgrenser

Plassering Dal T3 897

Basisdata

Driftsmerking * Dal T3 897

Nettnivå * Velg type...

Stasjon Dal

Hovedtype * Velg type...

Transformator ASEA PER KURE 009

Apne alle avsnitt Lukk alle avsnitt

Basisdata

Fabrikkat *

Serienummer *

Velg år...

Produksjonssted *

Antall viklinger * 3

Trinnkobler * ☒ Ja ☐ Nei

Det må legges ved følgende dokumenter:
Merkeskilt transformator,
merkeskilt trinnkobler og
prøveprotokoll

Alle boksene på transformatorens detaljside har obligatoriske felter. Det er også obligatoriske felter om trinnkobler dersom transformatoren har en.

NB: Hjelp til å forstå
enkeltparametre finnes i
excelarket Trafodata.xls

NB: Lagre-knappen er nederst på siden!

Lagre-knappen er nederst på siden!

Trykk på *Validér alle data* for å se hva som gjenstår å fylle ut

Nullsystemimpedans

Nullsystemimpedans (%) i *

Dette feltet er obligatorisk

Dette feltet er obligatorisk

Dette feltet er obligatorisk

Referanseytelse (MVA) i *

Dette feltet er obligatorisk

Dette feltet er obligatorisk

Dette feltet er obligatorisk

Tomgangstap (kW) i *

76.91

Tomgangsstrøm (%) i *

0.048

Referanseytelse i *

200

Oljeprover >

Lagre Validér alle data Forkast endringer Meld inn

Datafelt som ikke godkjennes merkes da med rød omkrets


The screenshot shows a web interface for 'Dal T3 897'. A modal dialog titled 'Ufullstendige opplysninger' is displayed in the center. It contains two bullet points: 'Merkeskilt for transformator må lastes opp under 'Dokumenter'' and 'Merkeskilt for trinnkobler må lastes opp under 'Dokumenter''. An 'Ok' button is at the bottom right of the dialog. A red arrow points from the text box on the right towards the dialog.

Denne meldingen kommer hvis du ikke har lastet opp følgende dokumenter:
Merkeskilt transformator,
merkeskilt trinnkobler og
prøveprotokoll


Rett type dokument
må angis

The screenshot shows a web interface for 'Dokumenter'. A modal dialog titled 'Legg til dokument' is displayed in the foreground. It has fields for 'Fil *' (with a 'Last opp fil' button), 'Type *' (with a dropdown menu showing options: 'Velg type...', 'Annet', 'Merkeskilt transformator', 'Merkeskilt trinnkobler', and 'Prøveprotokoll'), and 'Kommentar'. 'Lagre' and 'Avbryt' buttons are at the bottom right. In the background, a warning message states: 'Viktig: For å få bekreftet transformatorens opplysninger må merkeskilt for transformator i dokumentformatet jpg legges til nedenfor (også for trinnkobler hvis dette finnes). Følgende dokumenter bør også legges ved.'

Det er fullt mulig å lagre før alt er utfyllt

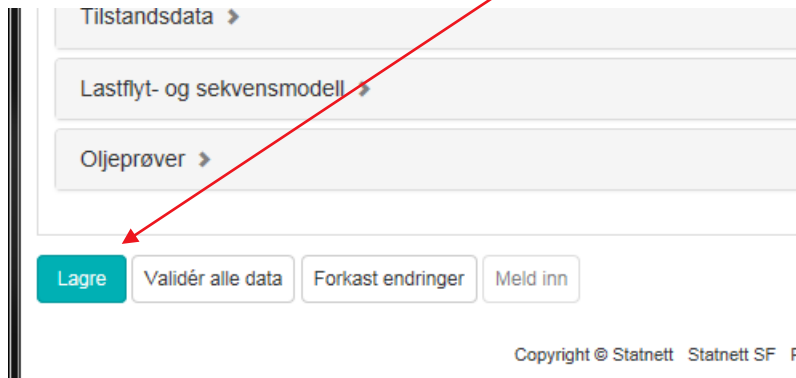

The left sidebar menu contains three expandable sections: 'Tilstandsdata', 'Lastflyt- og sekvensmodell', and 'Oljeprøver'. Below these sections are four buttons: 'Lagre' (highlighted in teal), 'Validér alle data', 'Forkast endringer', and 'Meld inn'. A red arrow originates from the title 'Det er fullt mulig å lagre før alt er utfyllt' and points directly to the 'Lagre' button.

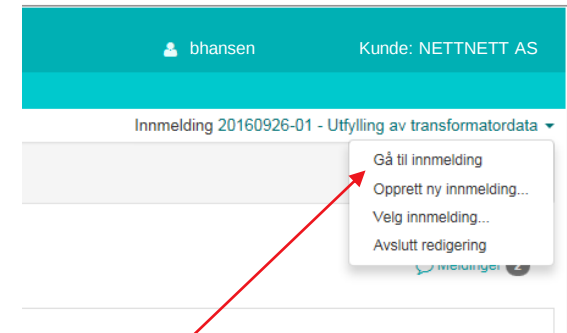

The top header shows the user 'bhansen' and the customer 'Kunde: NETTNETT AS'. Below the header, the page title is 'Innmelding 20160926-01 - Utfylling av transformatordata'. A dropdown menu is open, showing four options: 'Gå til innmelding', 'Opprett ny innmelding...', 'Velg innmelding...', and 'Avslutt redigering'. A red arrow originates from the title 'Det er fullt mulig å lagre før alt er utfyllt' and points to the 'Gå til innmelding' option.

Klikk på Gå til innmelding for å se hva som er lagret i innmeldingen.

Innmeldingens side viser komponenten(e) som har blitt endret

Statnett Driftsstans Kraftsystemdata bhansen Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger Overføringer Stasjoner Objekttyper Transformatordata

Innmelding 20160510-01 - Utfylling av transformatordata Lås innmeldingen

Nedenfor vises de endringene du har samlet innenfor én innmelding. Ferdig utfylte endringer meldes inn ved å trykke **Meld inn**. Trenger du mer hjelp?

Referansenummer 20160510-01
Navn Utfylling av transformatordata
Beskrivelse Som anvist
Referanse til fos §14-vedtak 9879879

Følgende endringer inngår i innmeldingen Meldinger

Vis ☒ Alle ☐ Under arbeid ☐ Innmeldte ☐ Godkjente ☐ Avviste ☐ Ikraftsatte

Navn	Type	Endring	Status	Ikraftredelsesdato	Ferdig utfylt
Dal	Stasjon				
Dal T3 897	Transformator	Endret	Under arbeid		Ja Meld inn

Legg til ny endring

Når endringen* er ferdig utfylt, skal den meldes inn

NB: Betegnelsen *Endret* brukes i Fosweb også om transformatorer der mer data er blitt fylt inn, uten at en reell endring har skjedd.

Hver endret* komponent må meldes inn, og endringen gis ikrafttredelsesdato

Ikrafttredelsesdato Ferdig utfylt ↻

✎ Ja ↻ Meld inn

Angi ikrafttredelsesdato

Dato for ikrafttredelse *

Lagre Avbryt

innsyn etter offentleglova § 13

23 90 30 01 v1-17-102-Rel Fosweb hjelp og informasjon

Ved utfylling av data om en eksisterende transformator, er det naturlig å føre opp dagens dato på når "endringen" skal tre i kraft.

NB: Betegnelsen *Endret* brukes i Fosweb også om transformatorer der mer data er blitt fylt inn, uten at en reell endring har skjedd.

Endret* komponent er nå meldt inn og vil bli behandlet av saksbehandler hos systemansvarlig.

Statnett Driftsstans Kraftsystemdata bhansen Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger Overføringer Stasjoner Objekttyper ▾ Transformatordata

 **Innmelding 20160510-01 - Utfylling av transformatordata** Lås innmeldingen

Nedenfor vises de endringene du har samlet innenfor én innmelding. Ferdig utfylte endringer meldes inn ved å trykke *Meld inn*. [Trenger du mer hjelp?](#)

Referansenummer 20160510-01
Navn Utfylling av transformatordata 
Beskrivelse Som anvist
Referanse til fos §14-vedtak 9879879

Meldinger

Følgende endringer inngår i innmeldingen

Vis ☒ Alle ☐ Under arbeid ☐ Innmeldte ☐ Godkjente ☐ Avviste ☐ Ikraftsatte

Navn	Type	Endring	Status	Ikrafttredelsesdato	Ferdig utfylt	
Dal ▾ Dal T3 897	Stasjon Transformator	Endret	Innmeldt	19.05.2016 	Ja	

Legg til ny endring ▾

Copyright

NB: Betegnelsen *Endret* brukes i Fosweb også om transformatorer der mer data er blitt fylt inn, uten at en reell endring har skjedd.

Neste transformator som skal utfylles kan åpnes for redigering i samme innmelding

The screenshot shows the Statnett web application interface. A dropdown menu is open, showing options for editing a report. A red arrow points from the text 'Neste transformator som skal utfylles kan åpnes for redigering i samme innmelding' to the 'Åpne for redigering' option in the dropdown. Another red arrow points from the same text to the 'Velg innmelding...' option in the modal window.

Statnett Driftstans Kraftsystemdata bhansen Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger Overføringer Stasjoner Objekttyper Transformatordata

Dal T3 897 Status: Gjeldende (Ubekreftet)

Stasjon Dal – Sist endret 23.06.2014 kl 13:37

Antall viklinger 2

Nettområde Regionalnett

Ansvar

Elektriske data

Mekaniske data

Hendelser

Åpne for redigering

Opprett ny innmelding...

Velg innmelding...

Meldinger

Velg innmelding

Filter:

Referanse	Navn	Beskrivelse
20160510-01	Utfylling av transformatordata	Som anvist
20150922-1	Spikkestad reserve	Trafo eksisterer ikke og oppføringen skal slettes.
20150914-7	Linje S 66 Vittingfoss-Brår, 60 kV	Strømtrafo i Vittingfoss er koblet for 400 A
20150914-6	Linje S 66 Flesaker-Stengelsrud-2, 60 kV	Strømtrafo er koblet for 800 A
20150907-4	Labro-T1	Trafo ABB 110-76674 ble tatt ut av bruk/sannert i 2008.

Viser 1 til 5 av 5 treff

Forrige 1 Neste

Avbryt

Endring* på denne transformatoren vil dermed vises i samme innmelding

Statnett

Driftstans

Kraftsystemdata

bhansen

Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger

Overføringer

Stasjoner

Objekttyper

Transformatordata

Innmelding 20160510-01 - Utfylling av transformatordata

Lås innmeldingen

Nedenfor vises de endringene du har samlet innenfor én innmelding. Ferdig utfylte endringer meldes inn ved å trykke **Meld inn**. [Trenger du mer hjelp?](#)

Referansenummer

20160510-01

Navn

Utfylling av transformatordata

Beskrivelse

Som anvist

Referanse til fos §14-vedtak

9879879

Følgende endringer inngår i innmeldingen

Meldinger

Vis

☒ Alle

☐ Under arbeid

☐ Innmeldte

☐ Godkjente

☐ Avviste

☐ Ikraftsatte

Navn	Type	Endring	Status	Ikrafttredelsesdato	Ferdig utfyllt
Dal	Stasjon				
Dal T3 897	Transformator	Endret	Innmeldt	19.05.2016	Ja
Berg	Stasjon				
Berg 3 T	ransformator	Endret	Under arbeid		Nei

Legg til ny endring

Underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3, jf. bfe § 6-2 Unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13

Copyright © Statnett Statnett SF PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: +47 23 90 30 00 Faks: +47 23 90 30 01 v1-17-102-Rel Fosweb hjelp og informasjon

NB: Betegnelsen *Endret* brukes i Fosweb også om transformatorer der mer data er blitt fylt inn, uten at en reell endring har skjedd.

Målet er at ingen transformatorer skal ha behov for kvalitetssikring, dvs null transformatorer med status ubekreftet..

Statnett Driftsstans Kraftsystemdata FASIT-rapportering bhansen Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger Overføringer Stasjoner Objekttyper Produksjonsanlegg Transformatorer

Apne for redigering

Egne transformatorer -

Kraftsystemdata for 6 av 101 transformatorer (6%) har behov for kvalitetssikring 6%

Filter:

Driftsmerking	Konsesjonær	Stasjon	Driftsspenning	Antall viklinger	Merkeytelse	Serienummer	Trinnkobler	Endring	Endret av	Status	Kvalitetssikret
Dal T3 897	NETTNETT AS	Dal	132	2	12.5	110-73674	Ja		bhansen	Ubekreftet	...
Dal T3 988	NETTNETT AS	Dal	132	2	50		Ja		bahansen	Ubekreftet	...
Dal TT45	NETTNETT AS	Dal	66	2	6	33434	Ja		miagunde	Gjeldende	✓ ...
Berg 3 T	NETTNETT AS	Berg	66	2	6	42869	Ja		Roarpett	Gjeldende	✓ ...
Berg 2-3 T	NETTNETT AS	Berg	47	2	20	42879	Ja		Roarpett	Gjeldende	✓ ...
Fj T 098098	NETTNETT AS	Fjell	47	2	10	47984	Ja		terjerolv	Gjeldende	✓ ...
Fj T1 09098	NETTNETT AS	Fjell	47	2	10	55693	Ja		terjerolv	Gjeldende	✓ ...
Fj T2 08790	NETTNETT AS	Fjell	47	2	10	110-72986	Ja		terjerolv	Gjeldende	✓ ...
Holmen T1	NETTNETT AS	Holmen	47	2	10	47983	Ja		suhkmanahm	Gjeldende	✓ ...

Viser 1 til 10 av 88 treff

Send melding til systemansvarlig

Forrige 1 2 3 4 5 ... 9 Neste

Viktig: det er *mulig* å få meldt inn et ufullstendig datasett på en transformator slik at den ikke lenger fremstår som ubekreftet, selv om ikke alle felter er fylt ut.

Dersom data som etterspørres i Fosweb er umulig å skaffe for den aktuelle transformatoren, må konsesjonær ta kontakt med systemansvarlig via meldingstjenesten i Fosweb.

'Dummydata' skal under ingen omstendighet brukes.

Statnett Driftsstans Kraftsystemdata bhansen Kunde: NETTNETT AS

Innmeldinger Overføringer Stasjoner Objekttyper Transformatordata

Innmelding 20160510-01 - Utfylling av transformatordata Lås innmeldingen

Nedenfor vises de endringene du har satt. Trykk *Meld inn*.

Referansenummer 20160510
Navn Utfylling
Beskrivelse Som anvist
Referanse til fos §14-vedtak 9879879

Følgende endringer inngår i innmeldingen

Vis ☒ Alle ☐ Under arbeid ☐ Innmeldte ☐ Godkjente ☐ Avviste ☐ Ikraftsatte

Navn	Type	Endring	Status	Ikrafttredelsesdato	Ferdig utfyllt
Dal ▼ Dal T3 897	Stasjon Transformator	Endret	Innmeldt	19.05.2016	Ja
Berg ▼ Berg 3 T	Stasjon Transformator	Endret	Under arbeid		Nei

Legg til ny endring ▼

Meldinger

Når transformatoren er under arbeid, men ikke ferdig utfyllt er ikke Meld inn-knappen aktiv.

Dersom fullstendig utfylling er umulig, benytt meldingstjenesten til å forklare systemansvarlig hvorfor.

Underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3, jf. bfe § 6-2 Unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13
Copyright © Statnett Statnett SF PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: +47 23 90 30 00 Faks: +47 23 90 30 01 v1-17-102-Rel Fosweb hjelp og informasjon

Konsesjonæren kan sende melding til systemansvarlig for å få meldt inn et ufullstendig datasett på en transformator.

Meldinger Innmelding-TC001579

Ny meldingstråd

Mangler data

Hei,

Vi har ikke mulighet til å fylle ut enkelte parametre på lastflyt og sekvensmodell. Hva skal jeg gjøre?

Mvh
Bjørn Hansen

Nytt vedlegg

Avbryt

Send

Arkiv