

Årsstatistikk 2024

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte avbrudd
i $\leq 22\text{kV}$ -nettet




Hendelser med tilhørende ILE fordelt på spenningsnivå

Type hendelse	Antall hendelser				ILE pga. hendelser			
	Antall		Andel		MWh		Andel	
	2024	Årsgj.snitt 2015 - 2024*	2024	Årsgj.snitt 2015 - 2024*	2024	Årsgj.snitt 2015 - 2024*	2024	Årsgj.snitt 2015 - 2024*
Driftsforstyrrelse	17 214	16 257	43,6 %	39,5 %	8 385	10 570	66,4 %	69,6 %
1 - 22 kV	10 148	9 532	25,7 %	23,1 %	8 134	10 325	64,4 %	68,0 %
0,23 - 1 kV	7 066	6 726	17,9 %	16,3 %	251	245	2,0 %	1,6 %
Planlagte avbrudd	22 235	24 936	56,4 %	60,5 %	4 245	4 607	33,6 %	30,4 %
1 - 22 kV	13 136	15 223	33,3 %	37,0 %	3 740	4 052	29,6 %	26,7 %
0,23 - 1 kV	9 099	9 712	23,1 %	23,6 %	505	555	4,0 %	3,7 %
Sum	39 449	41 193	100 %	100 %	12 630	15 177	100 %	100 %


* Ingen rapportering fra lavspenningsnett før 2019 (≤ 1 kV), så der er årsgjennomsnitt beregnet for 2019-2024.

Antall driftsforstyrrelser per år i perioden 2015 – 2024

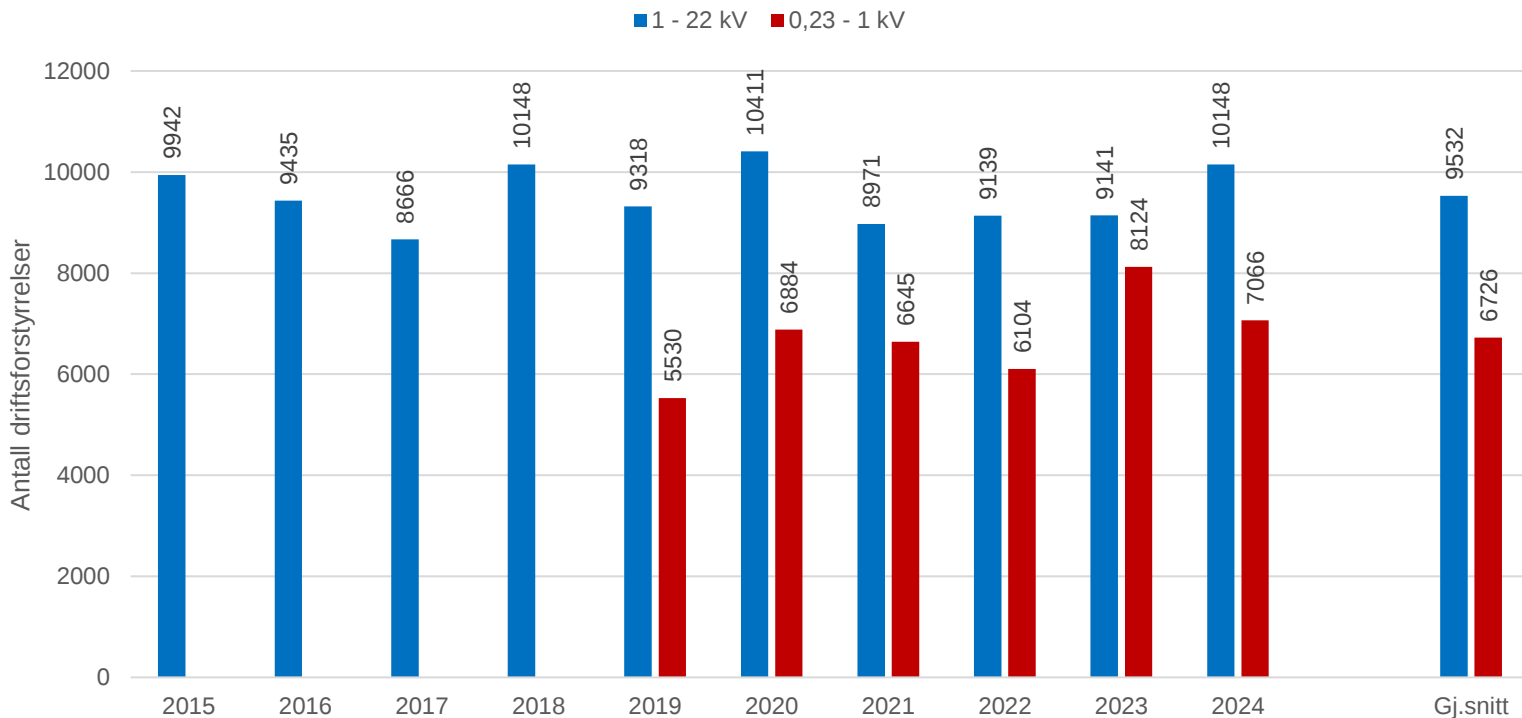


*Ingen rapportering fra lavspenningsnett før 2019 (≤ 1 kV)


ILE ≤ 1 kV per år i perioden 2019 - 2024

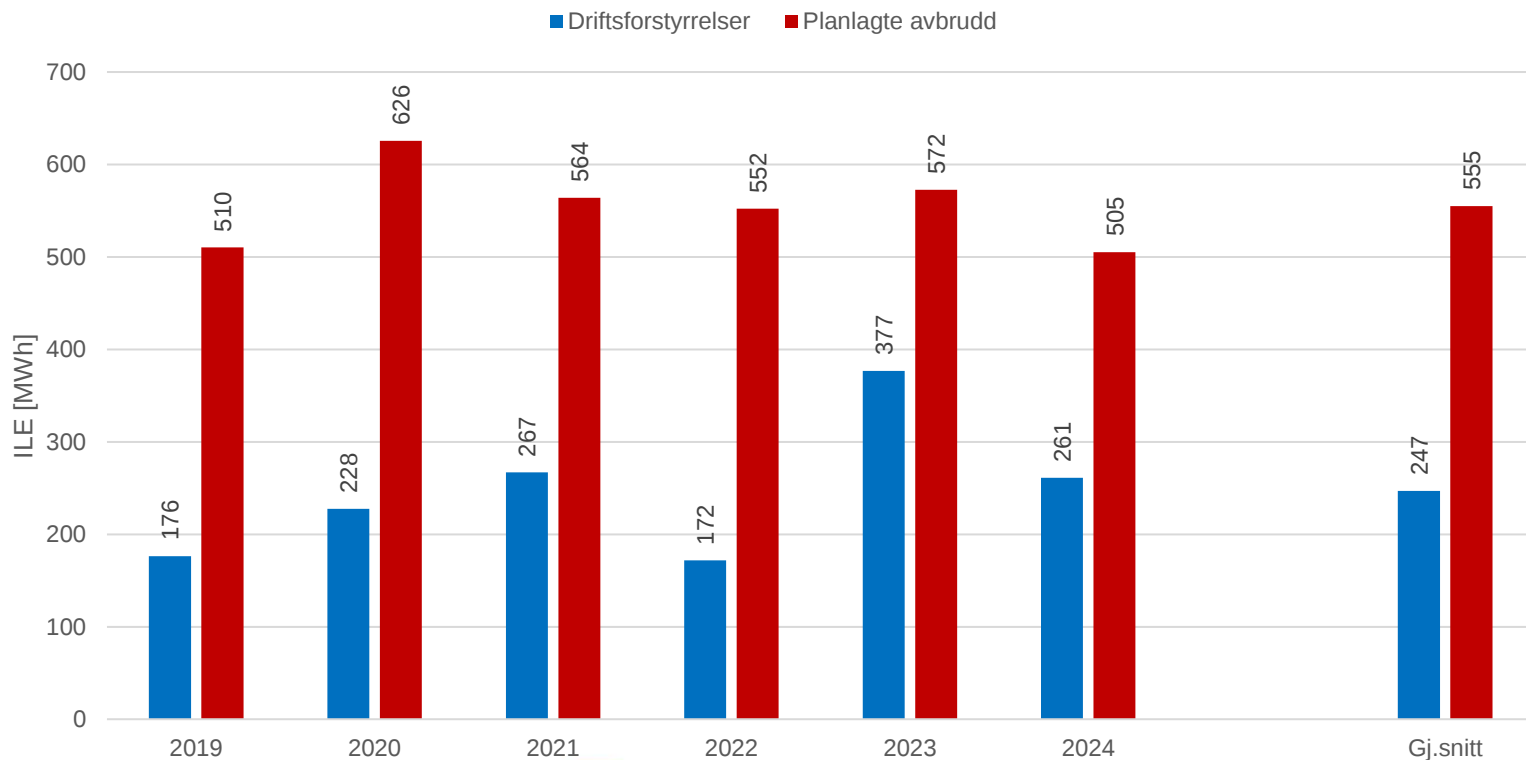


ILE 1 – 22 kV per år i perioden 2015 - 2024

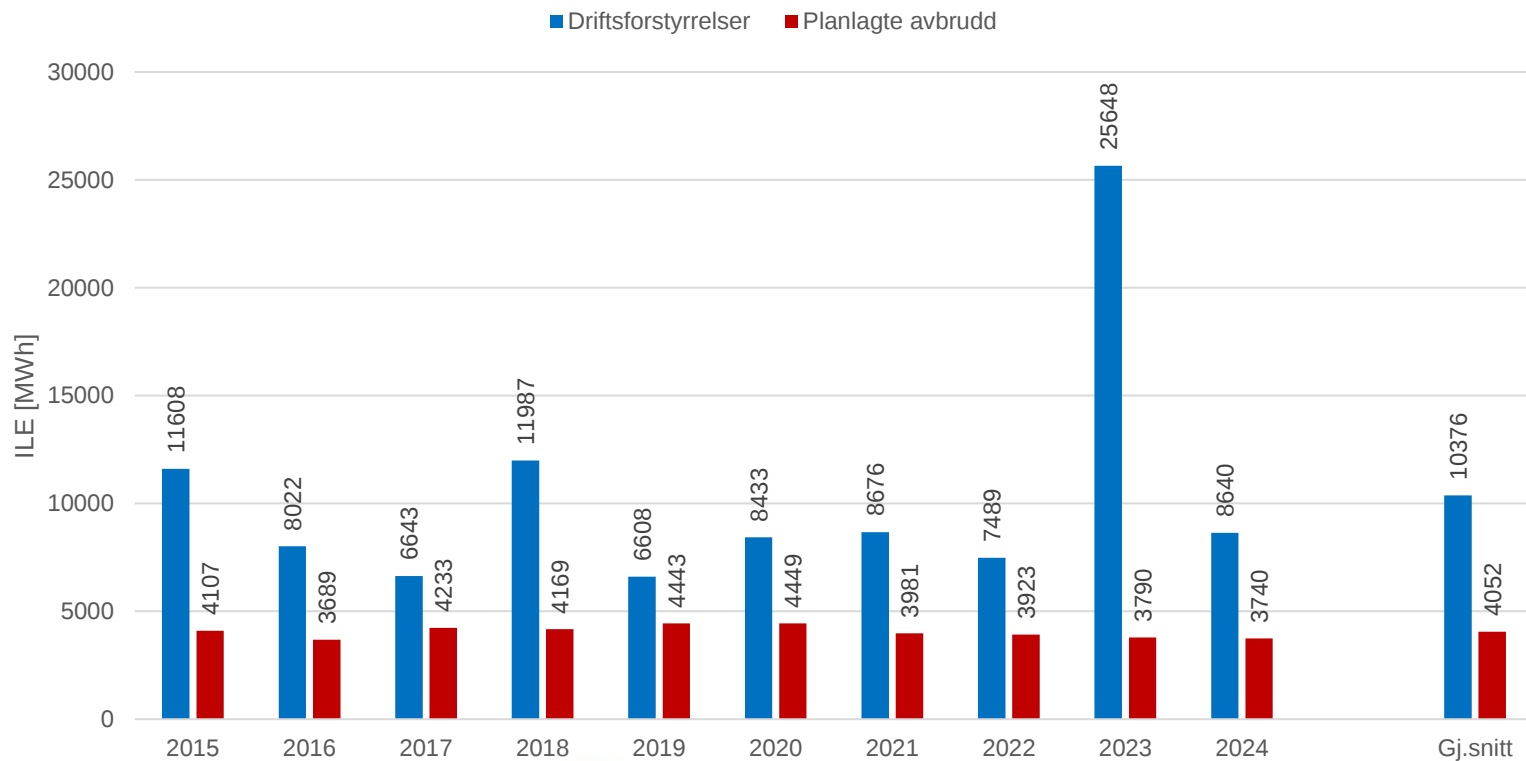


Antall driftsforstyrrelser og planlagte avbrudd ≤ 1 kV i perioden 2019 - 2024

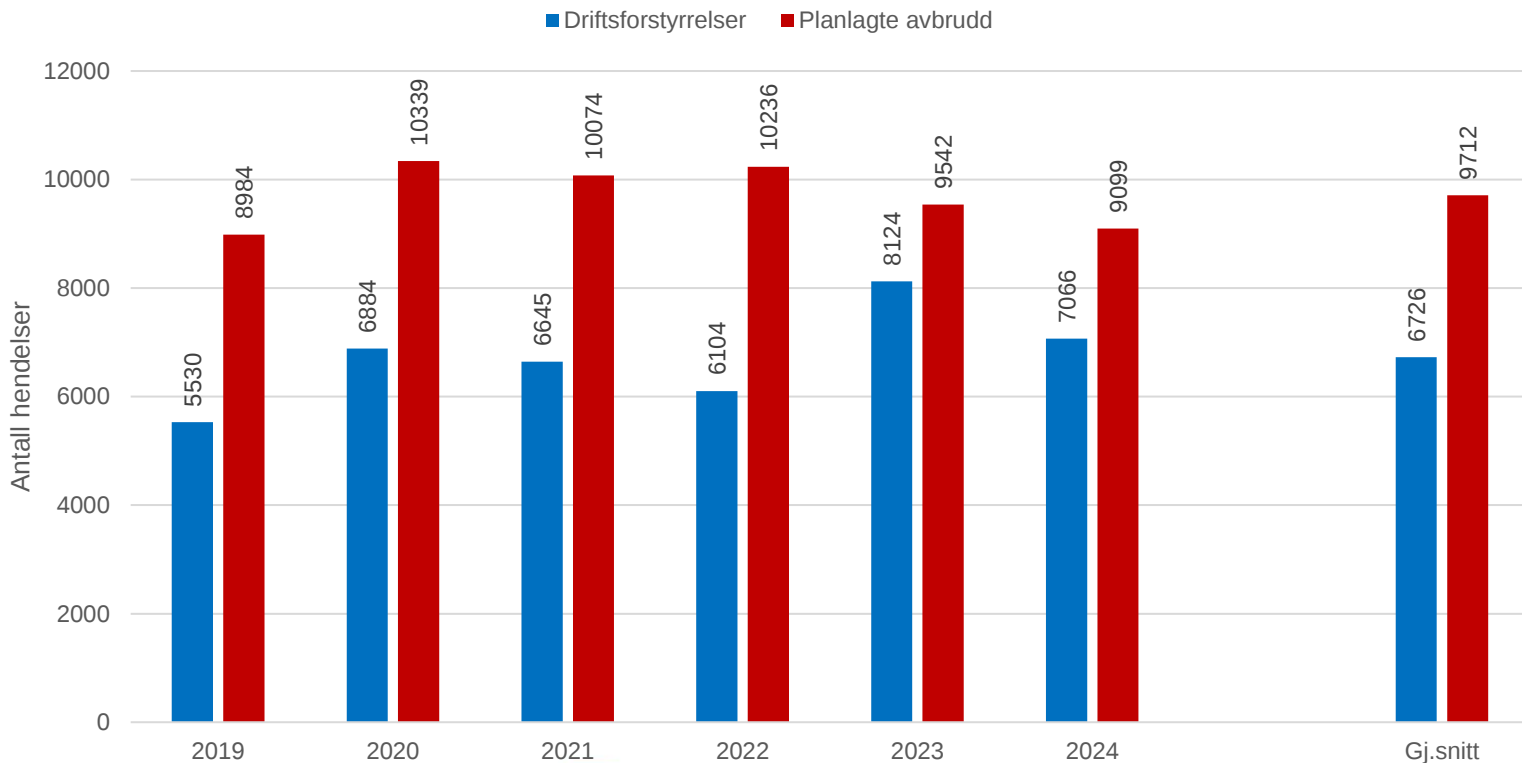


Antall driftsforstyrrelser og planlagte avbrudd 1 – 22 kV i perioden 2015 - 2024

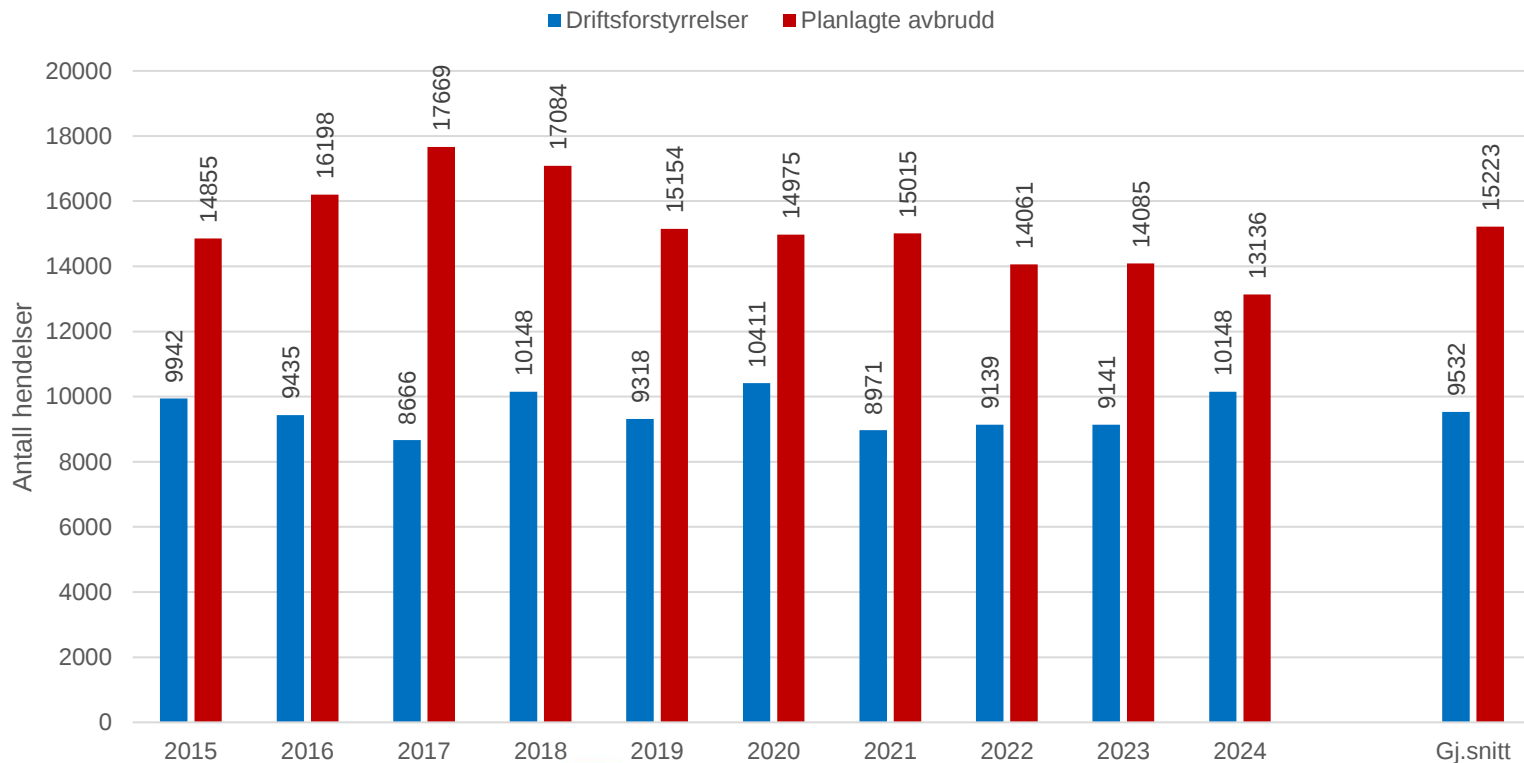


Fordeling av driftsforstyrrelser ≤ 1 kV over året

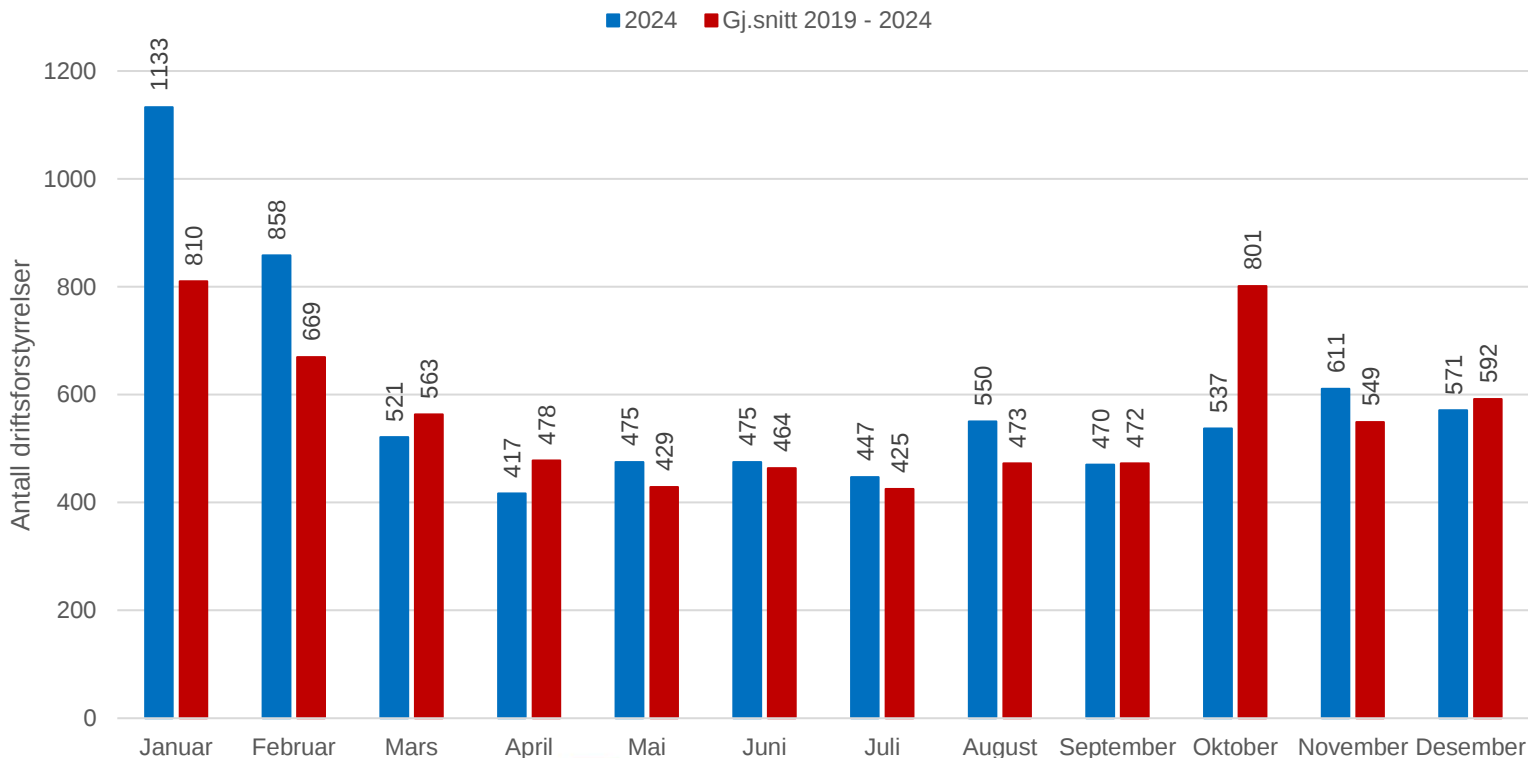


Fordeling av driftsforstyrrelser 1 – 22 kV over året

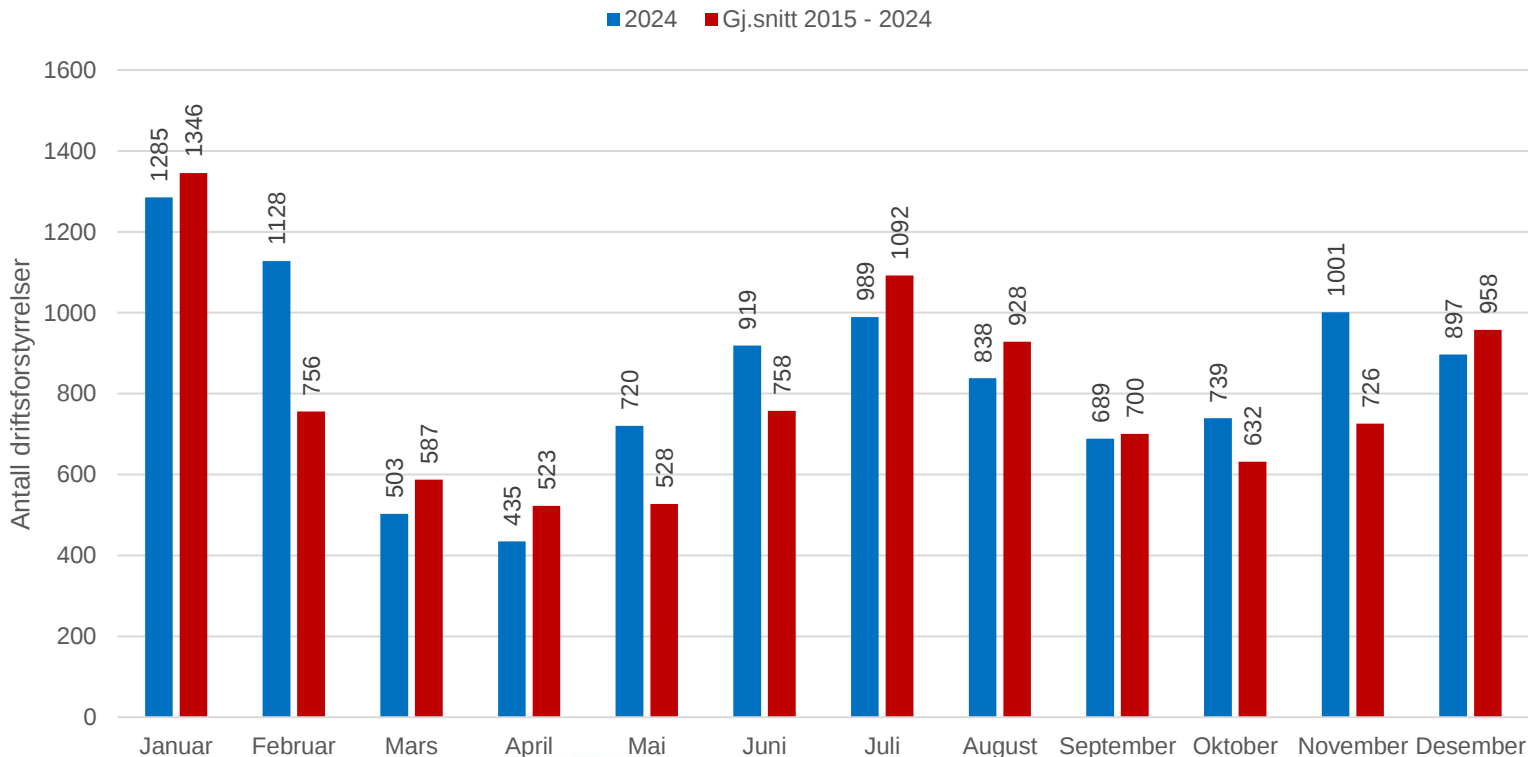


Fordeling av ILE ≤ 1 kV som følge av driftsforstyrrelser over året

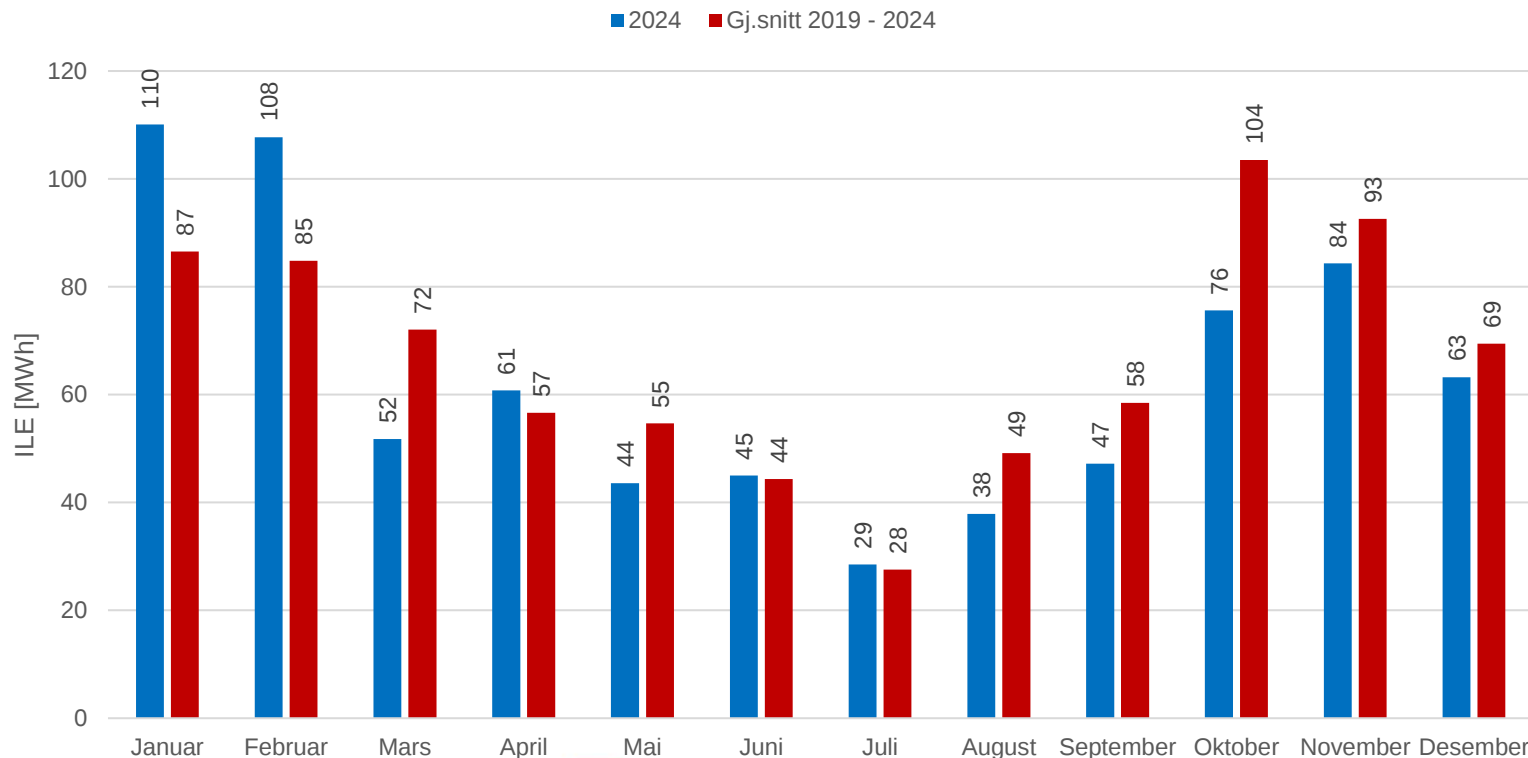


Fordeling av ILE 1 – 22 kV som følge av driftsforstyrrelser over året

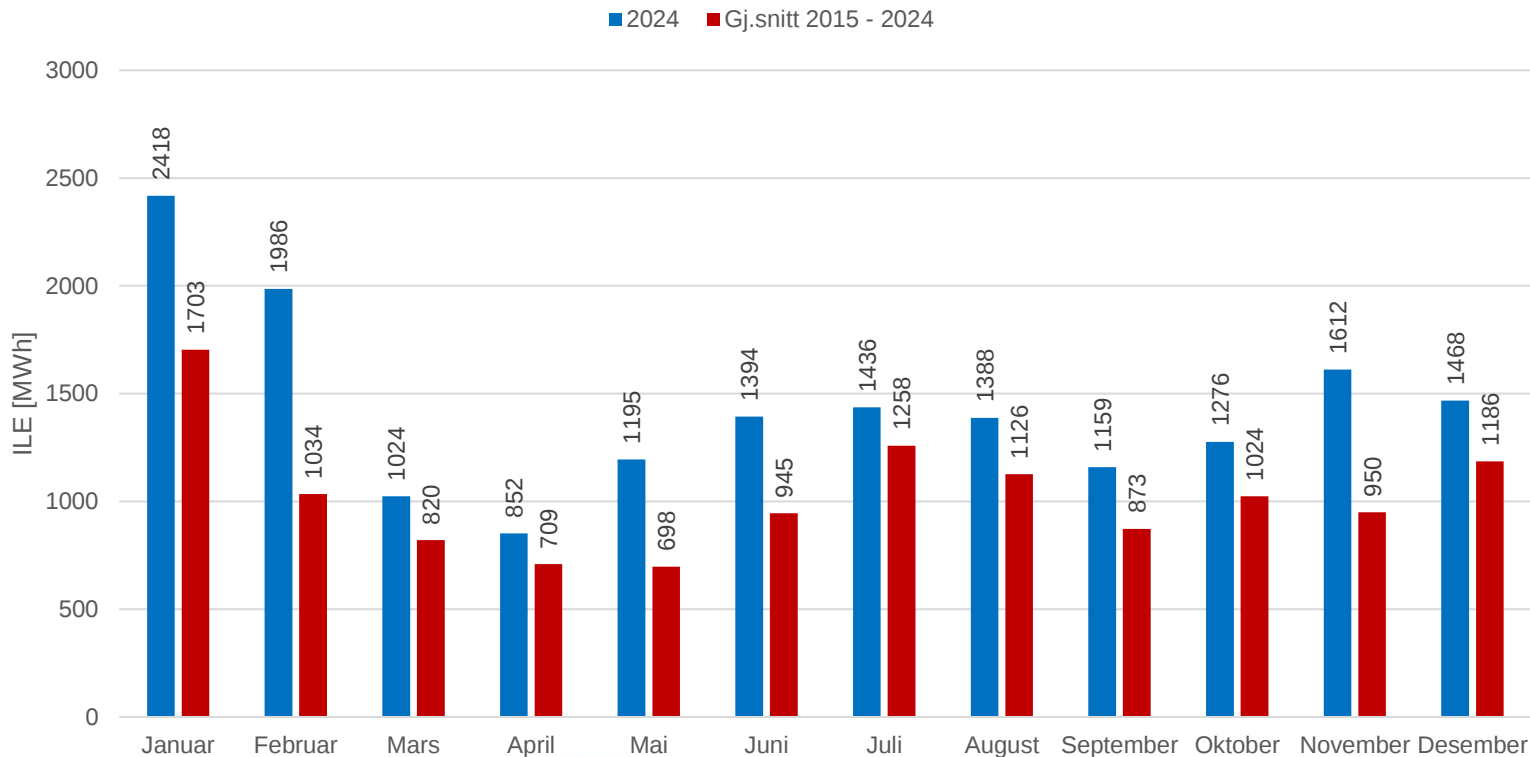


Fordeling av antall driftsforstyrrelser ≤ 1 kV over uka

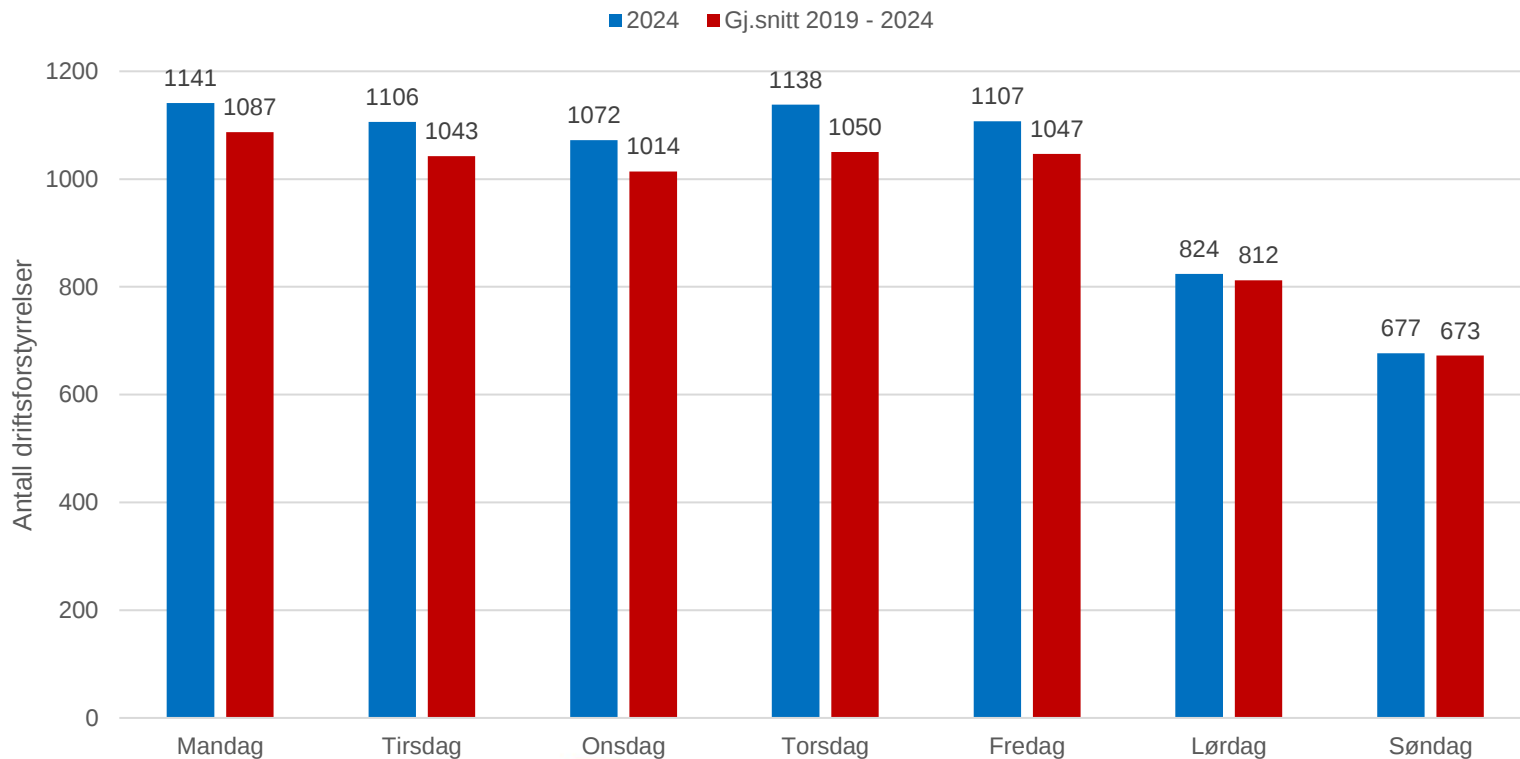


Fordeling av antall driftsforstyrrelser 1 – 22 kV over uka

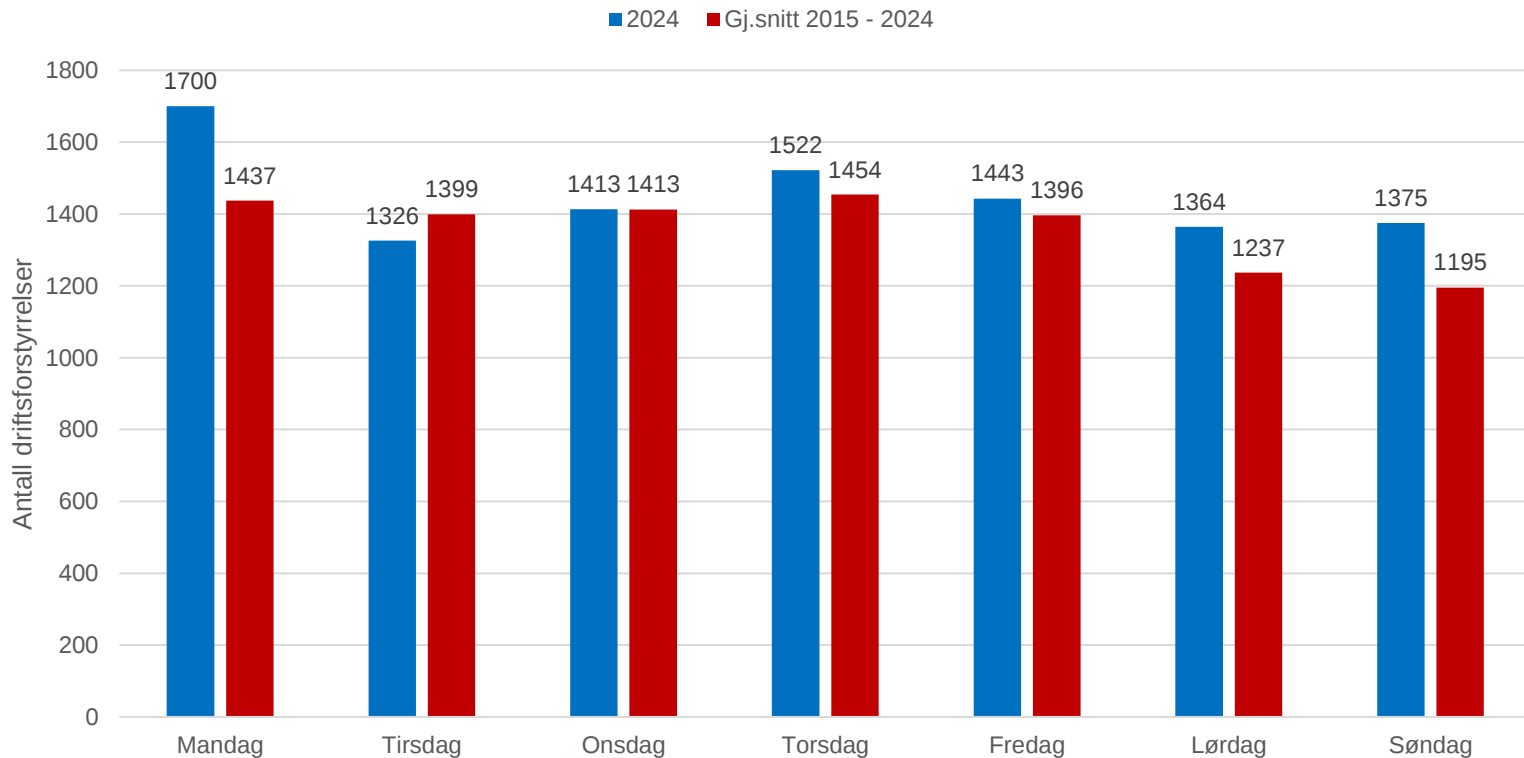


Fordeling av driftsforstyrrelser ≤ 1 kV over døgnet i 2024

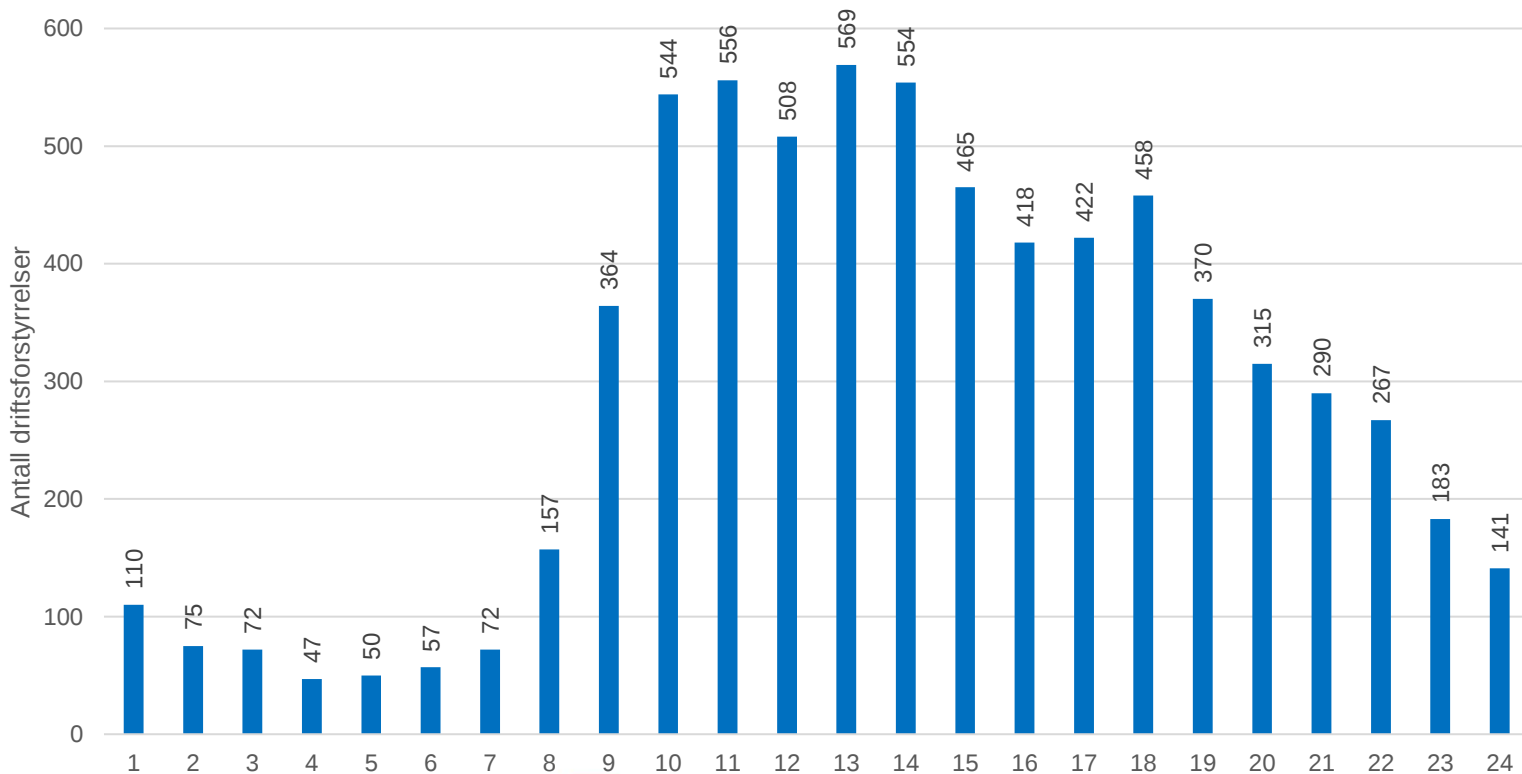


Fordeling av driftsforstyrrelser 1 – 22 kV over døgnet i 2024

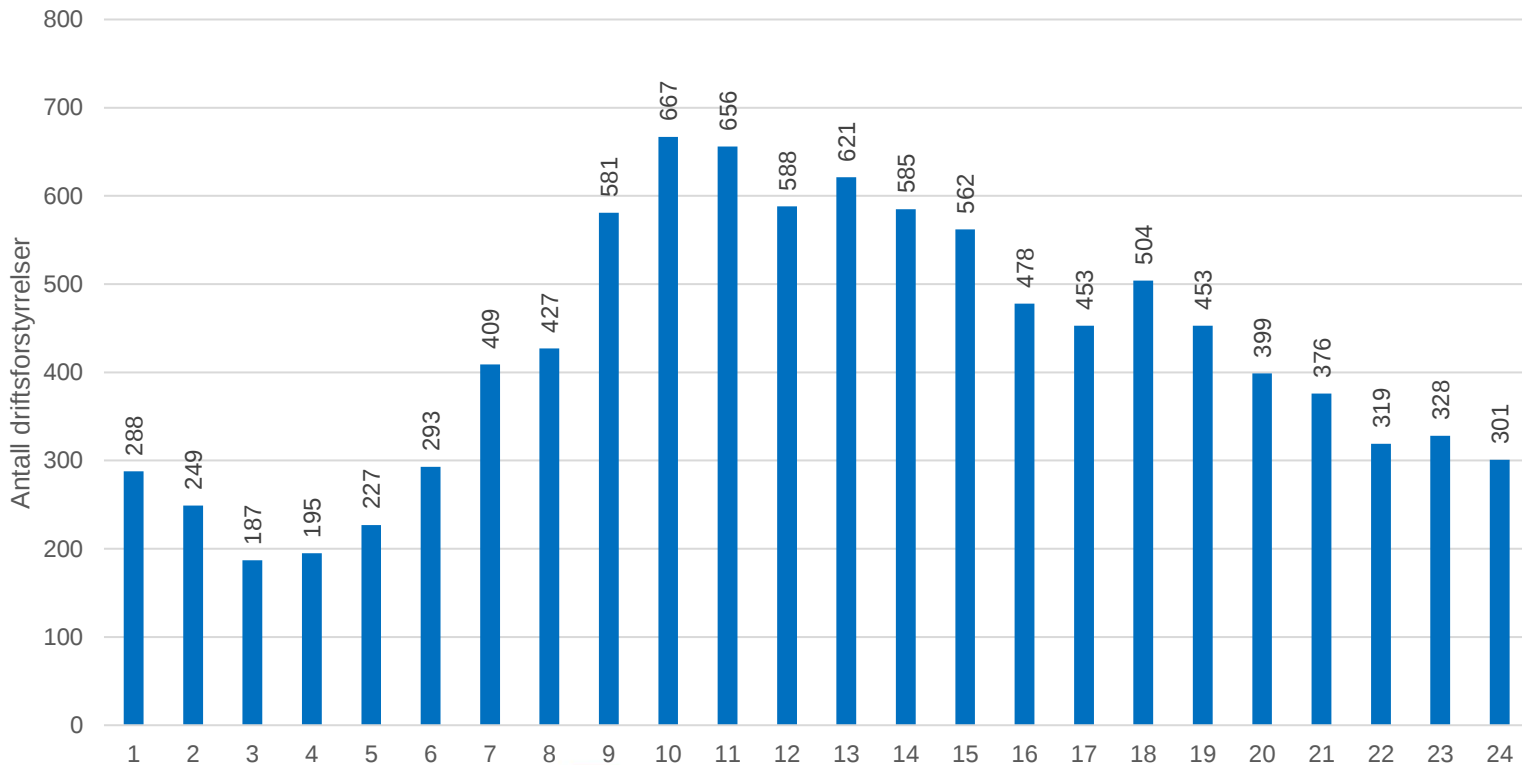

Antall feil 1-22 kV fordelt på feilårsak

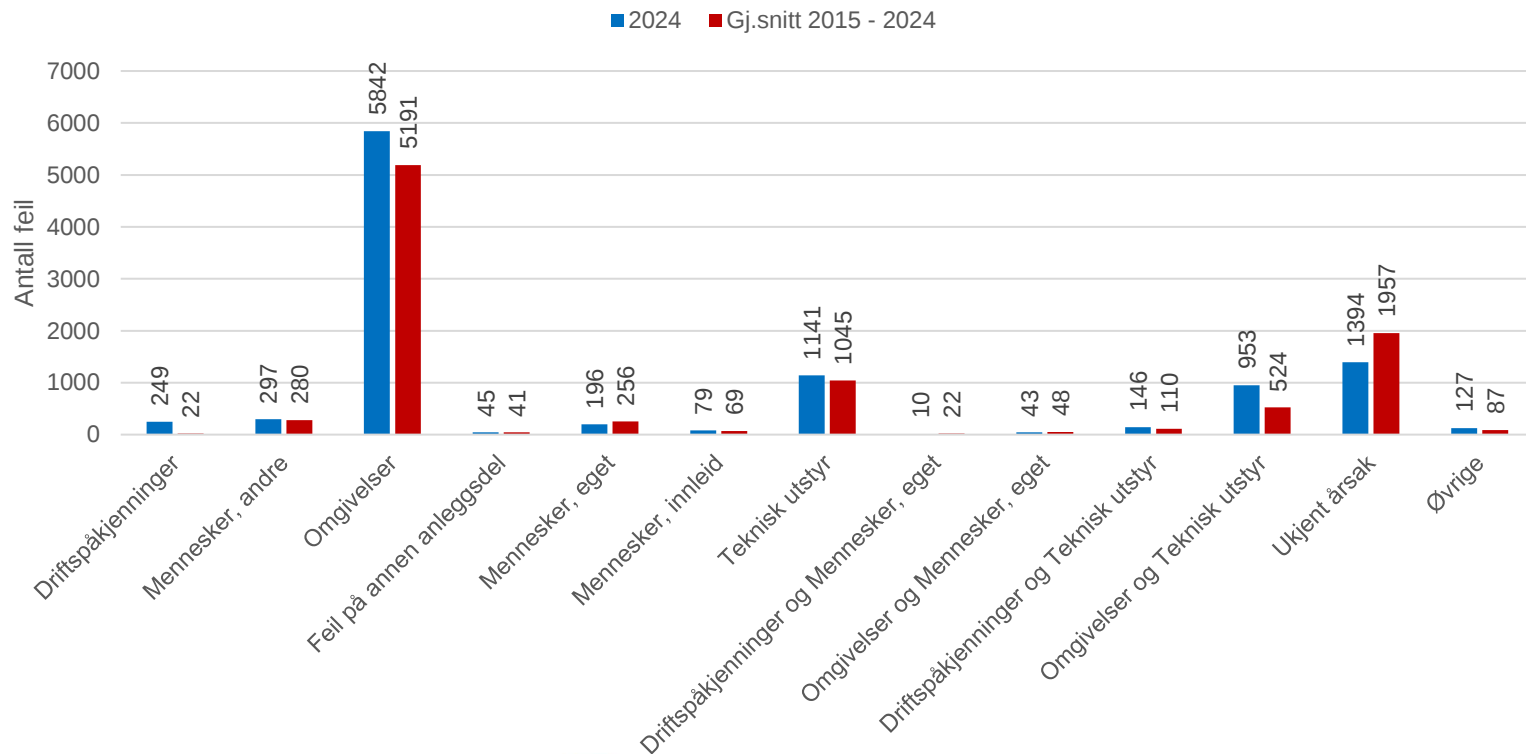


Feilrate for luftledning 1 – 22 kV fordelt på år

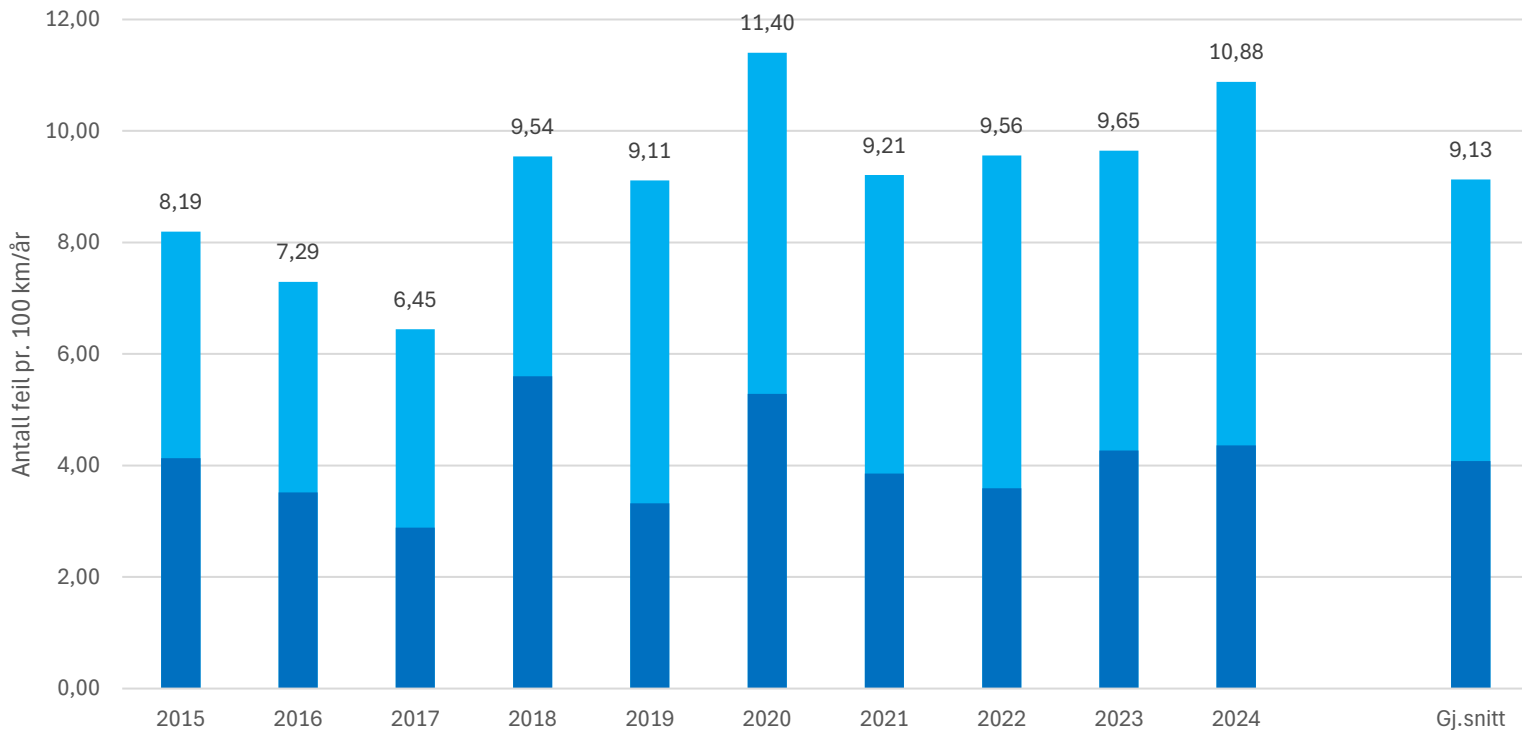


* Lys farge er forbigående feil, mørk farge er varige feil.

Feilrate for kabel 1 – 22 kV fordelt på år

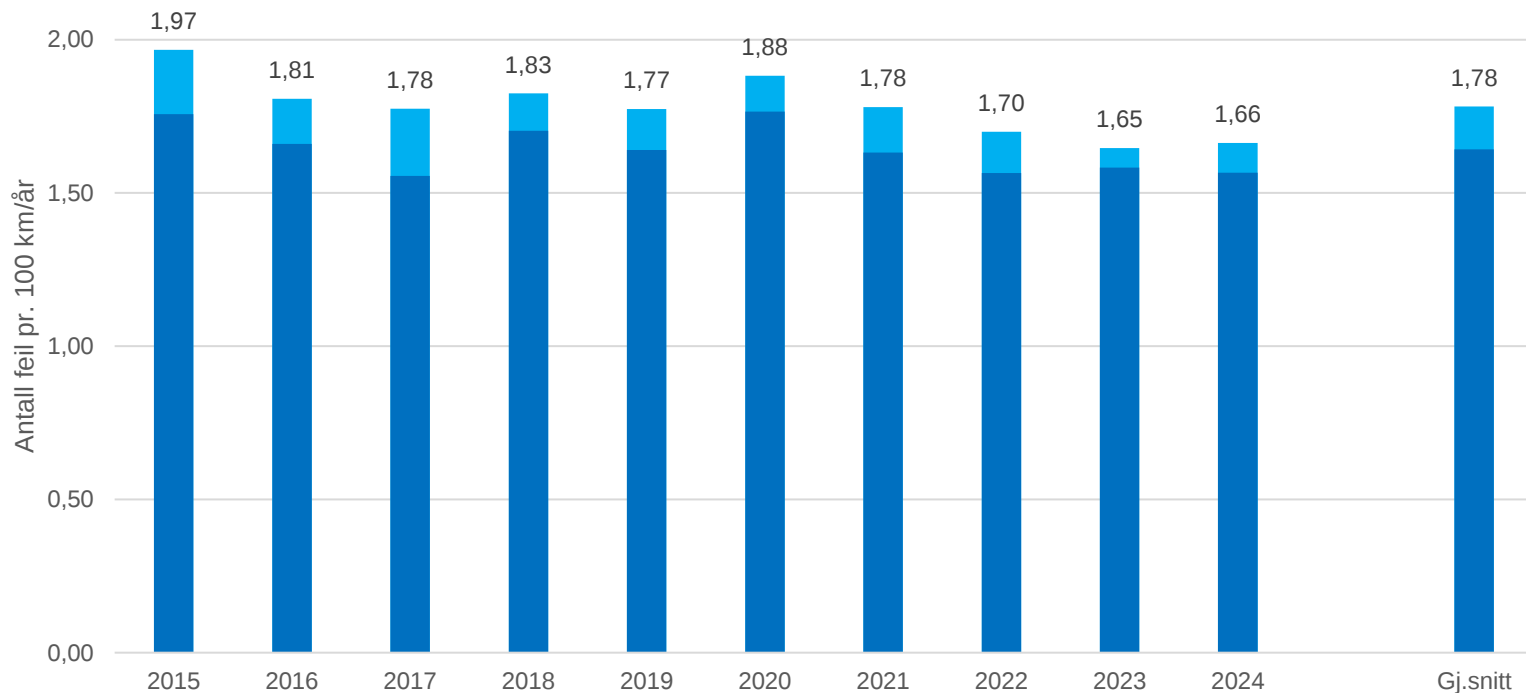

* Lys farge er forbigående feil, mørk farge er varige feil.

Feilrate for fordelingstransformator 1 – 22 kV fordelt på år

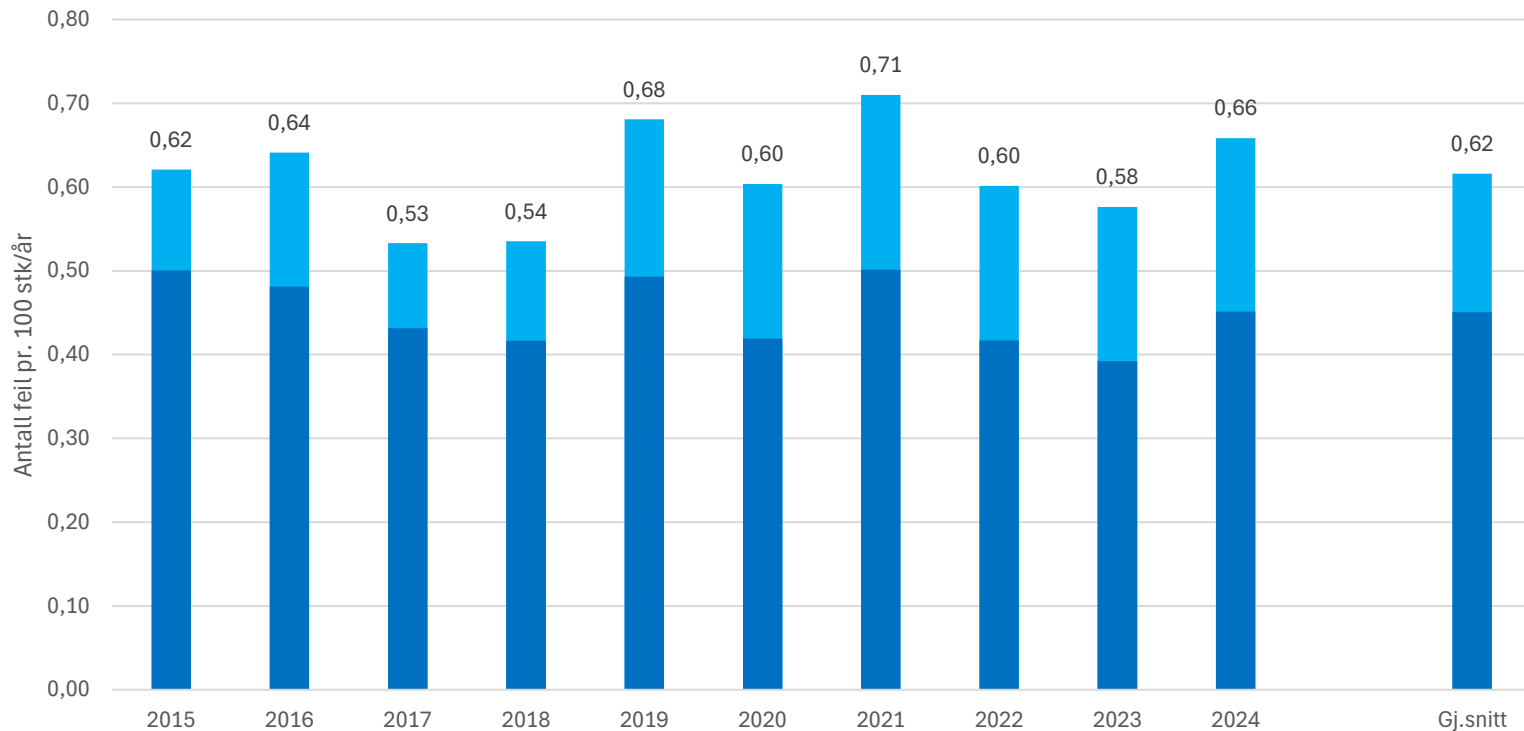

* Lys farge er forbigående feil, mørk farge er varige feil.