

Årsstatistikk 2025

Driftsforstyrrelser, feil og planlagte avbrudd
i $\leq 22\text{kV}$ -nettet




Hendelser med tilhørende ILE fordelt på spenningsnivå

Type hendelse	Antall hendelser				ILE pga. hendelser			
	Antall		Andel		MWh		Andel	
	2025	Årsgj.snitt 2016 – 2025*	2025	Årsgj.snitt 2016 – 2025*	2025	Årsgj.snitt 2016 – 2025*	2025	Årsgj.snitt 2016 – 2025*
Driftsforstyrrelse	20 215	16 723	47,6 %	40,4 %	14 893	10 936	76,8 %	70,4 %
1 - 22 kV	10 892	9 627	25,7 %	23,2 %	14 363	10 651	74,1 %	68,6 %
0,23 - 1 kV	9 323	7 096	22,0 %	17,1 %	530	286	2,7 %	1,8 %
Planlagte avbrudd	22 237	24 690	52,4 %	59,6 %	4 495	4 592	23,2 %	29,6 %
1 - 22 kV	12 821	15 020	30,2 %	36,3 %	3 919	4 034	20,2 %	26,0 %
0,23 - 1 kV	9 416	9 670	22,2 %	23,3 %	576	558	3,0 %	3,6 %
Sum	42 452	41 413	100 %	100 %	19 388	15 528	100 %	100 %


* Ingen rapportering fra lavspenningsnett før 2019 (≤ 1 kV), så der er årsgjennomsnitt beregnet for 2019-2025.

Antall driftsforstyrrelser per år i perioden 2016 – 2025

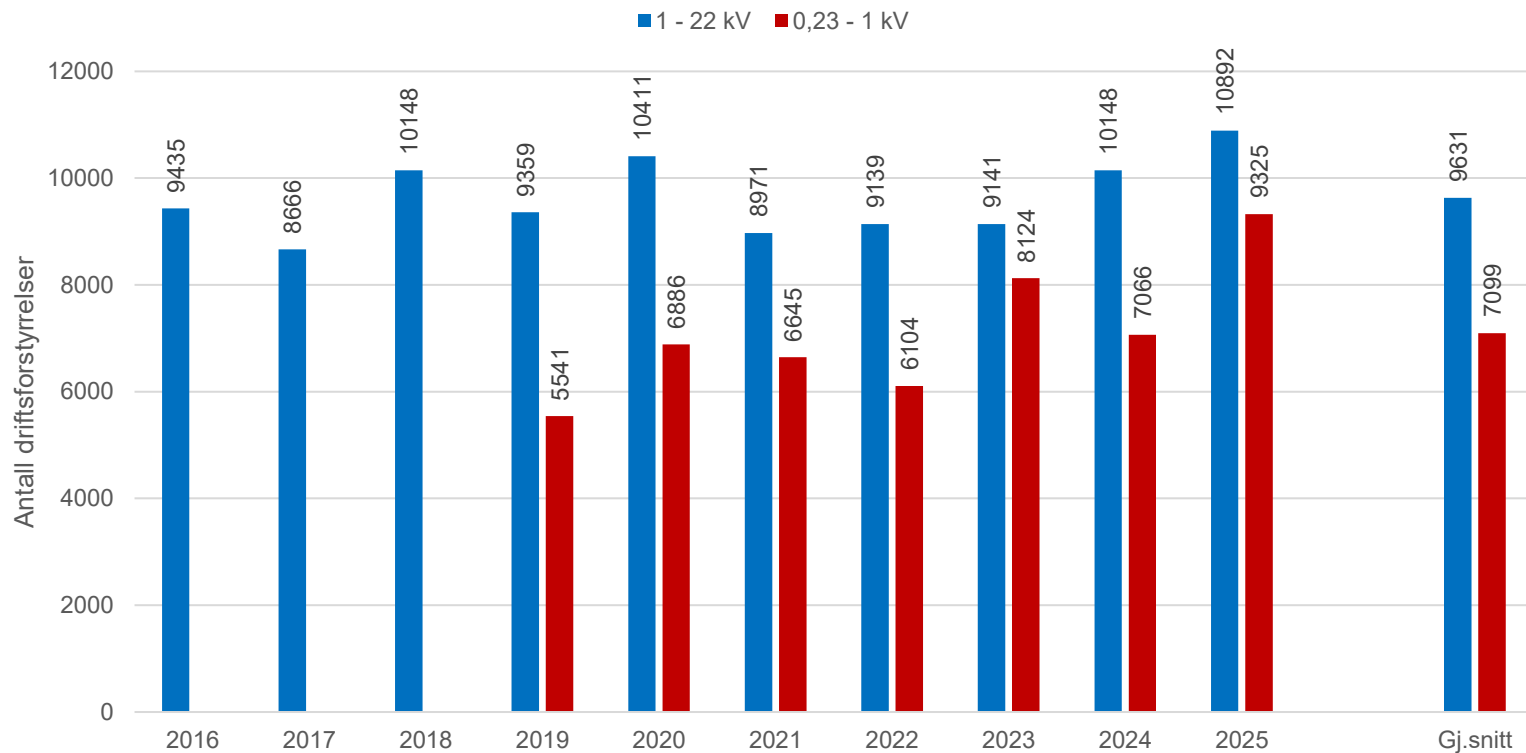


*Ingen rapportering fra lavspenningsnett før 2019 (≤ 1 kV)


ILE ≤ 1 kV per år i perioden 2019 - 2025

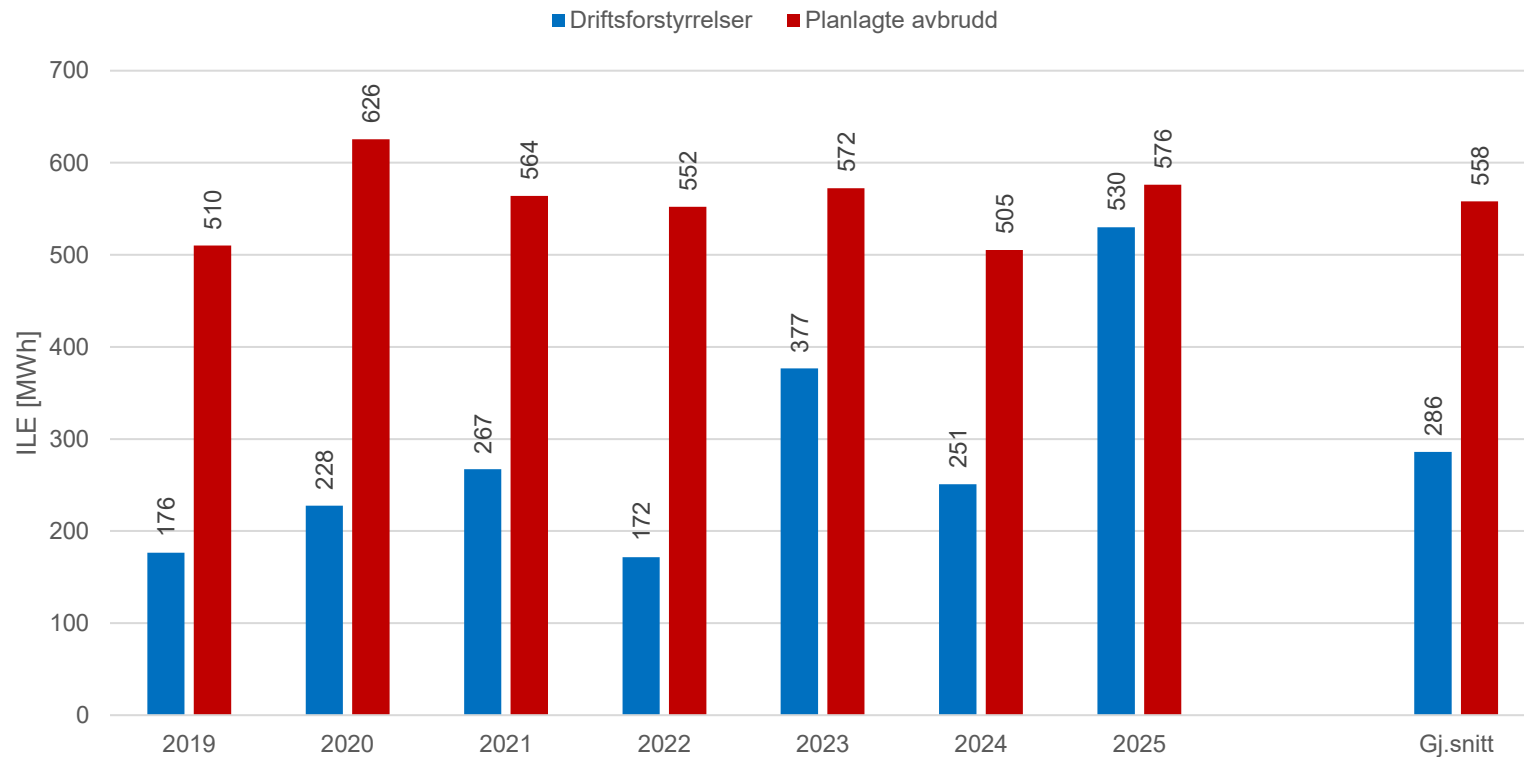


ILE 1 – 22 kV per år i perioden 2016 - 2025

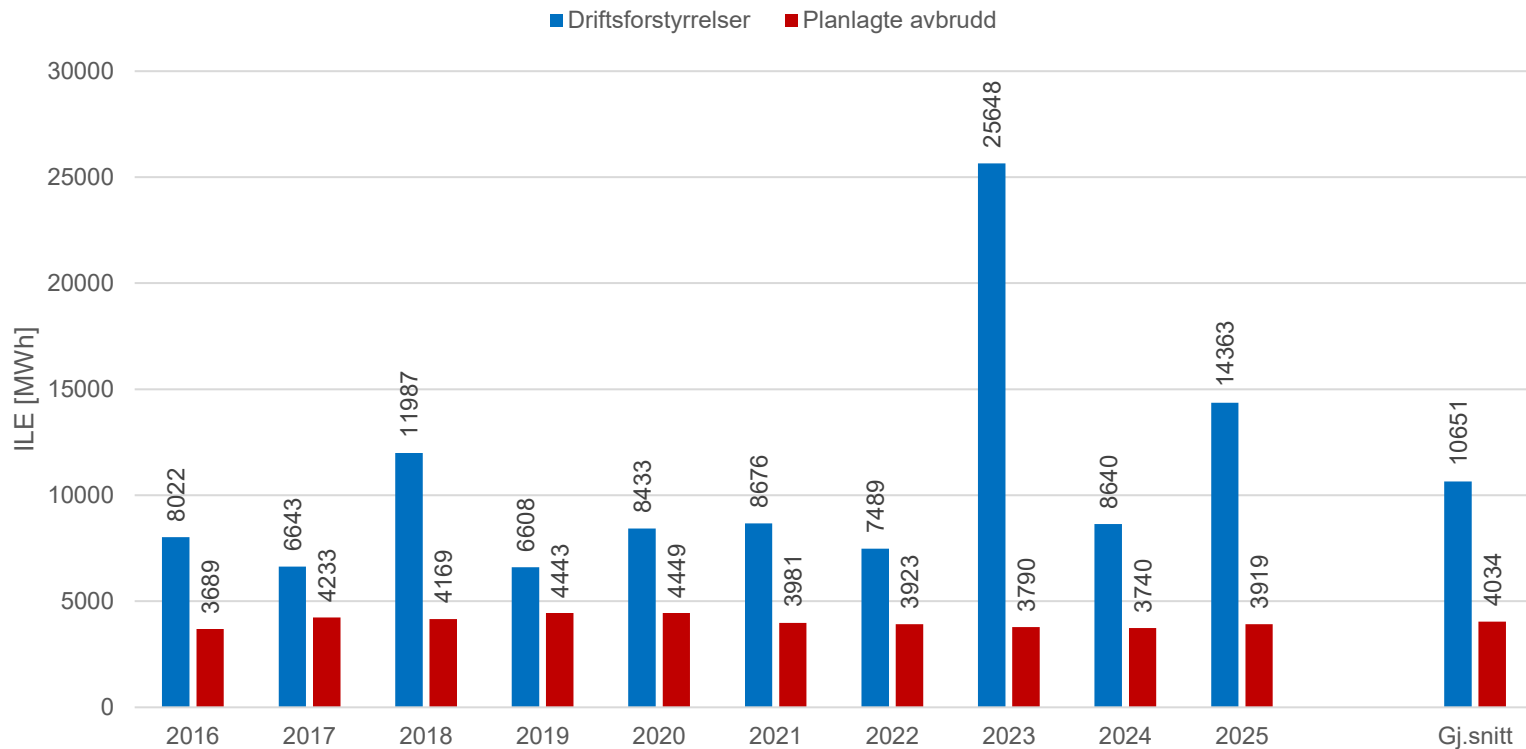


Antall driftsforstyrrelser og planlagte avbrudd ≤ 1 kV i perioden 2019 - 2025

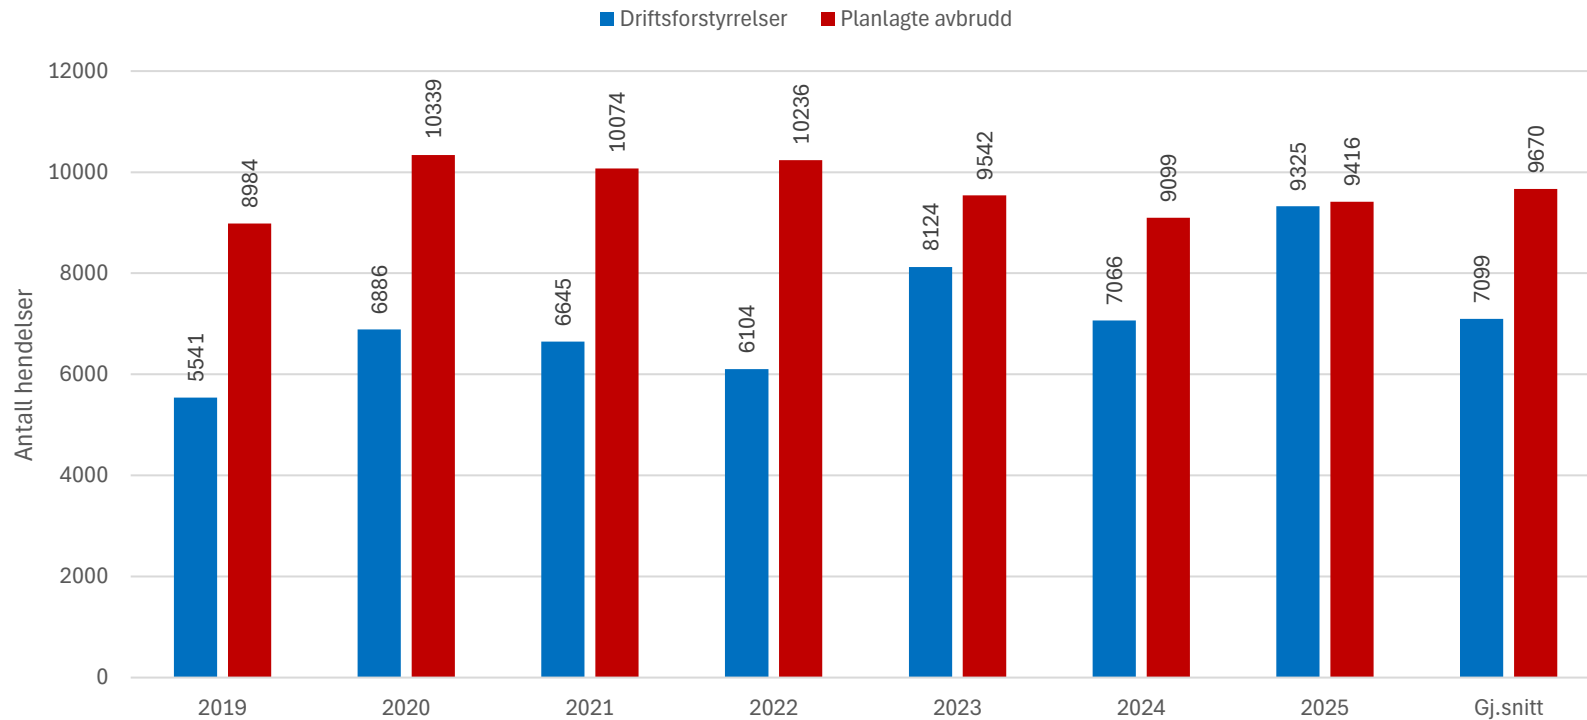


Antall driftsforstyrrelser og planlagte avbrudd 1 – 22 kV i perioden 2016 - 2025

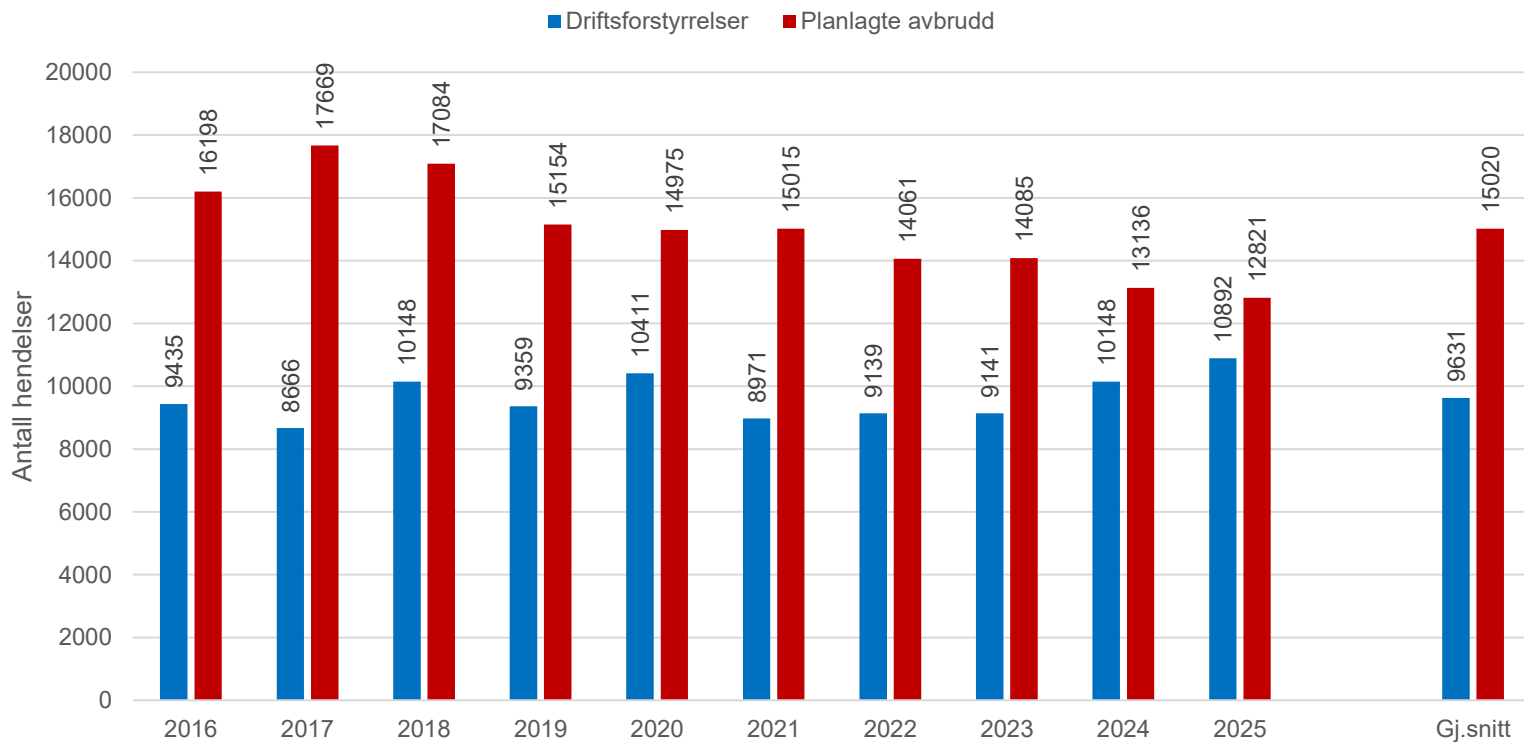


Fordeling av driftsforstyrrelser ≤ 1 kV over året

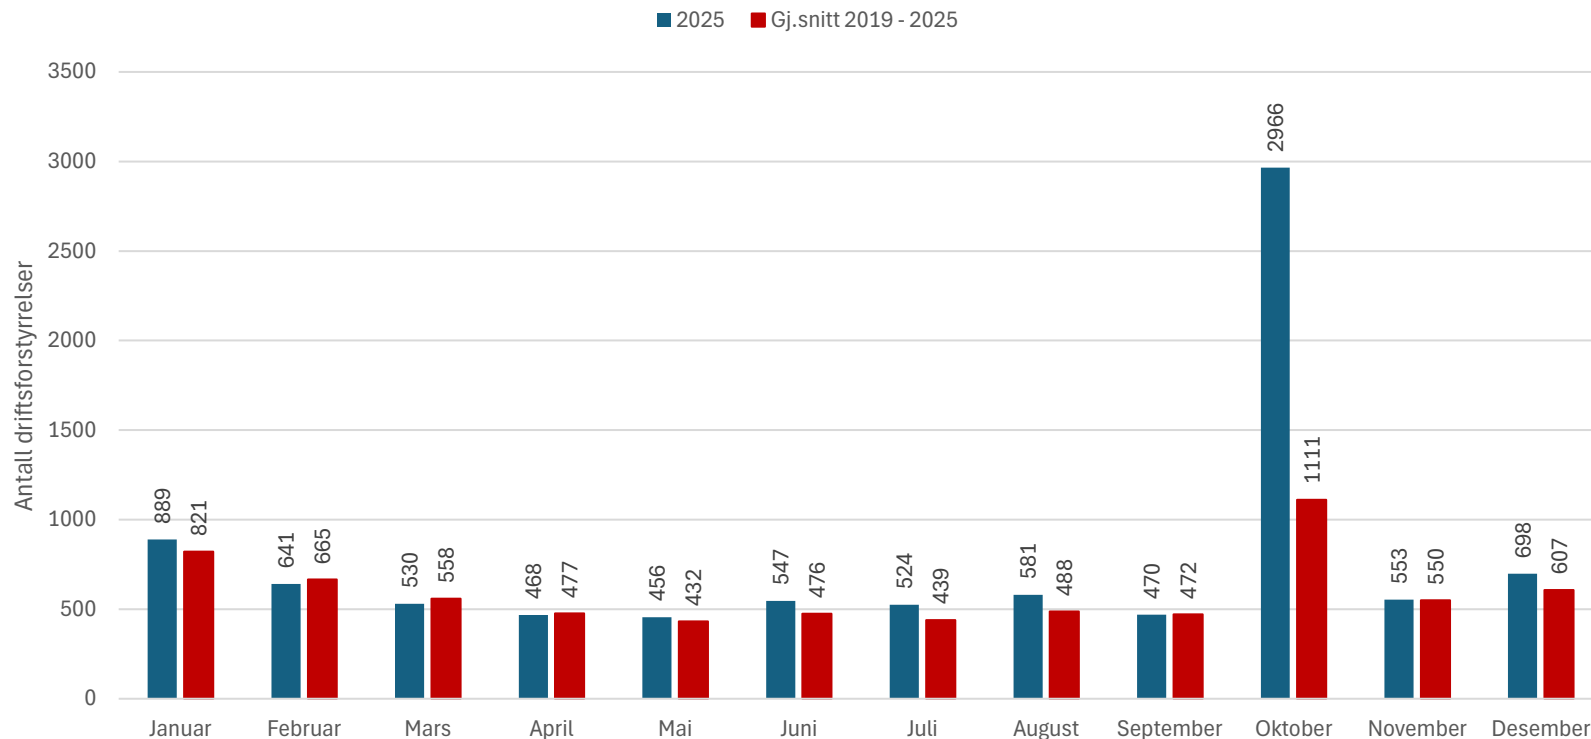


Fordeling av driftsforstyrrelser 1 – 22 kV over året

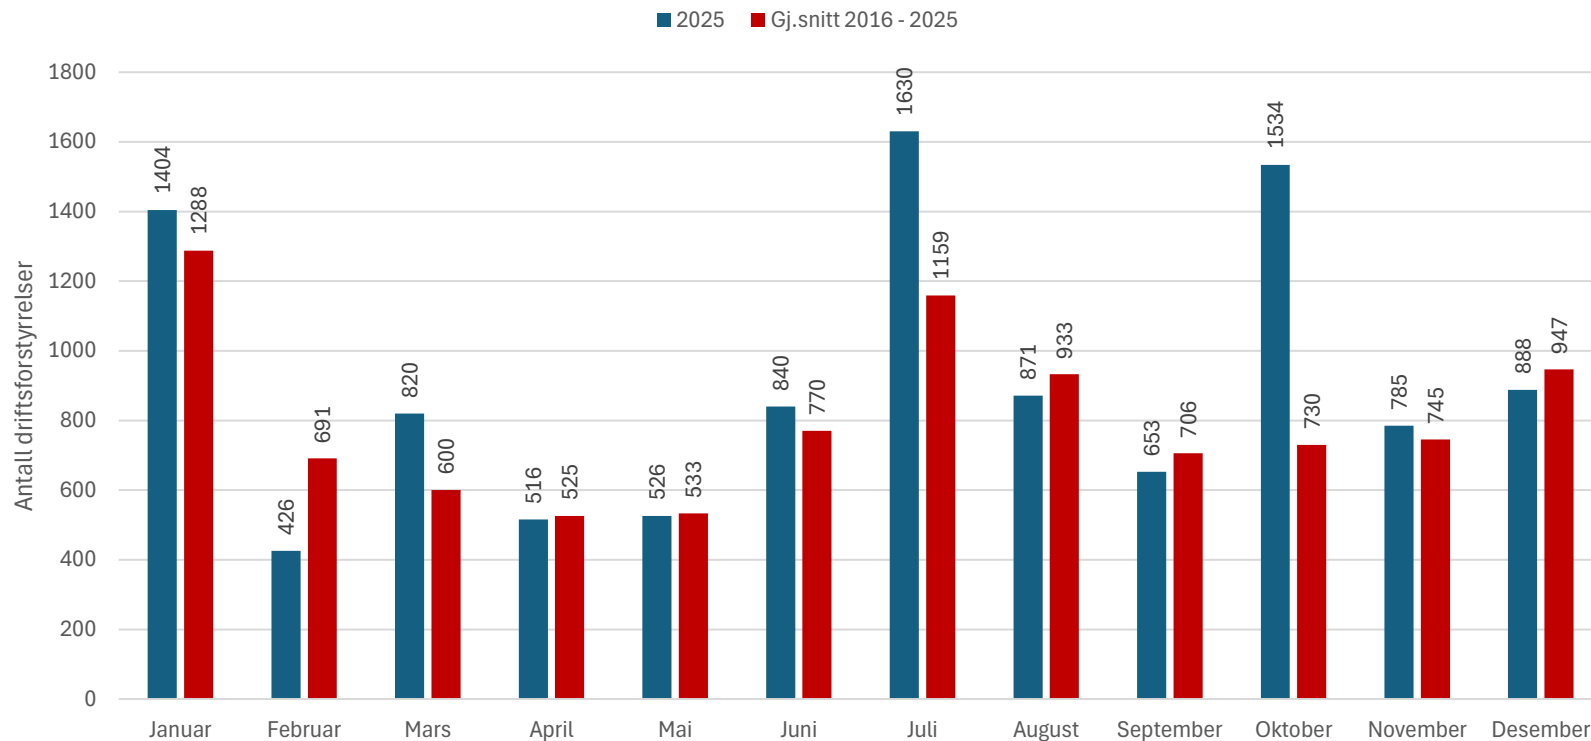


Fordeling av ILE ≤ 1 kV som følge av driftsforstyrrelser over året

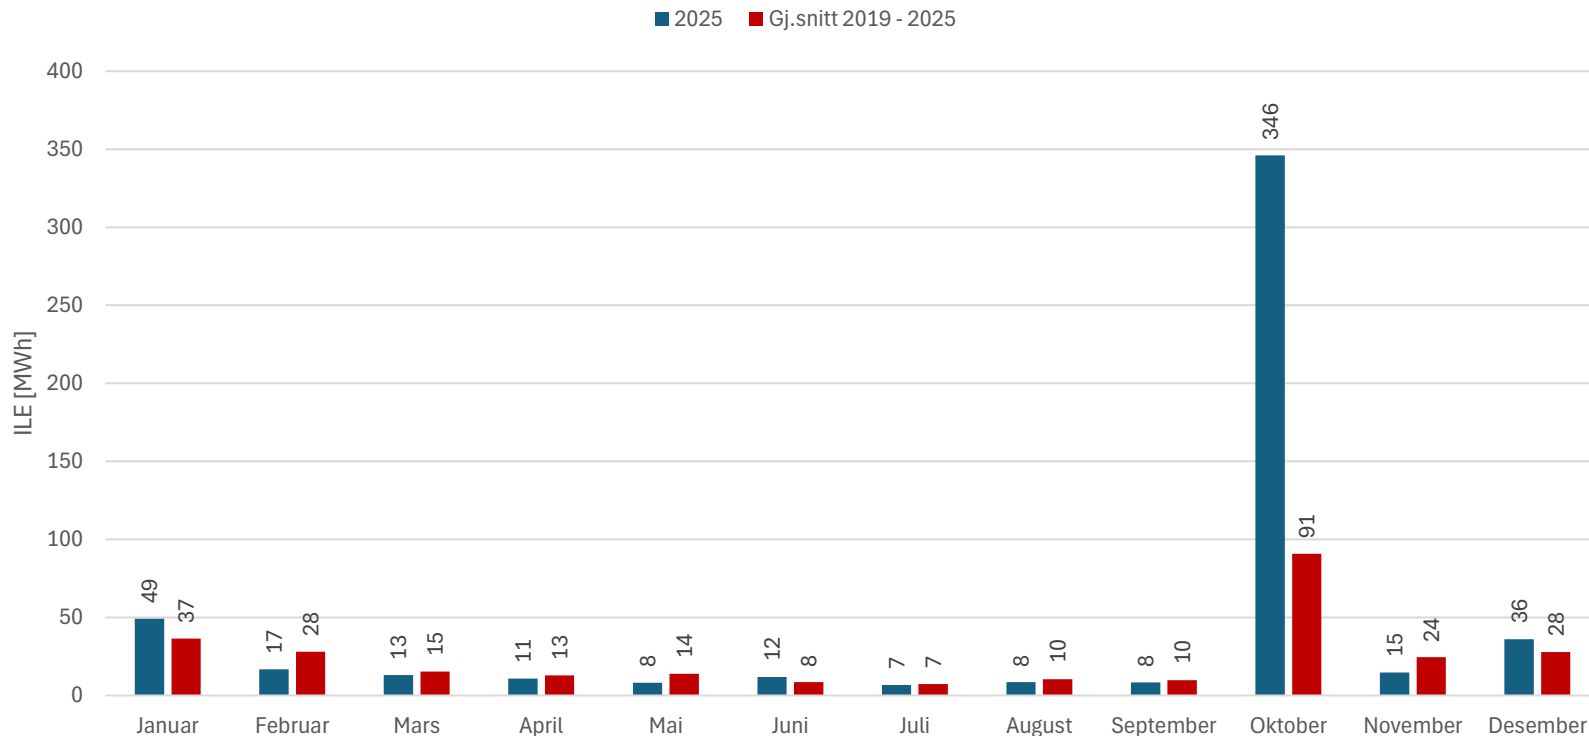


Fordeling av ILE 1 – 22 kV som følge av driftsforstyrrelser over året

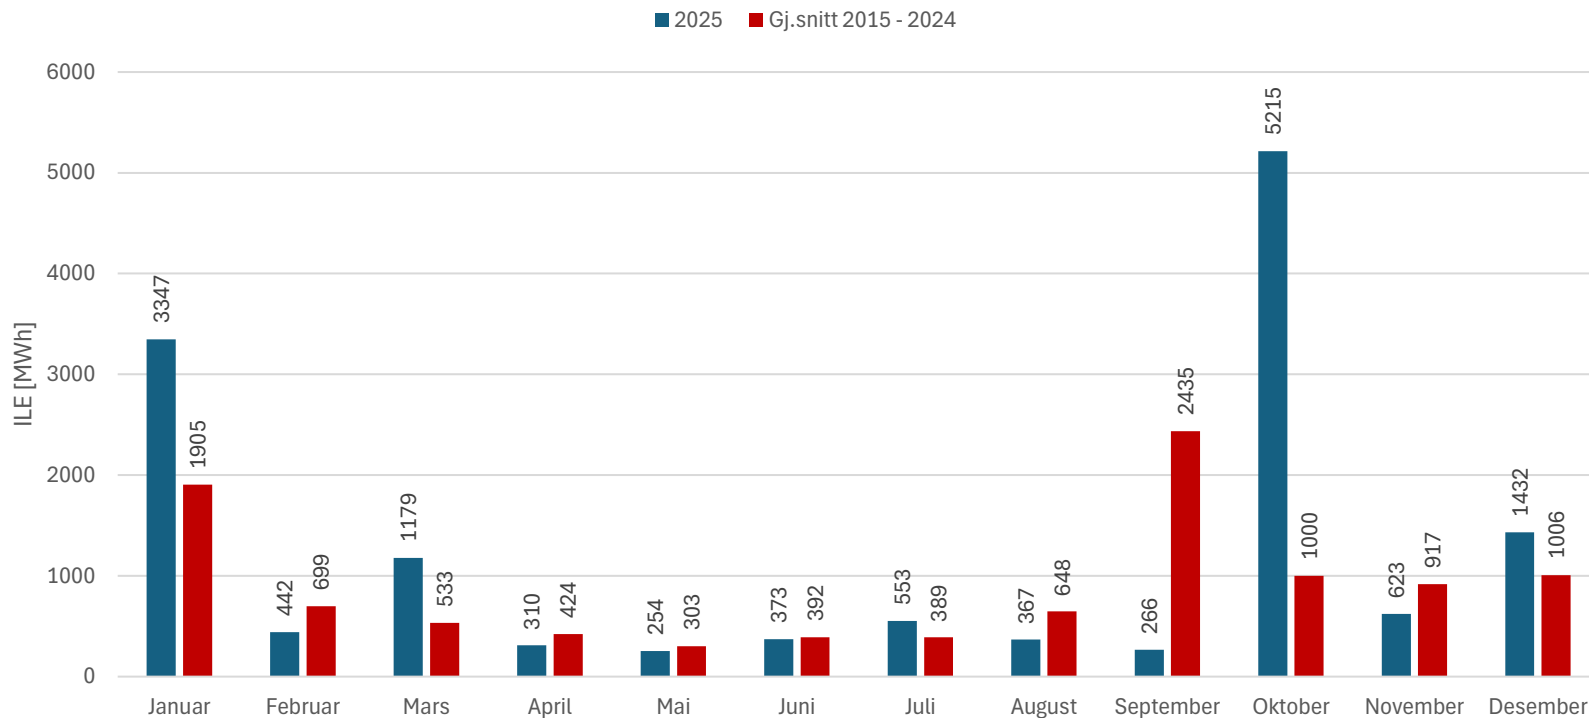


Fordeling av antall driftsforstyrrelser ≤ 1 kV over uka

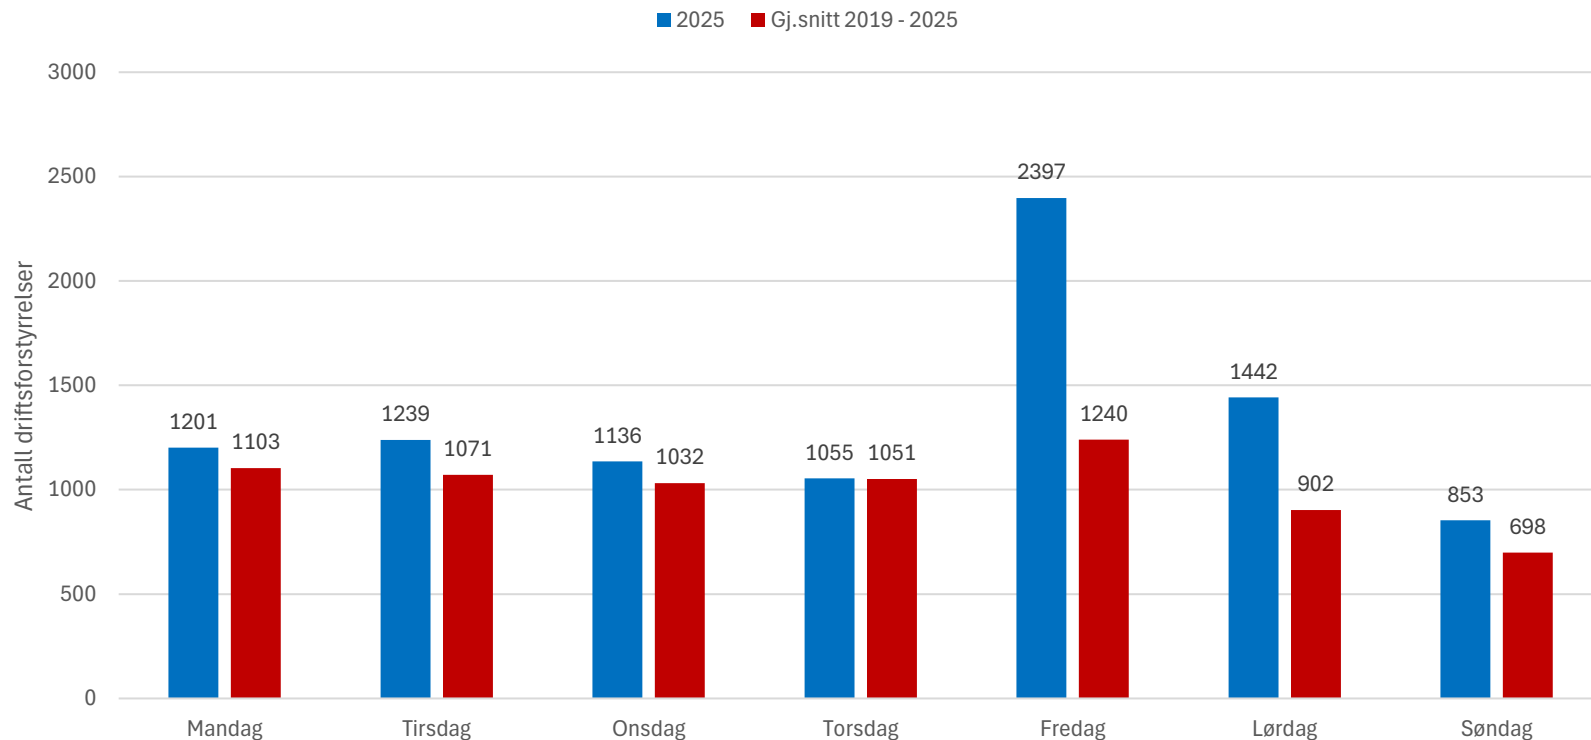


Fordeling av antall driftsforstyrrelser 1 – 22 kV over uka

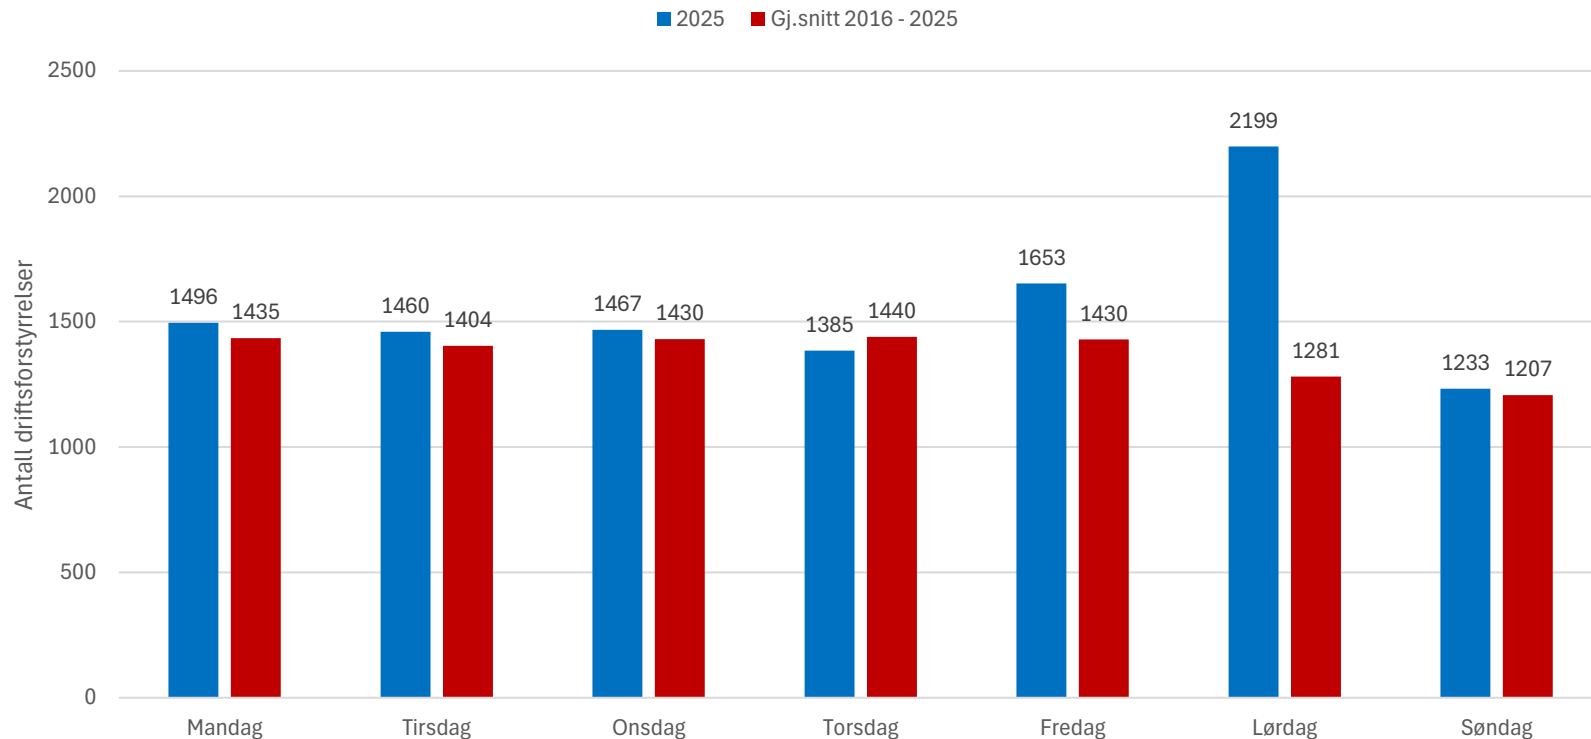


Fordeling av driftsforstyrrelser ≤ 1 kV over døgnet i 2025

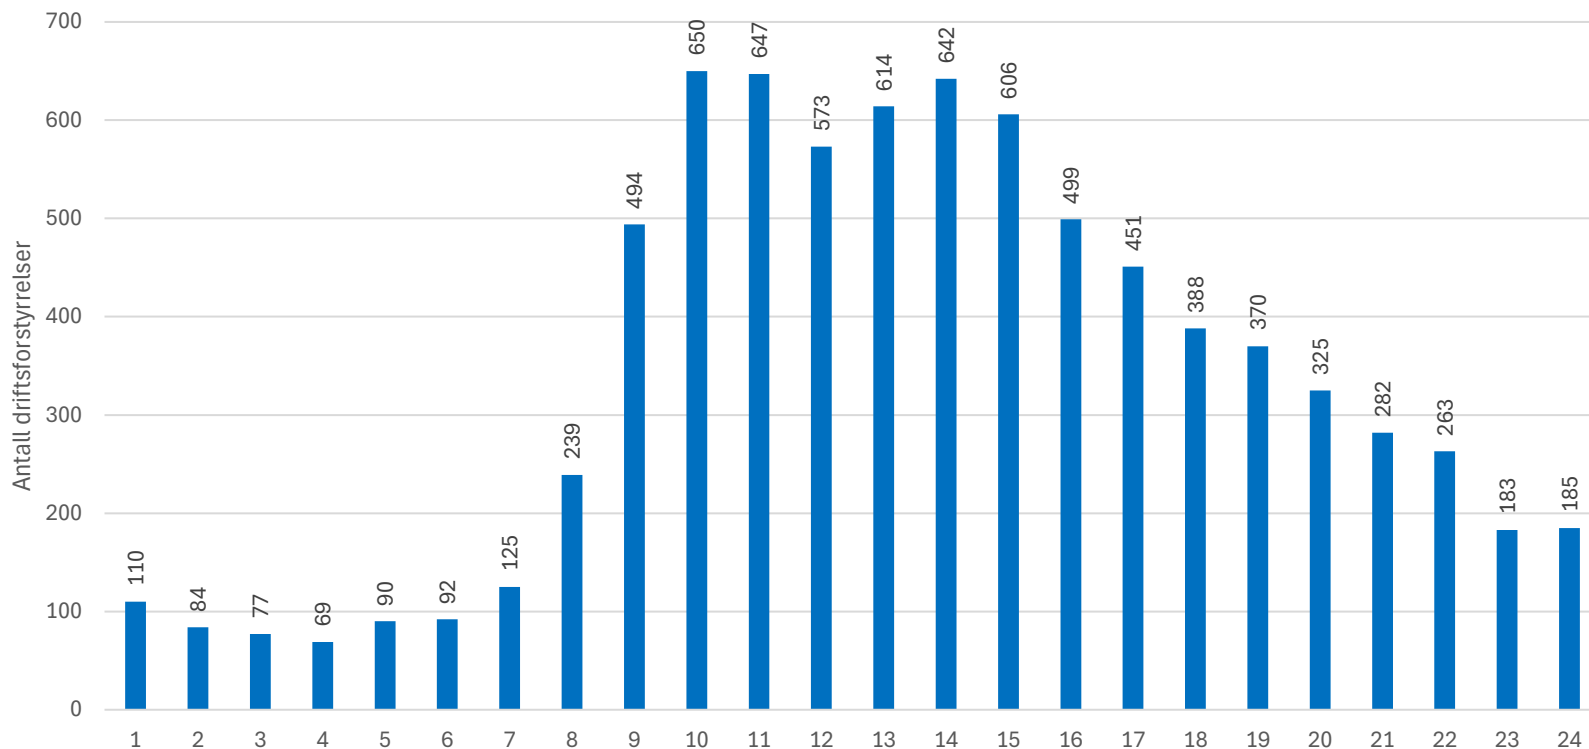


Fordeling av driftsforstyrrelser 1 – 22 kV over døgnet i 2025

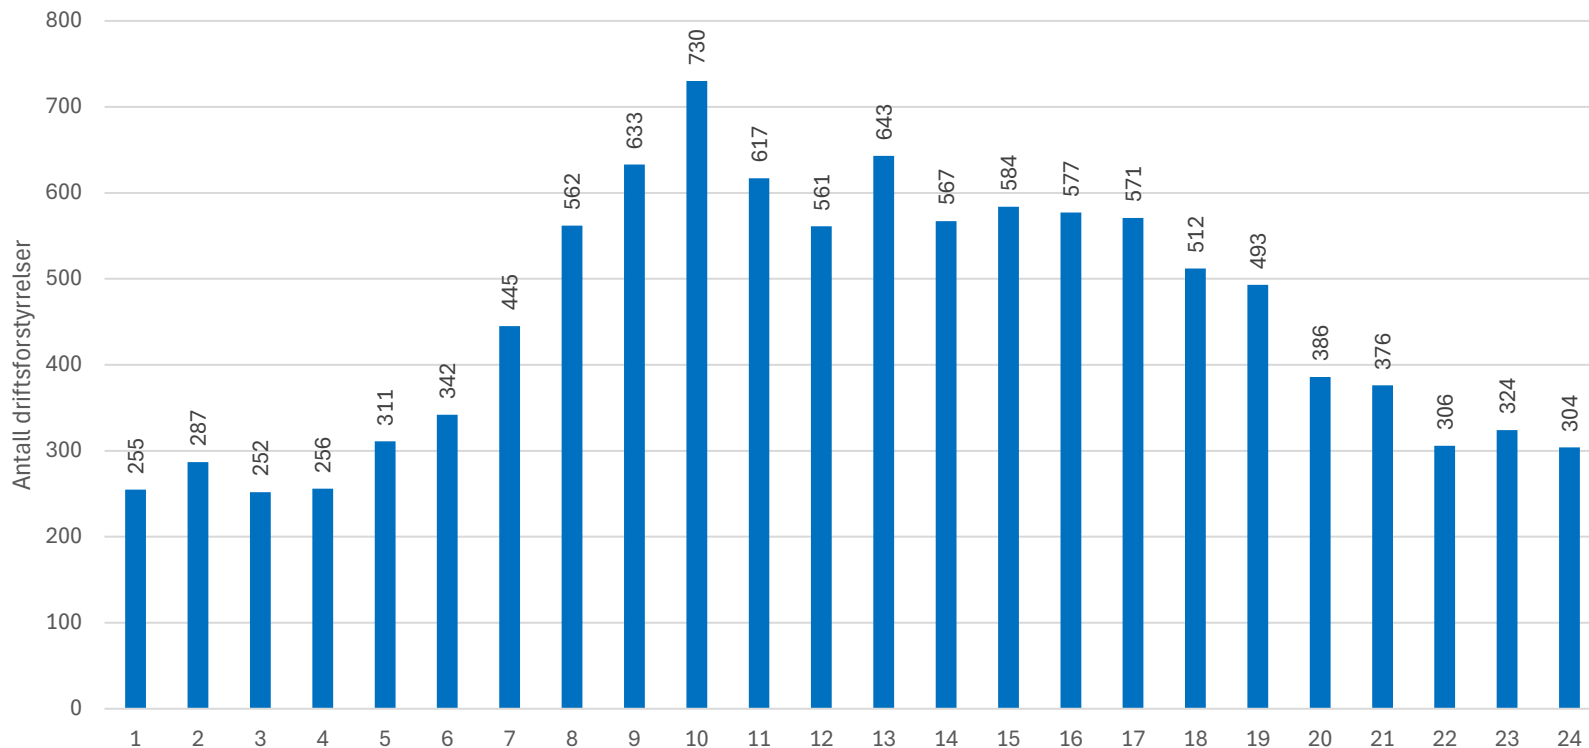

Antall feil 1-22 kV fordelt på feilårsak

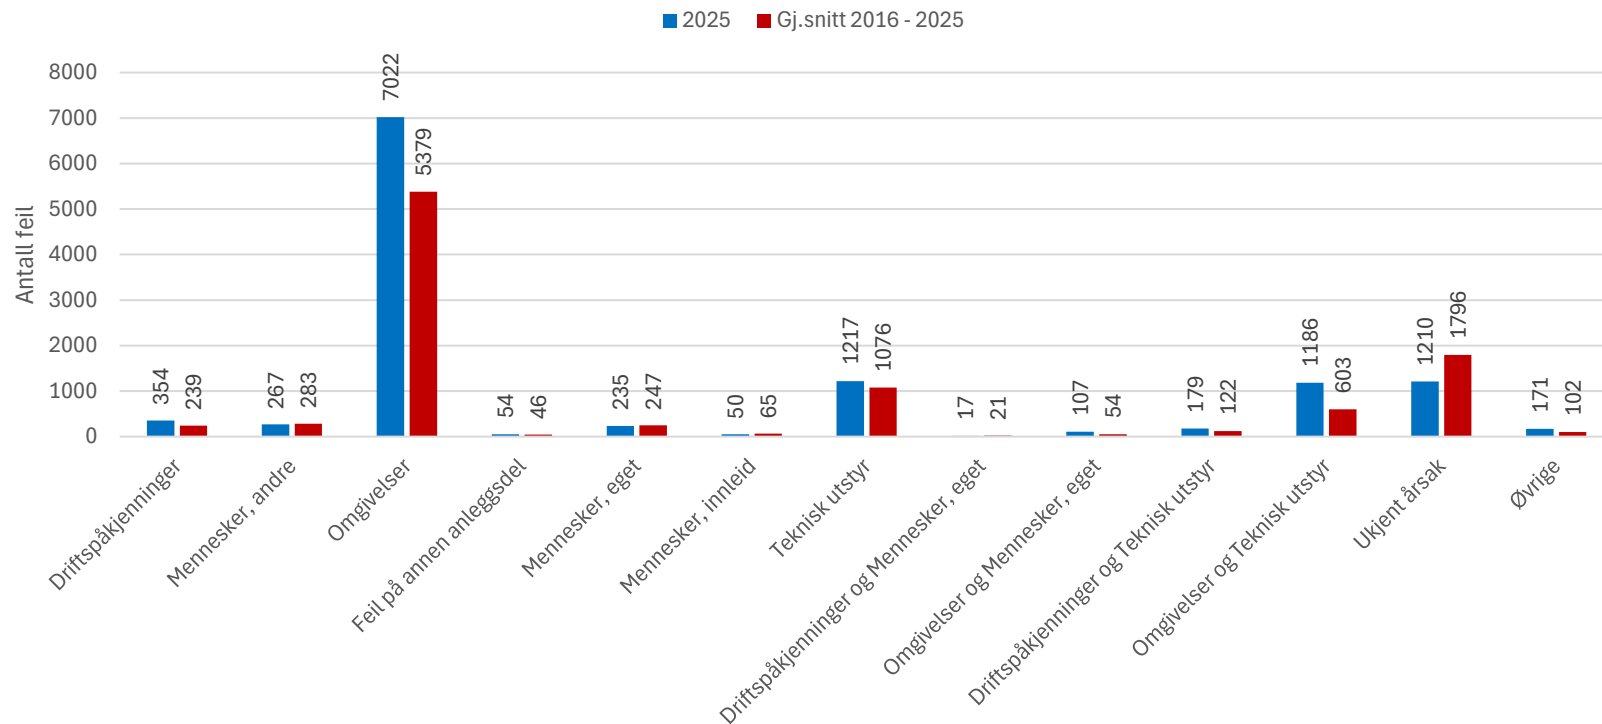


Feilrate for luftledning 1 – 22 kV fordelt på år

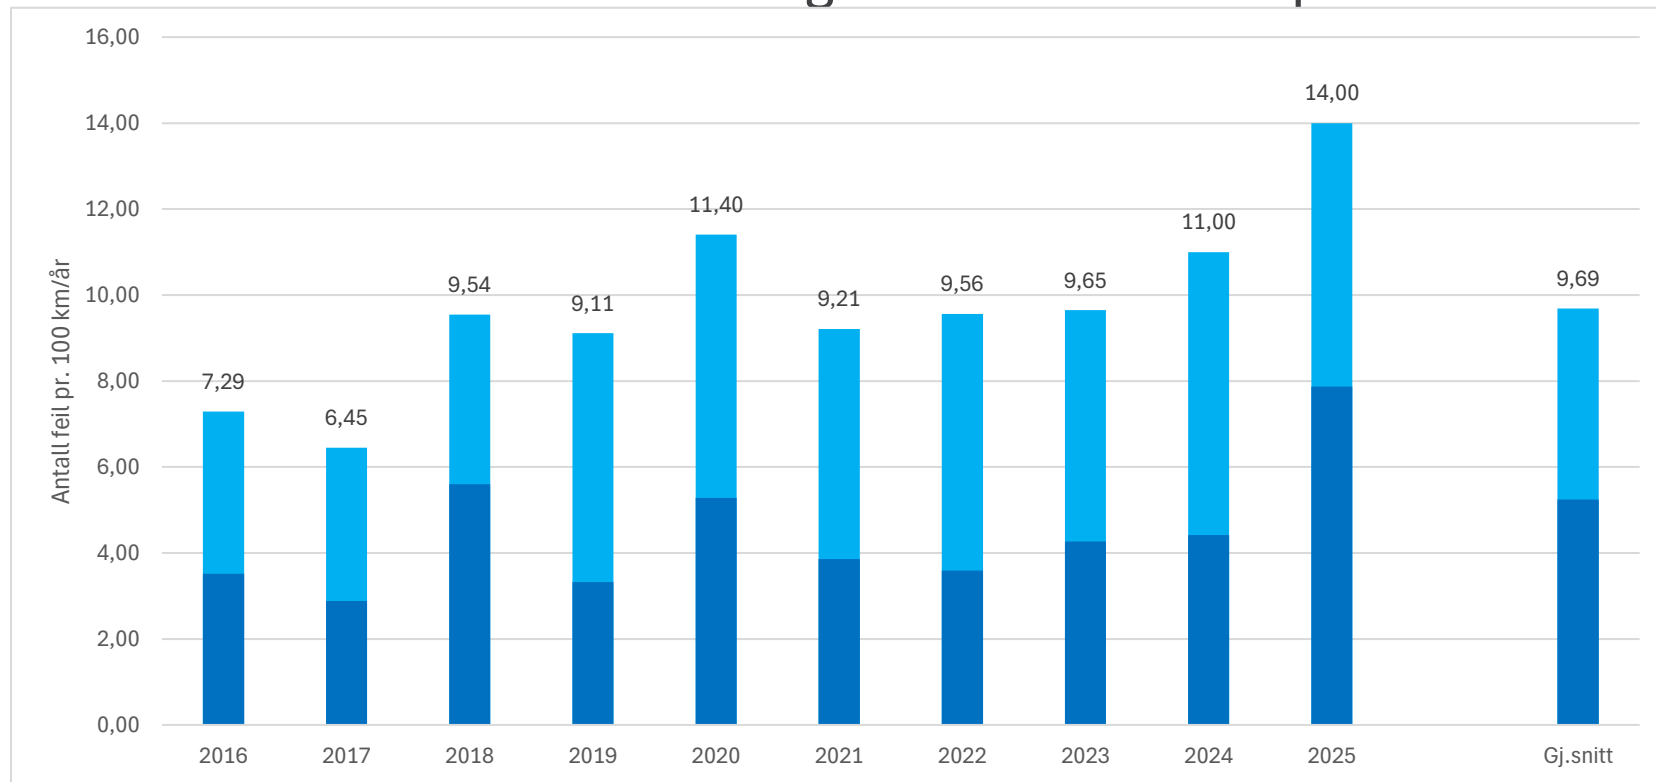


* Lys farge er forbigående feil, mørk farge er varige feil.

Feilrate for kabel 1 – 22 kV fordelt på år

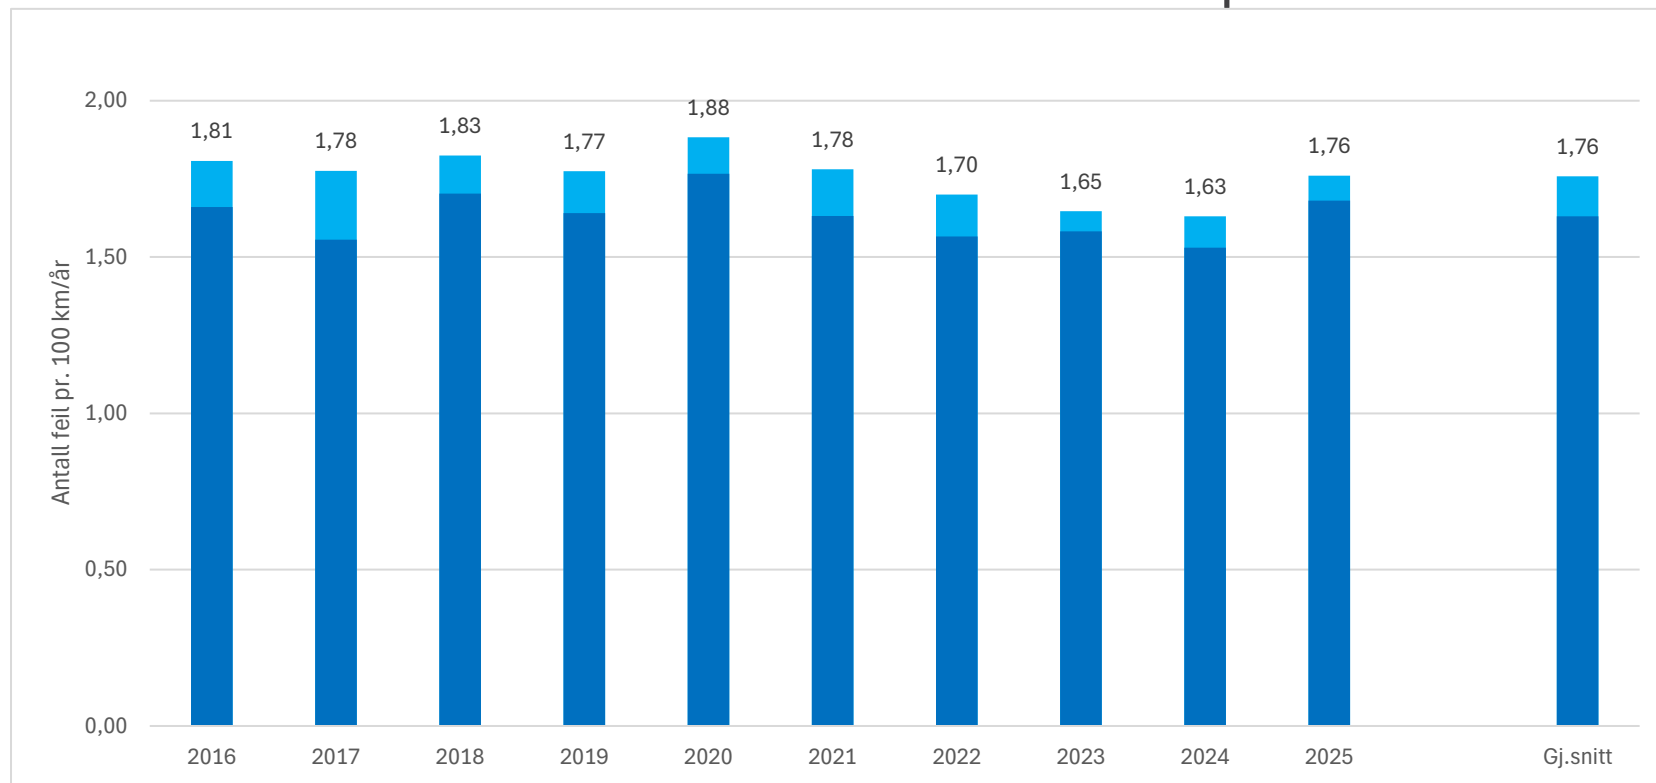

* Lys farge er forbigående feil, mørk farge er varige feil.

Feilrate for fordelingstransformator 1 – 22 kV fordelt på år

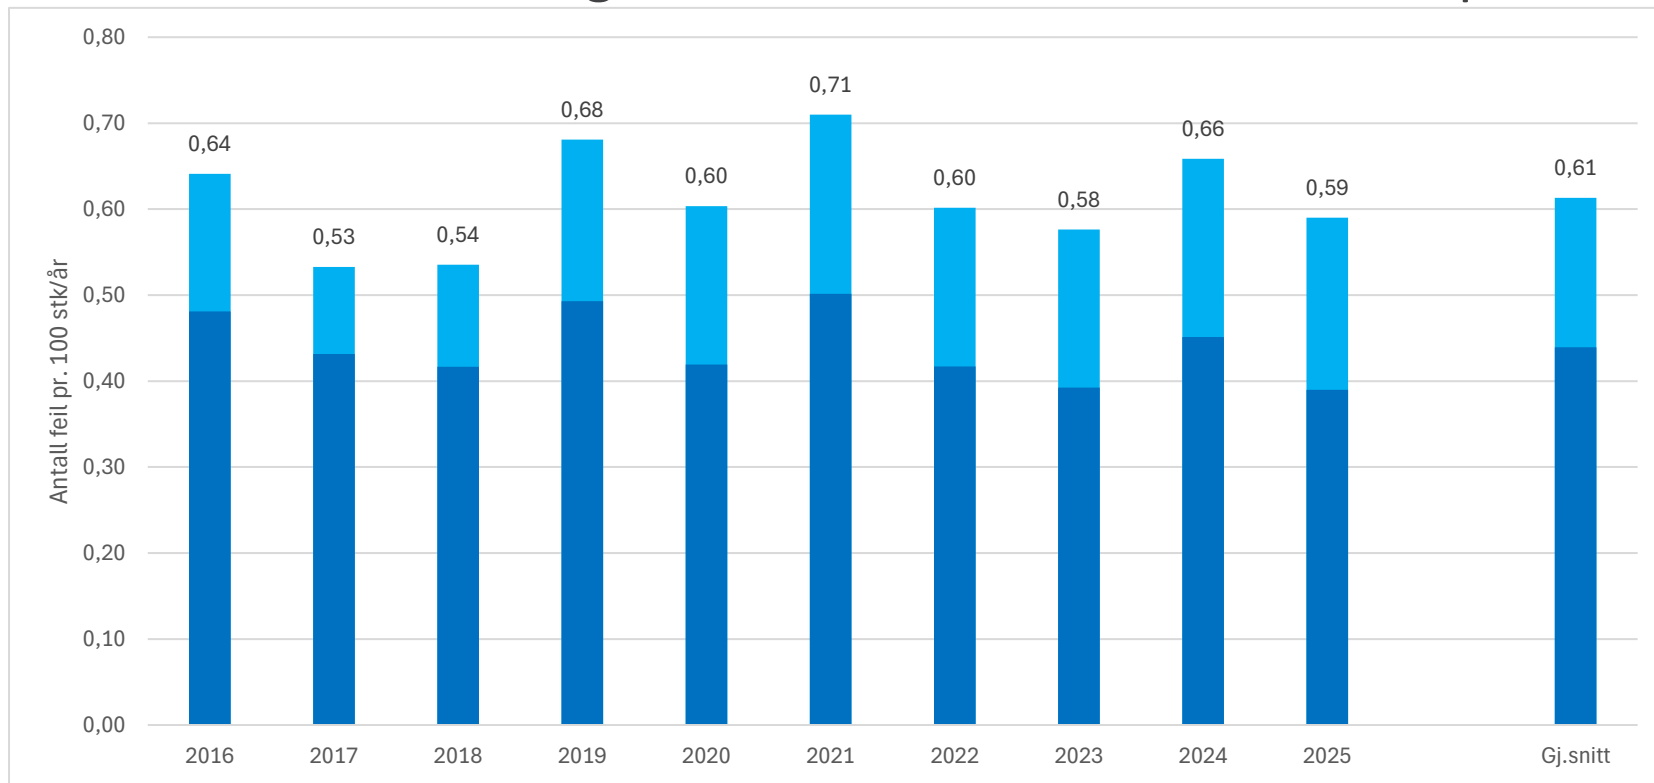

* Lys farge er forbigående feil, mørk farge er varige feil.