

Årsstatistikk 2025

Driftsforstyrrelser og feil i 33 - 420 kV-nettet


(Inkluderer feil på norsk side av HVDC-anlegg)




Driftsforstyrrelser med tilhørende ILE fordelt på spenningsnivå

Spenningsnivå ref.	Antall driftsforstyrrelser				ILE pga. driftsforstyrrelser			
	Antall		Andel		MWh		Andel	
	2025	Årsgj.snitt 2016 - 2025	2025	Årsgj.snitt 2015 - 2025	2025	Årsgj.snitt 2015 - 2025	2025	Årsgj.snitt 2015 - 2025
420 kV	152	110	17,1 %	15,5 %	24	325	0,6 %	14,3 %
Ingen avbrudd	146	106	16,4 %	14,9 %				
Avbrudd	6	4	0,7 %	0,5 %	24	325	0,6 %	14,3 %
220 - 300 kV	116	98	13,0 %	13,8 %	266	272	6,4 %	12,0 %
Ingen avbrudd	101	89	11,3 %	12,6 %				
Avbrudd	15	9	1,7 %	1,3 %	266	272	6,4 %	12,0 %
110 - 132 kV	303	252	34,0 %	35,6 %	2775	835	66,4 %	36,7 %
Ingen avbrudd	229	185	25,7 %	26,0 %				
Avbrudd	74	68	8,3 %	9,5 %	2775	835	66,4 %	36,7 %
33 - 66 kV	319	250	35,8 %	35,2 %	1113	843	26,6 %	37,0 %
Ingen avbrudd	175	98	19,7 %	13,8 %				
Avbrudd	144	152	16,2 %	21,4 %	1113	843	26,6 %	37,0 %
Sum	890	710	100 %	100 %	4178	2275	100 %	100 %


Antall driftsforstyrrelser per år i perioden 2016 – 2025

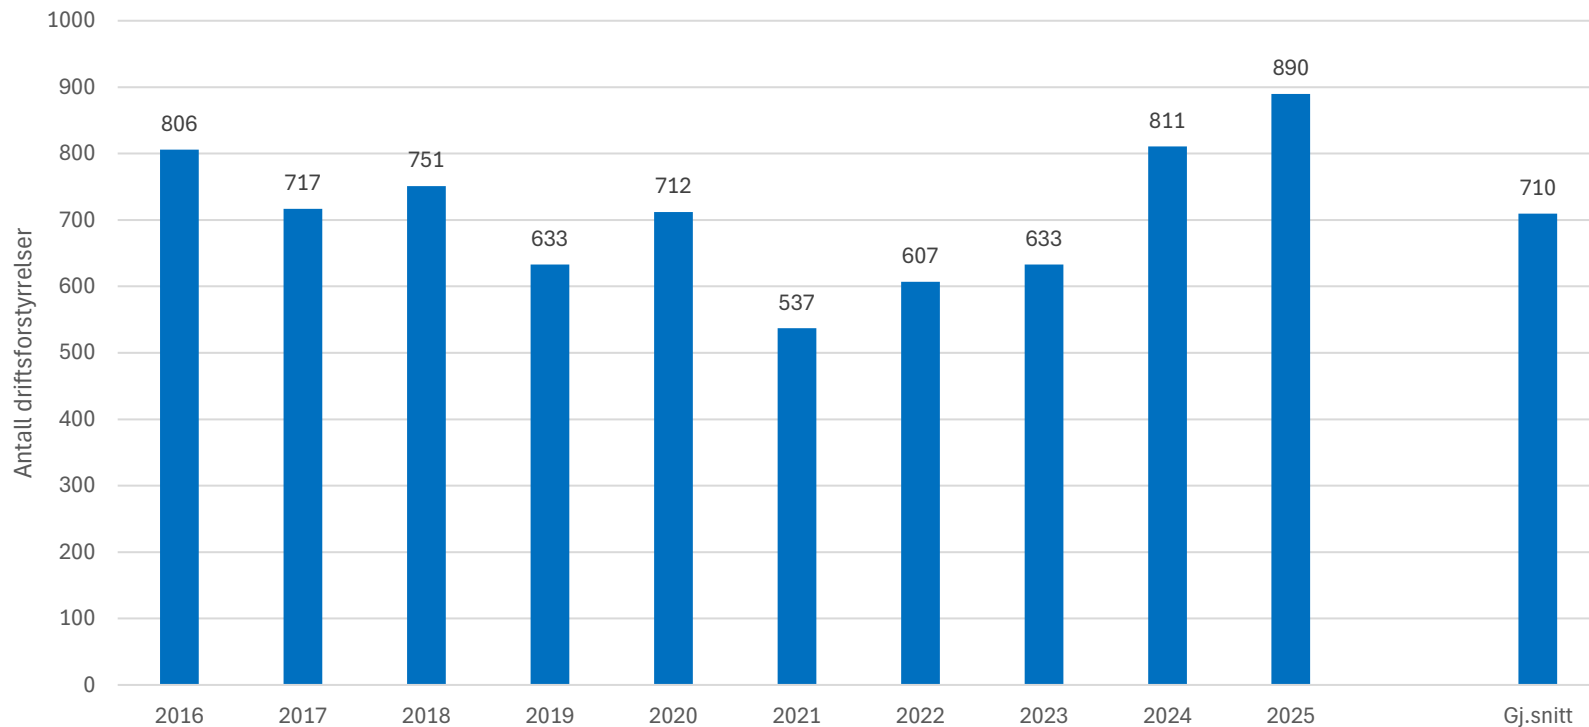


ILE per år i perioden 2016 - 2025

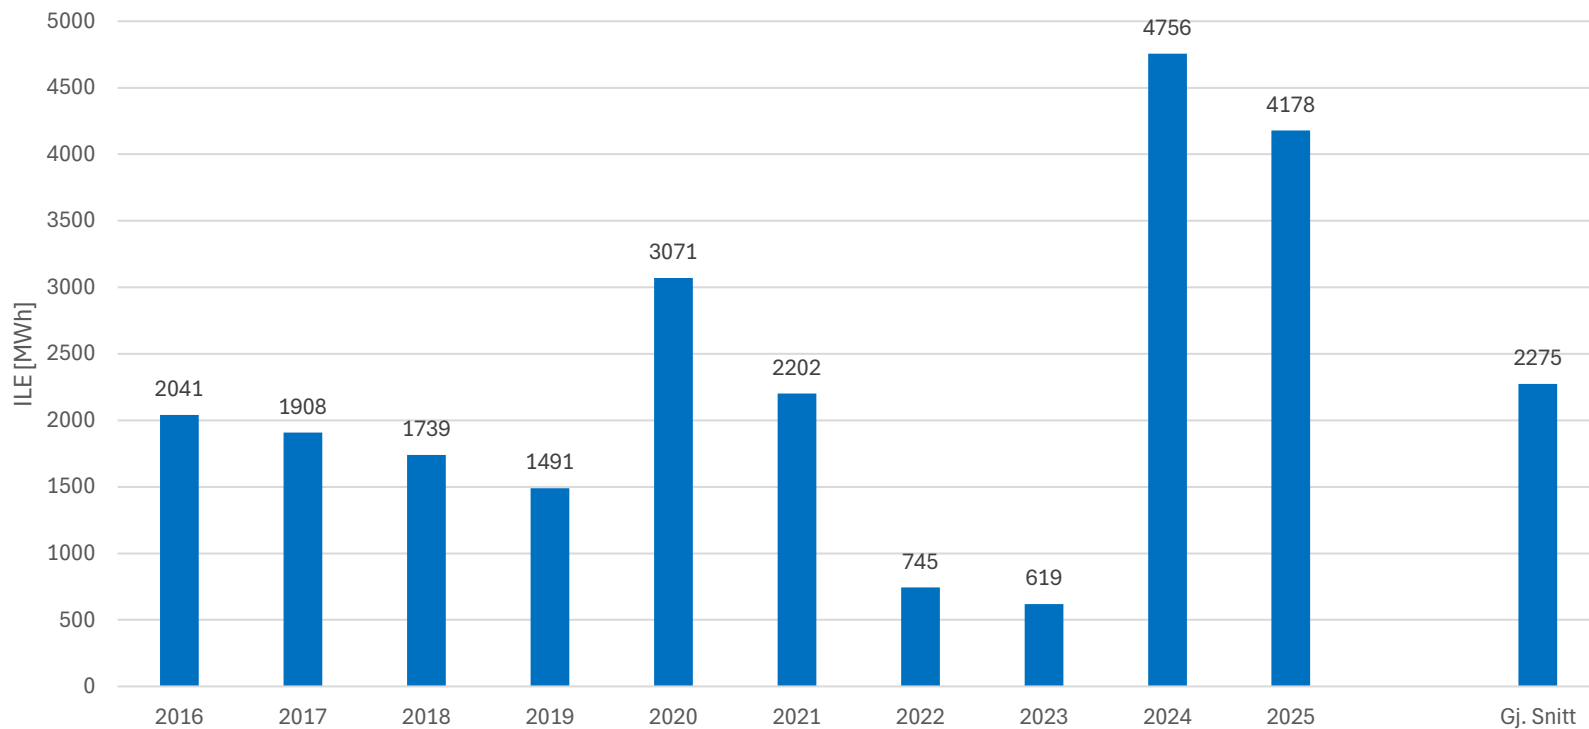


Fordeling av driftsforstyrrelser over året

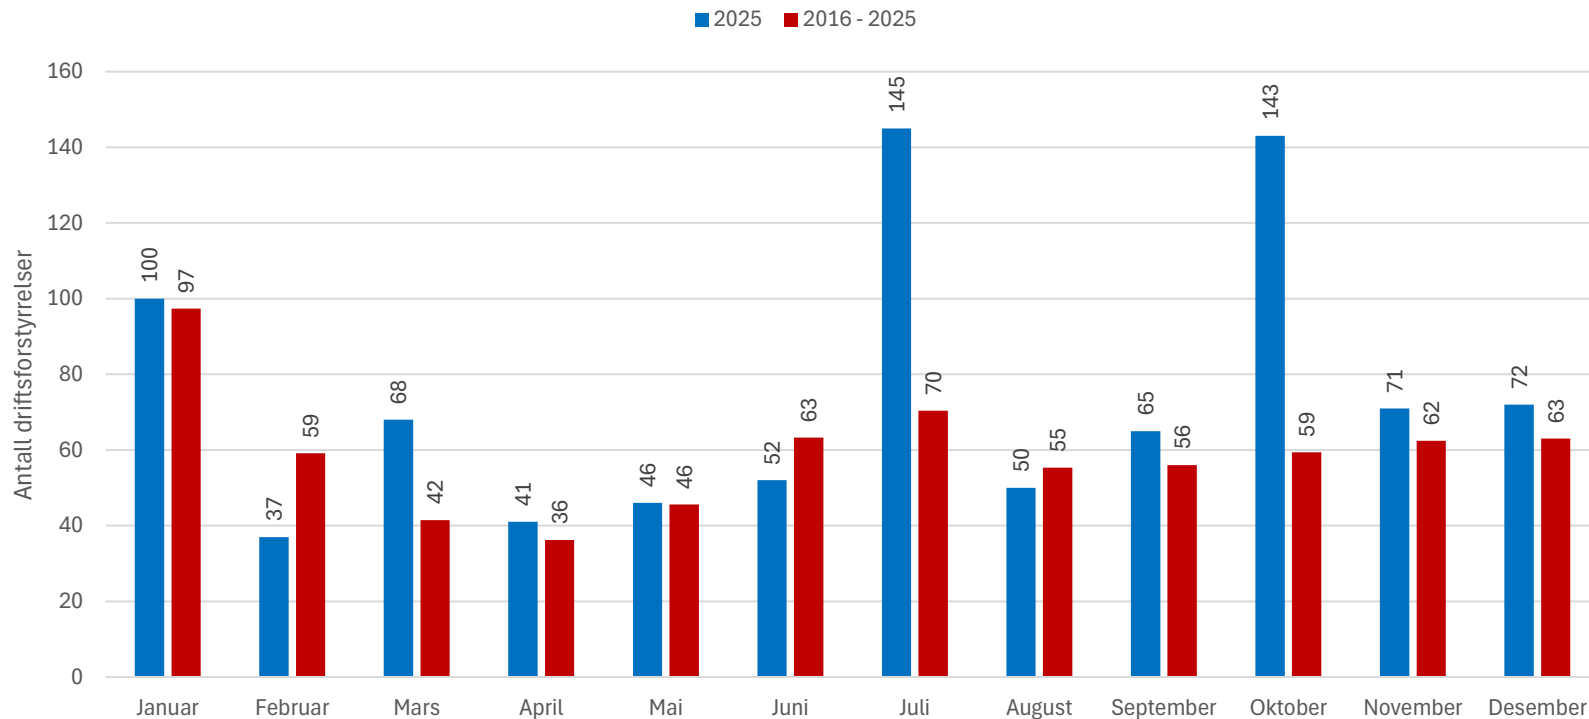


Fordeling av ILE som følge av driftsforstyrrelser over året

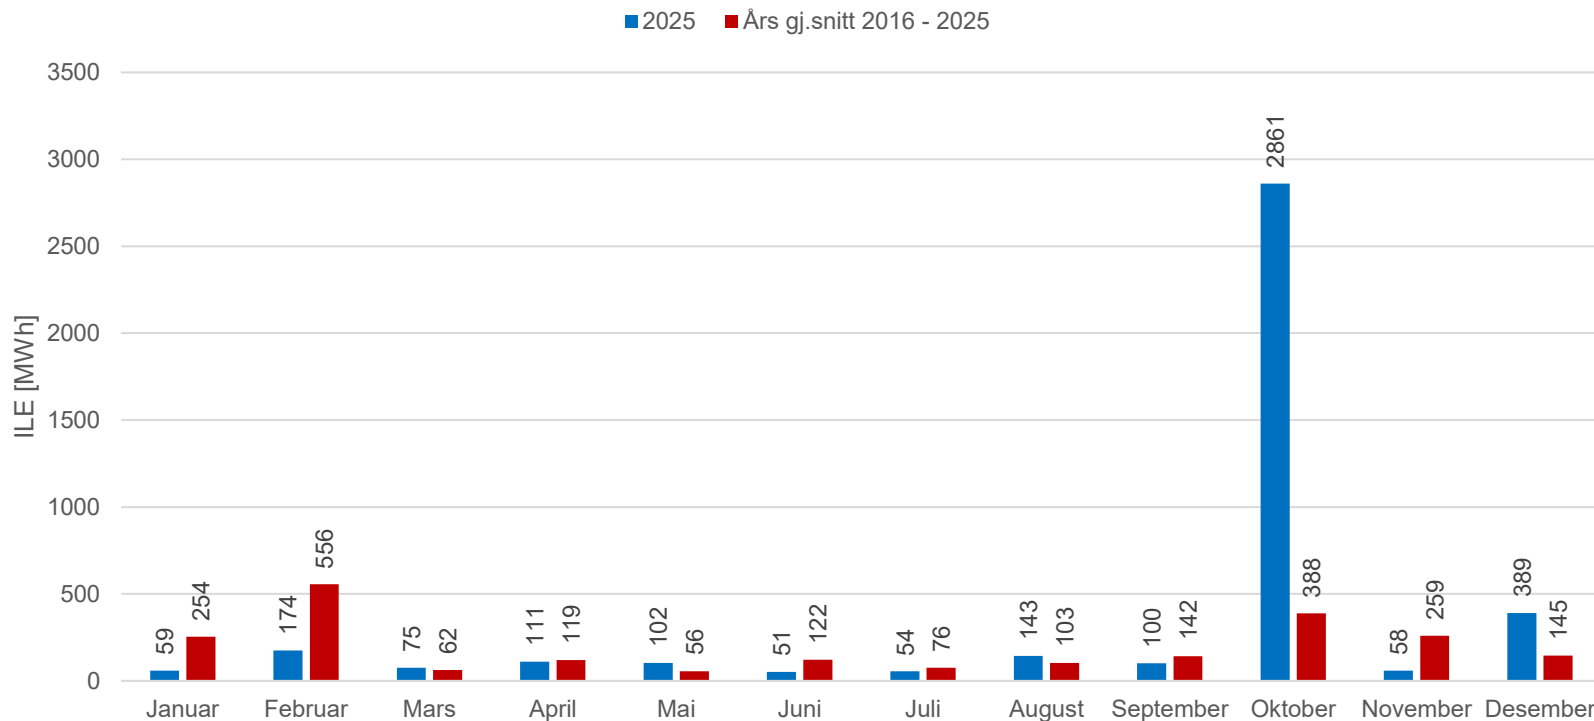


Fordeling av driftsforstyrrelser over uka

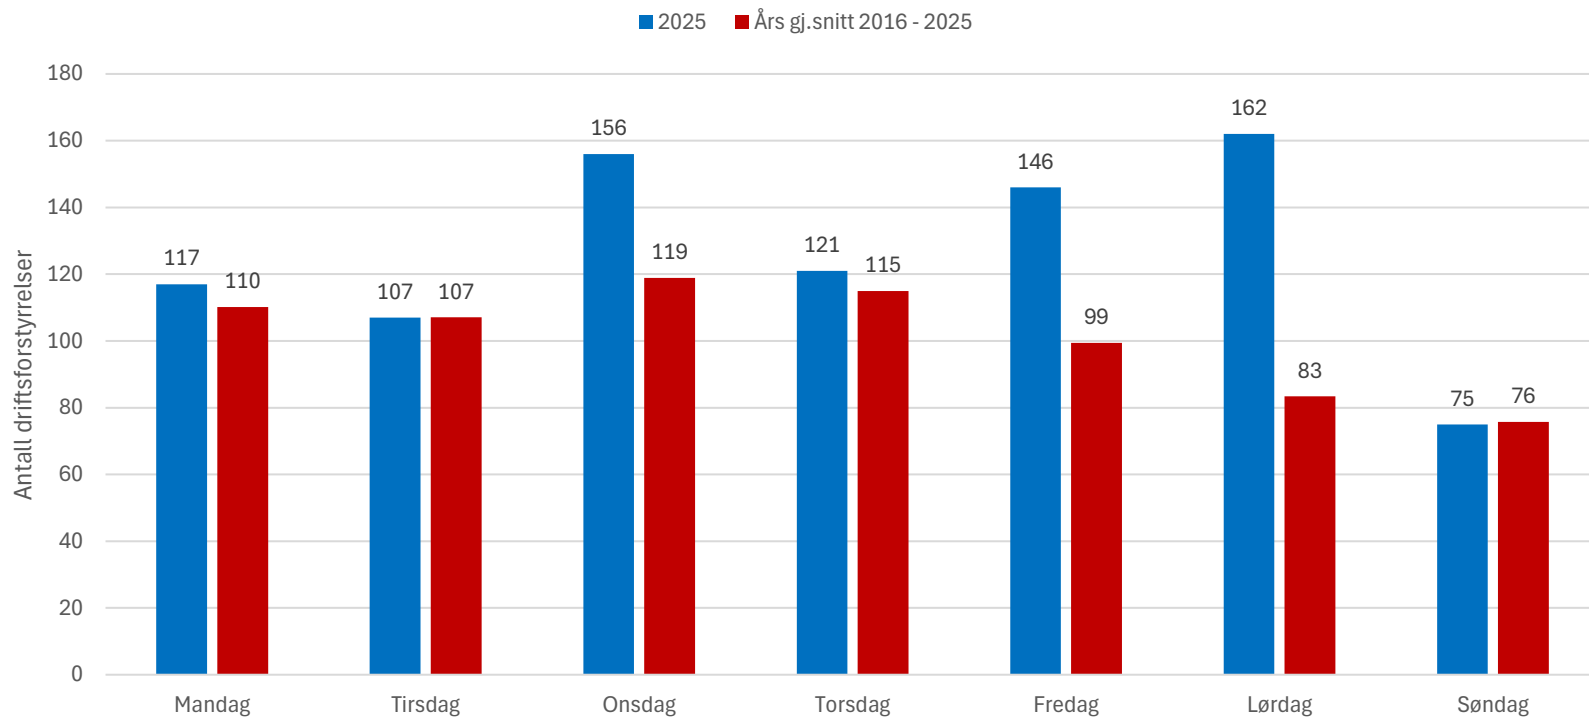


Fordeling av driftsforstyrrelser over døgnet i 2025

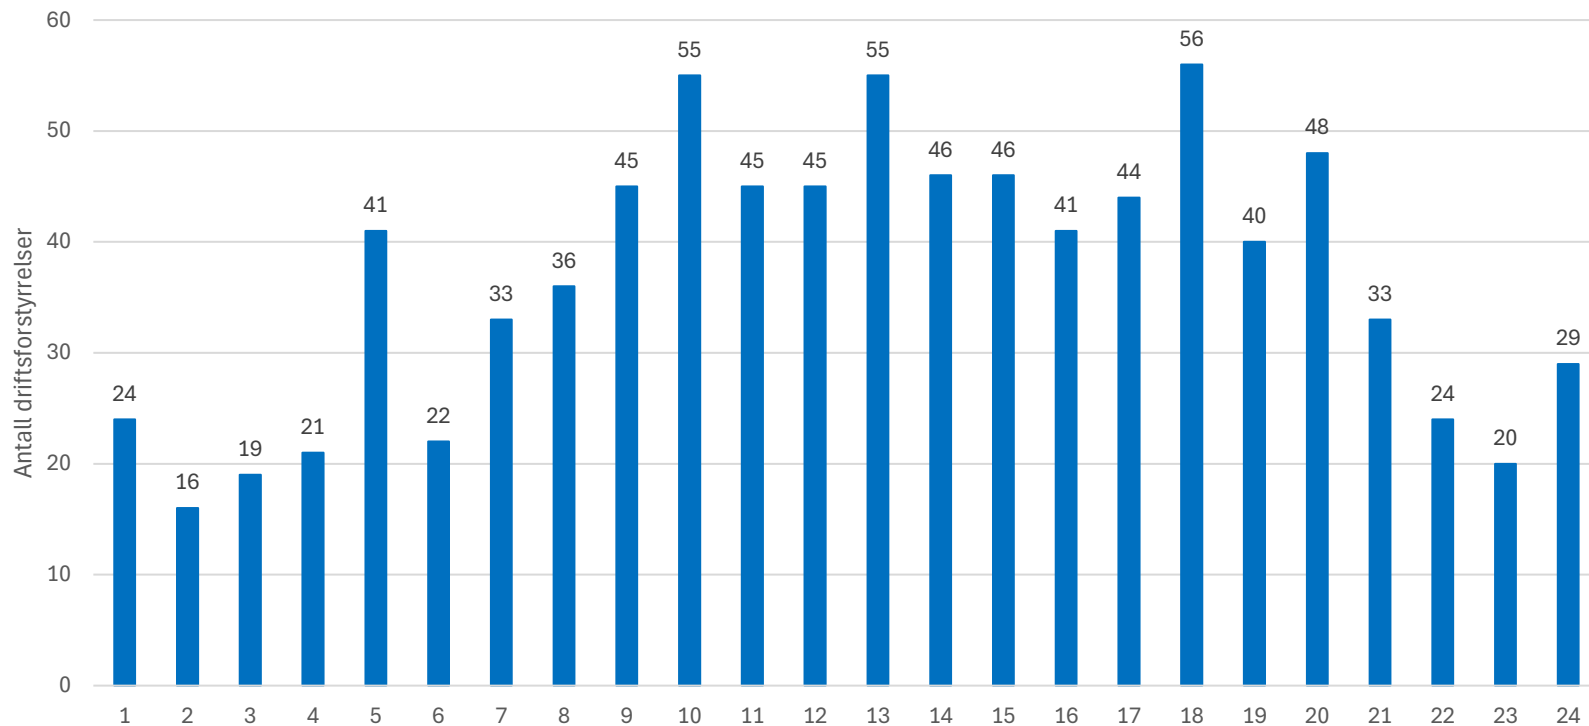

Antall feil fordelt på feilårsak

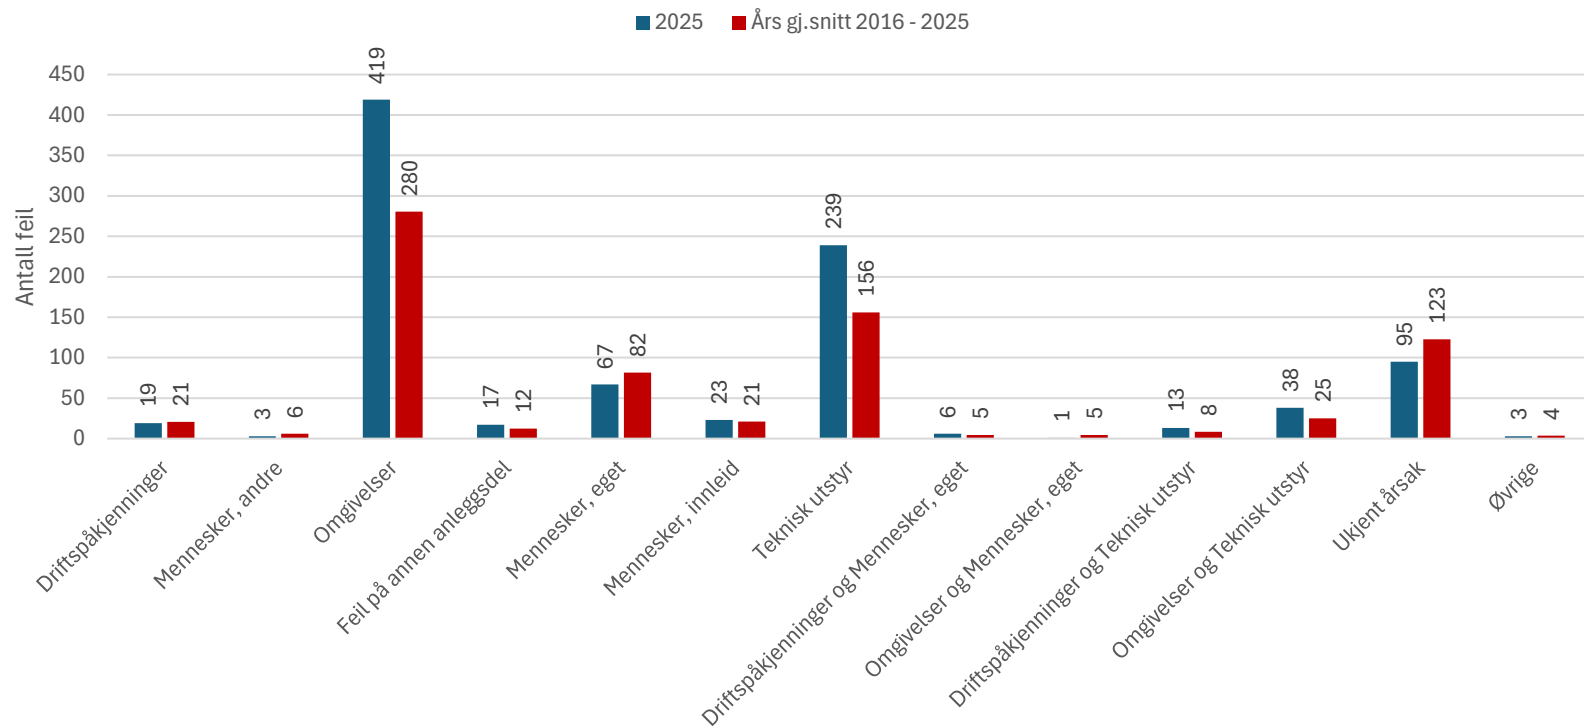


Feilrate for luftledning fordelt på år og spenningsnivå

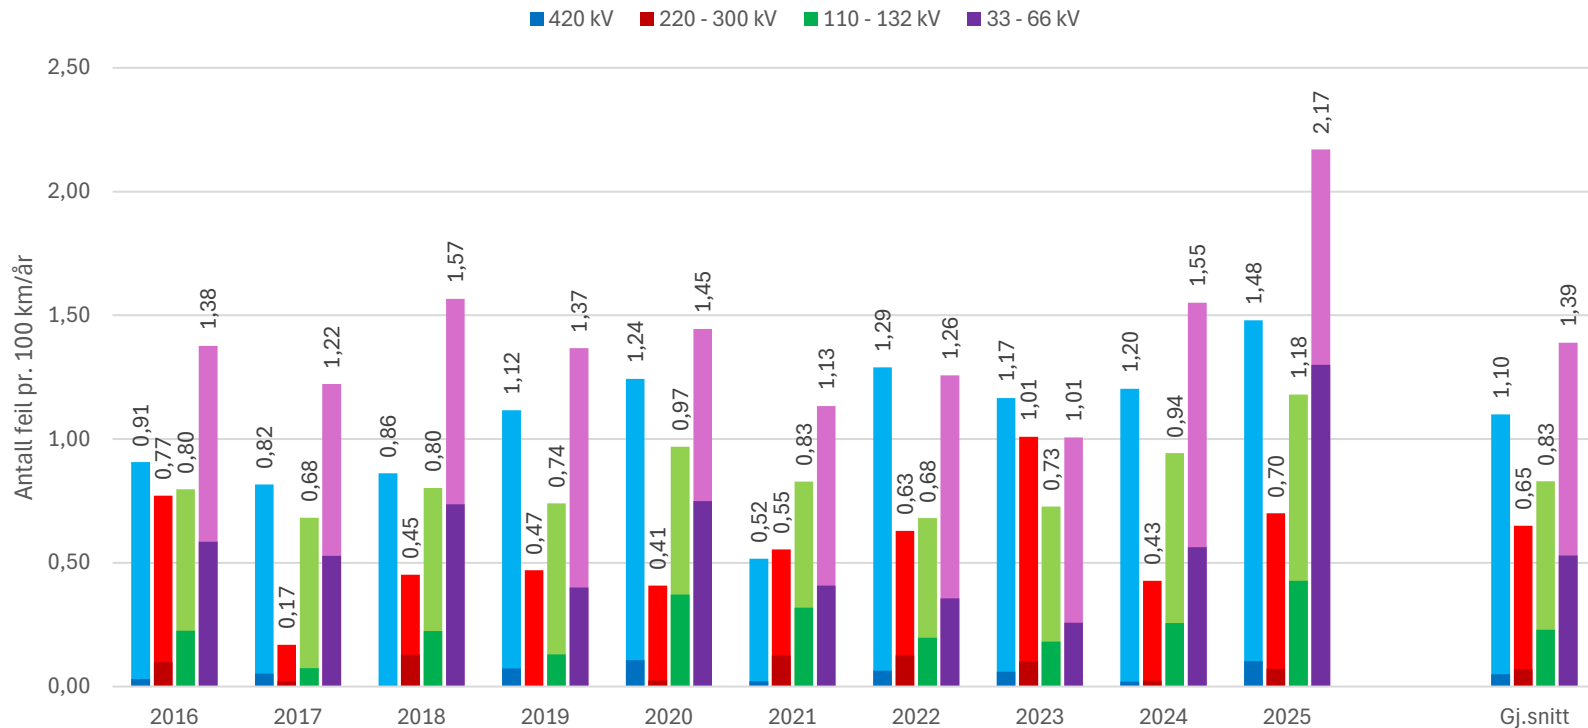


* Lys farge er forbigående feil, mørk farge er varige feil.

Feilrate for kabel fordelt på år og spenningsnivå

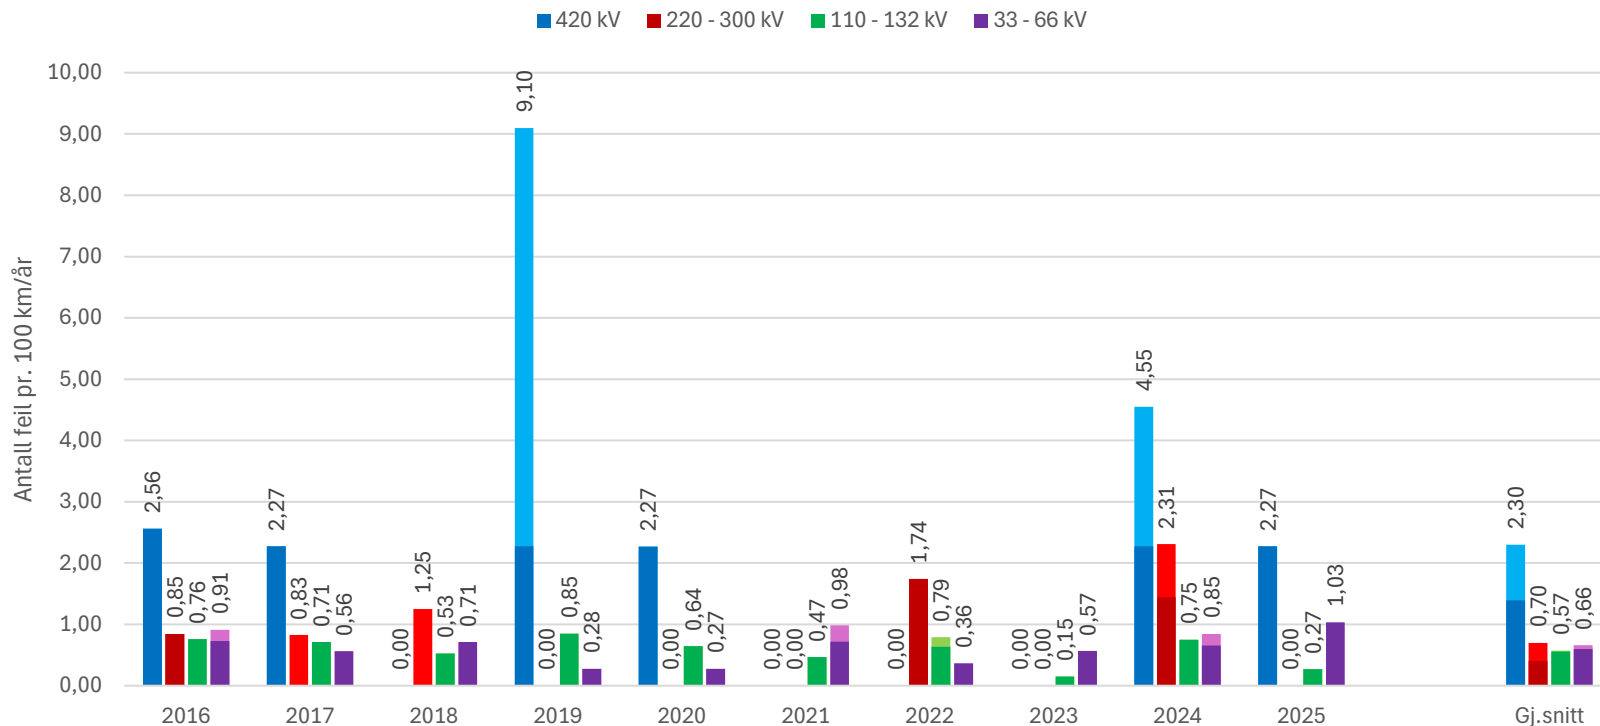

* Lys farge er forbigående feil, mørk farge er varige feil.

Feilrate for krafttransformator fordelt på år

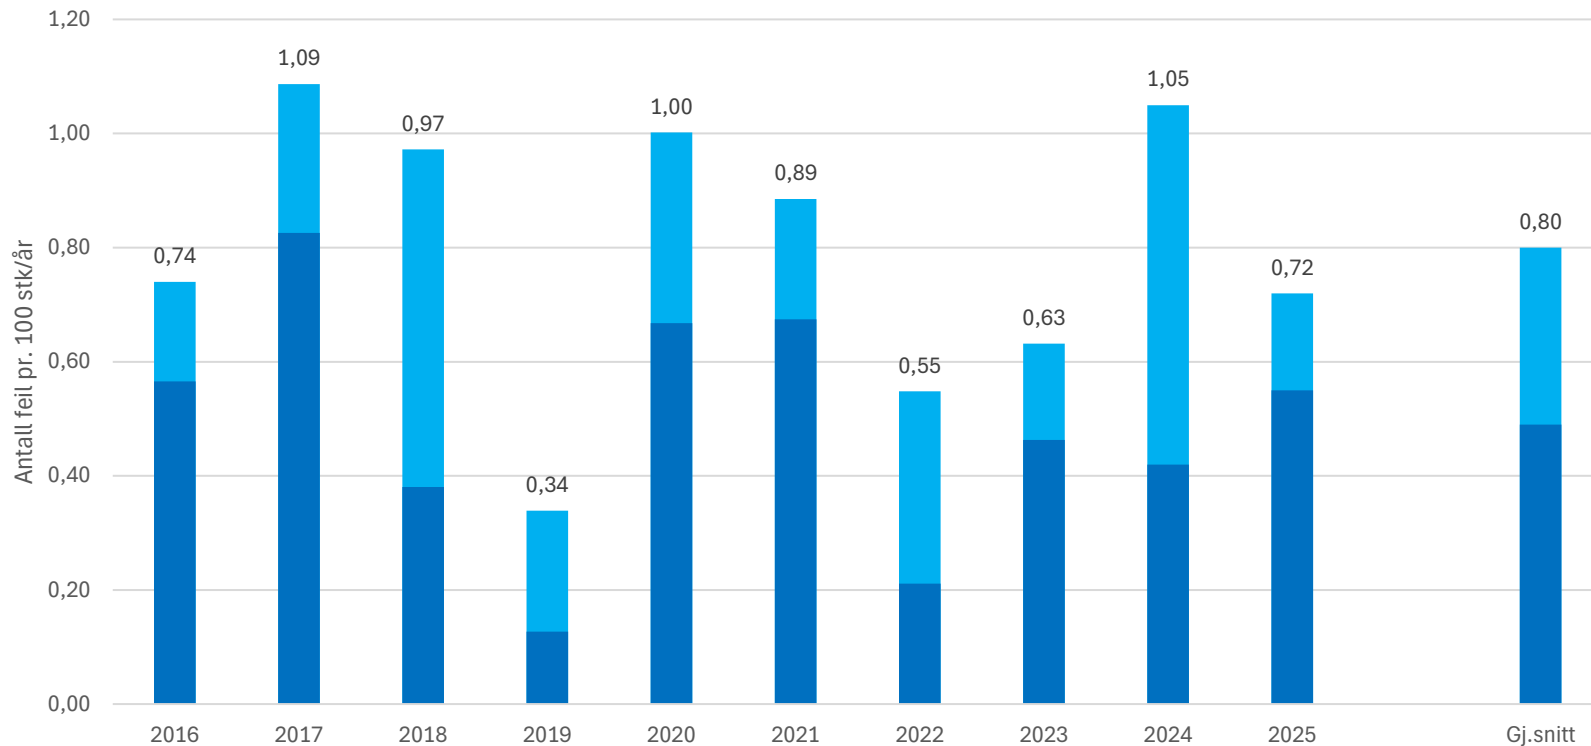

* Lys farge er forbigående feil, mørk farge er varige feil.