


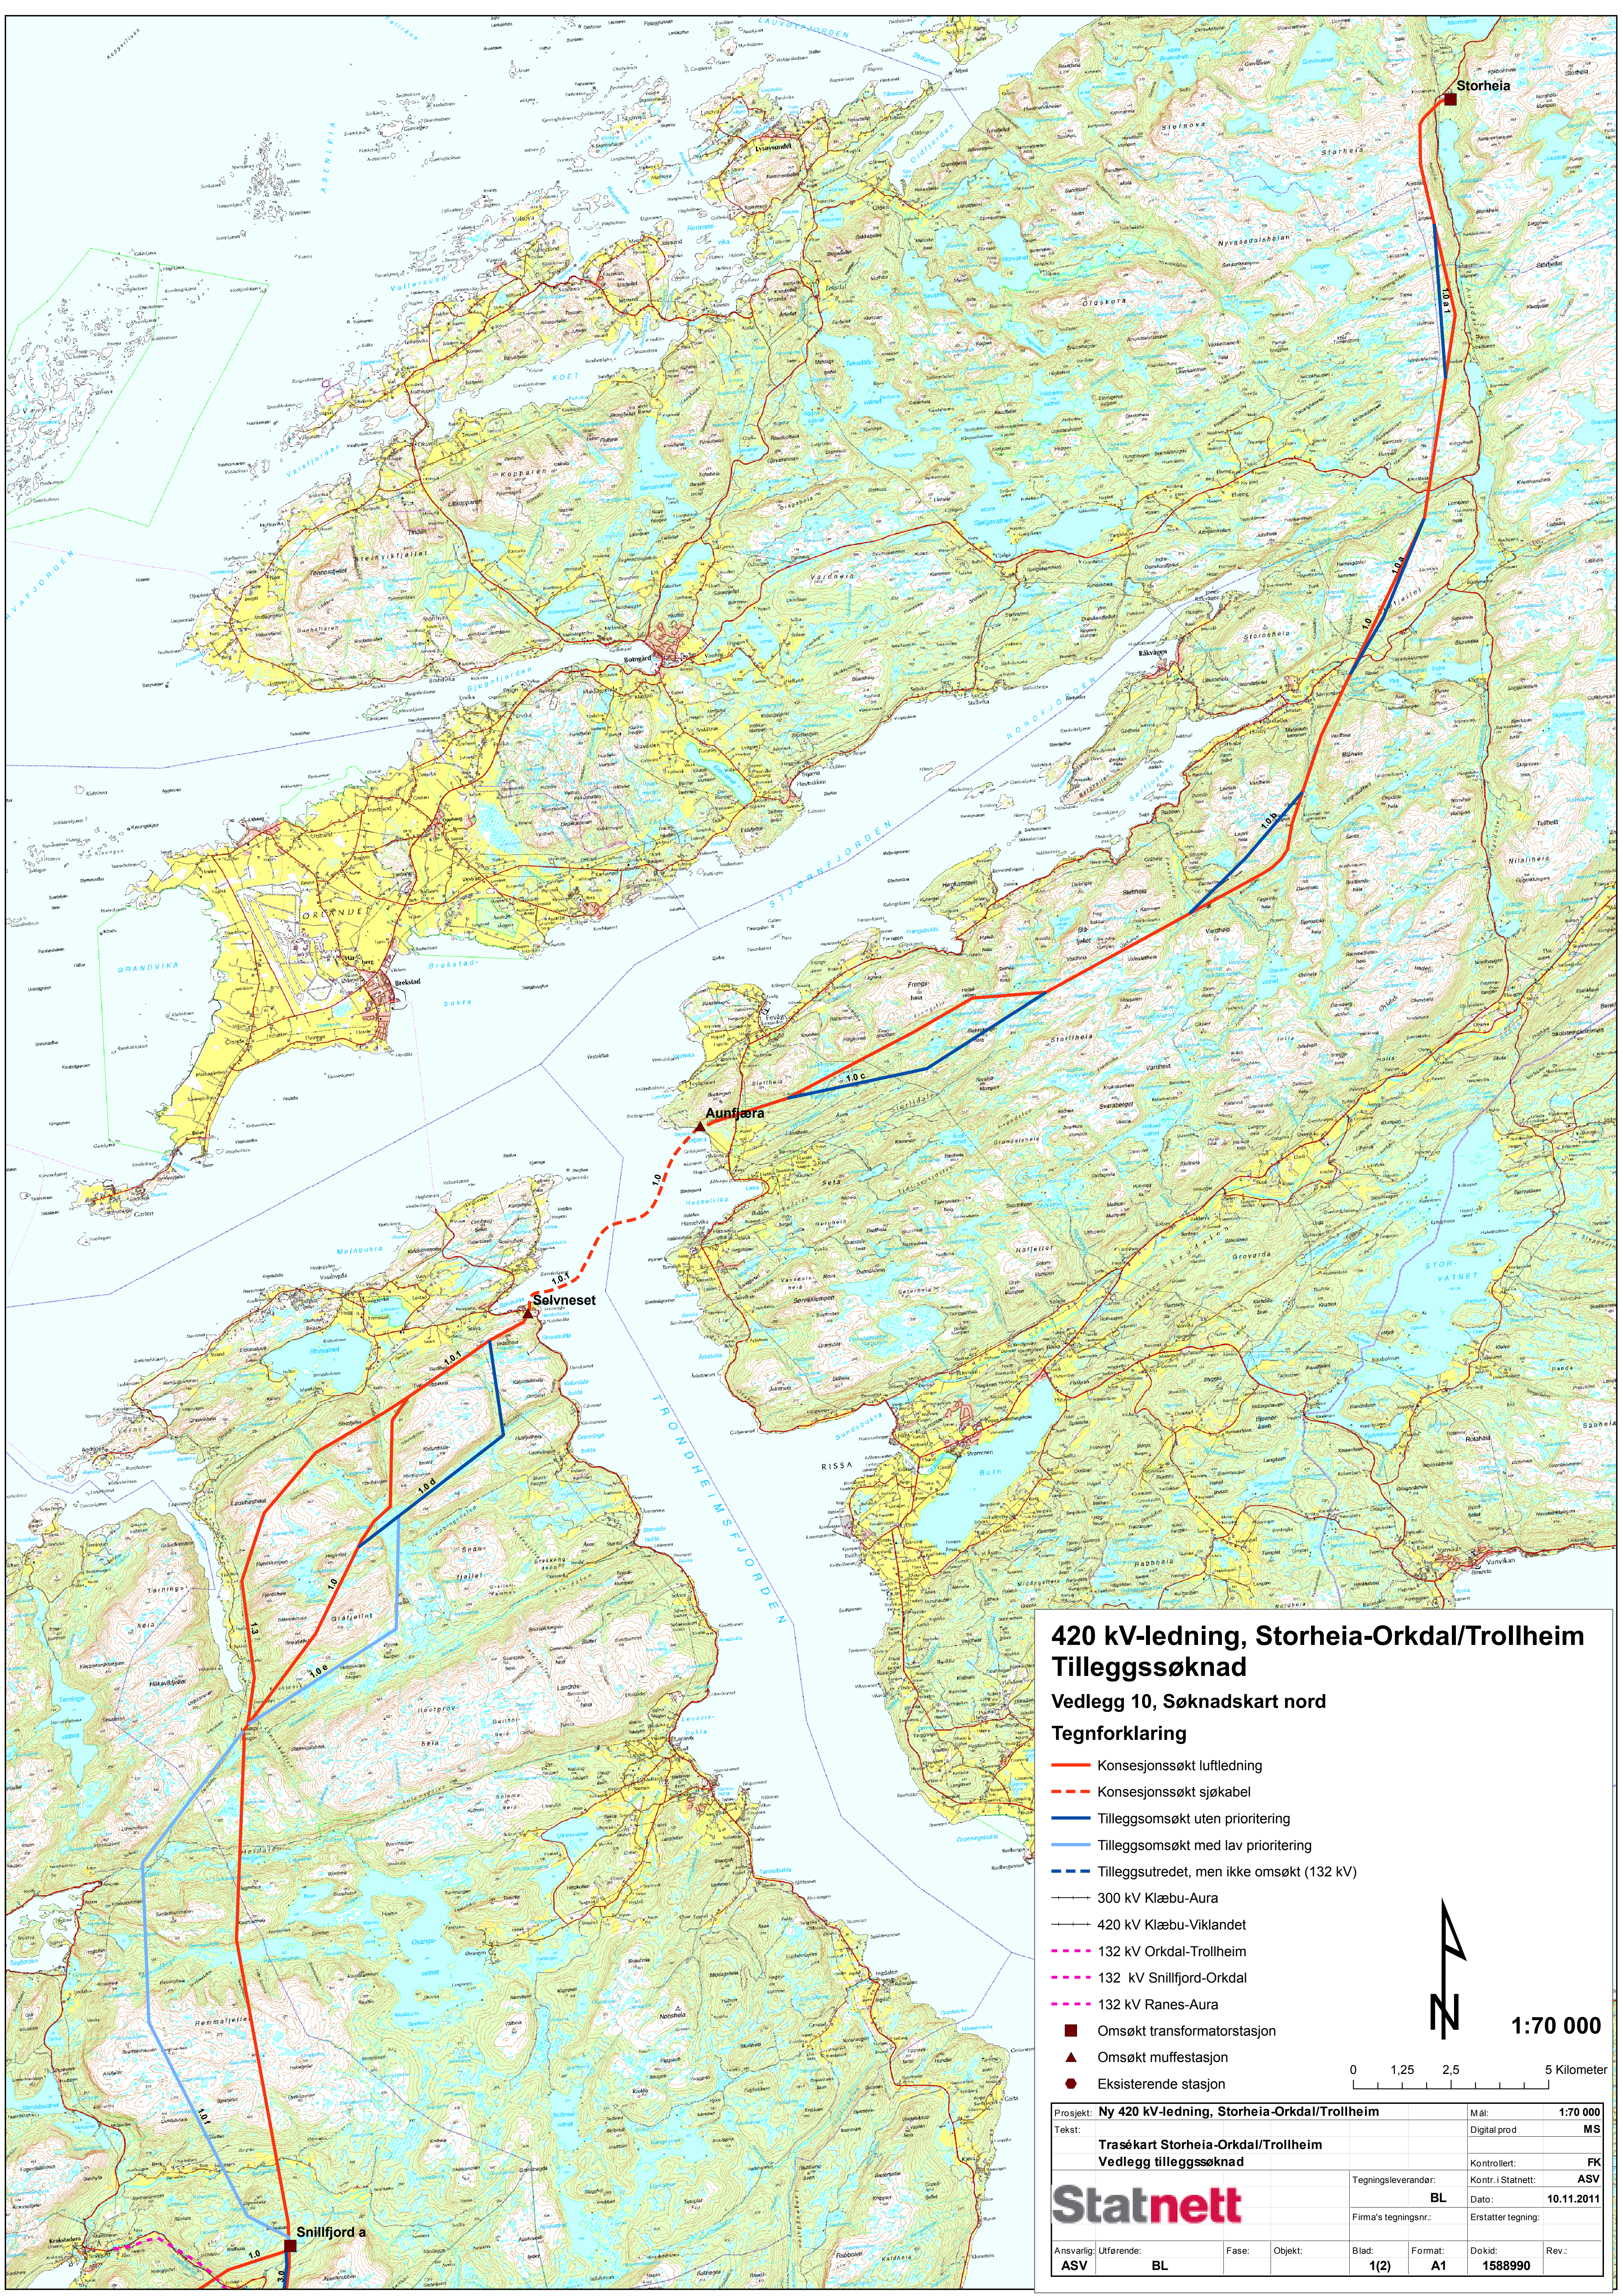

420 kV-ledning, Storheia-Orkdal/Trollheim

Tilleggssøknad

Vedlegg 10, Søknadskart nord

Tegnforklaring

- Konsesjonssøkt luftledning
- Konsesjonssøkt sjøkabel
- Tilleggsømsøkt uten prioritering
- Tilleggsømsøkt med lav prioritering
- Tilleggsutredet, men ikke omsøkt (132 kV)
- 300 kV Klæbu-Aura
- 420 kV Klæbu-Viklandet
- 132 kV Orkdal-Trollheim
- 132 kV Snillfjord-Orkdal
- 132 kV Ranes-Aura
- Omsøkt transformatorstasjon
- Omsøkt muffestasjon
- Eksisterende stasjon

1:70 000

0 1,25 2,5 5 Kilometer

Prosjekt:	Ny 420 kV-ledning, Storheia-Orkdal/Trollheim	Mål:	1:70 000				
Tekst:	Trasékart Storheia-Orkdal/Trollheim Vedlegg tilleggssøknad	Digital prod:	MS				
		Tegningsleverandør:	FK				
		Kontr. i Statnett:	ASV				
Ansvarlig:	Utførende:	Fase:	Objekt:	Blad:	Format:	Dokid:	Rev.:
ASV	BL			1(2)	A1	1588990	