

Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE)

Sendes per e-post til: nve@nve.no

Håvard Sveinungen

97551412

Havard.sveinungen@statnett.no

Søknad om endring av godkjent detaljplan

420kV ledning Skaidi-Hammerfest

1. Innledning

Det vises til NVEs vedtak om godkjenning av detaljplan for 420kV ledning Skaidi - Hyggevatn, datert [dato], gitt i medhold av konsesjon etter energiloven.


Statnett SF søker med dette om endring av godkjent detaljplan, jf. vilkår i konsesjonen. Endringen gjelder inngrepssone/sideareal langs kabelgrøft under kabling av 132 kV Hammerfest 1 og 2 tilhørende Lucerna.

2. Hva ønskes endret (bakgrunn for søknaden)


Den omsøkte endringen gjelder tillatelse til 30m midlertidig inngrepssone langs kabeltrase sammenliknet med løsning vist i godkjent detaljplan.

3. Hvor er endringen

Plasseringen av ny omsøkt løsning er vist i Figur 1. I Figur 2 vises inngrepssone.

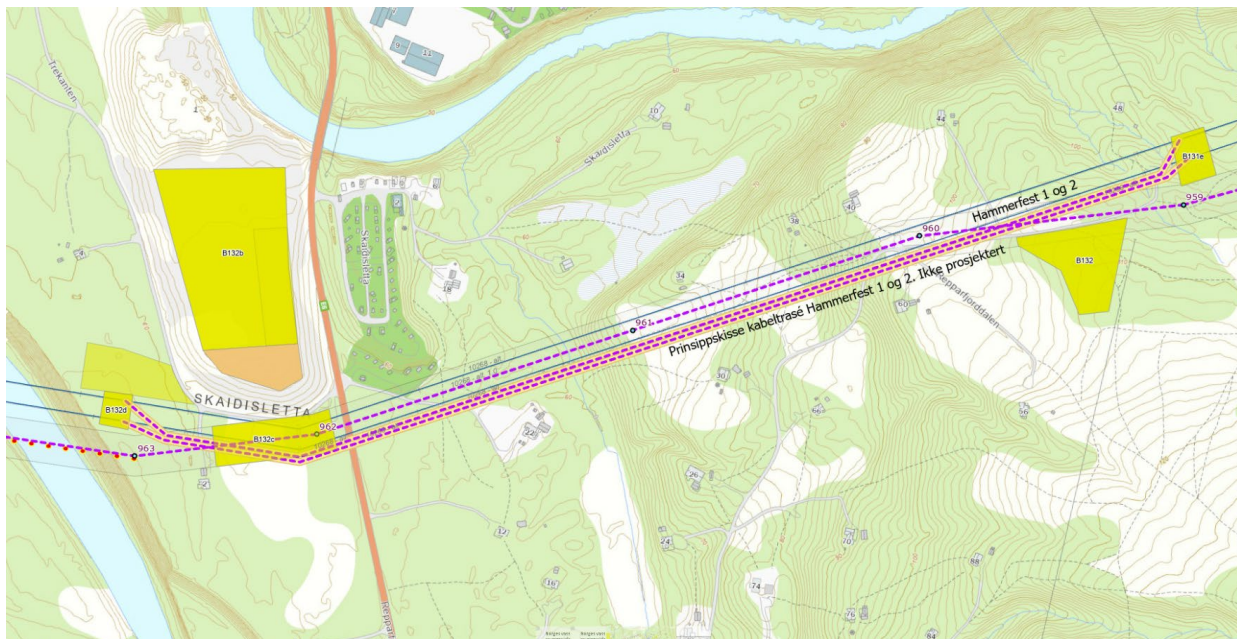

Figur 1 Oversiktskart Skaidi

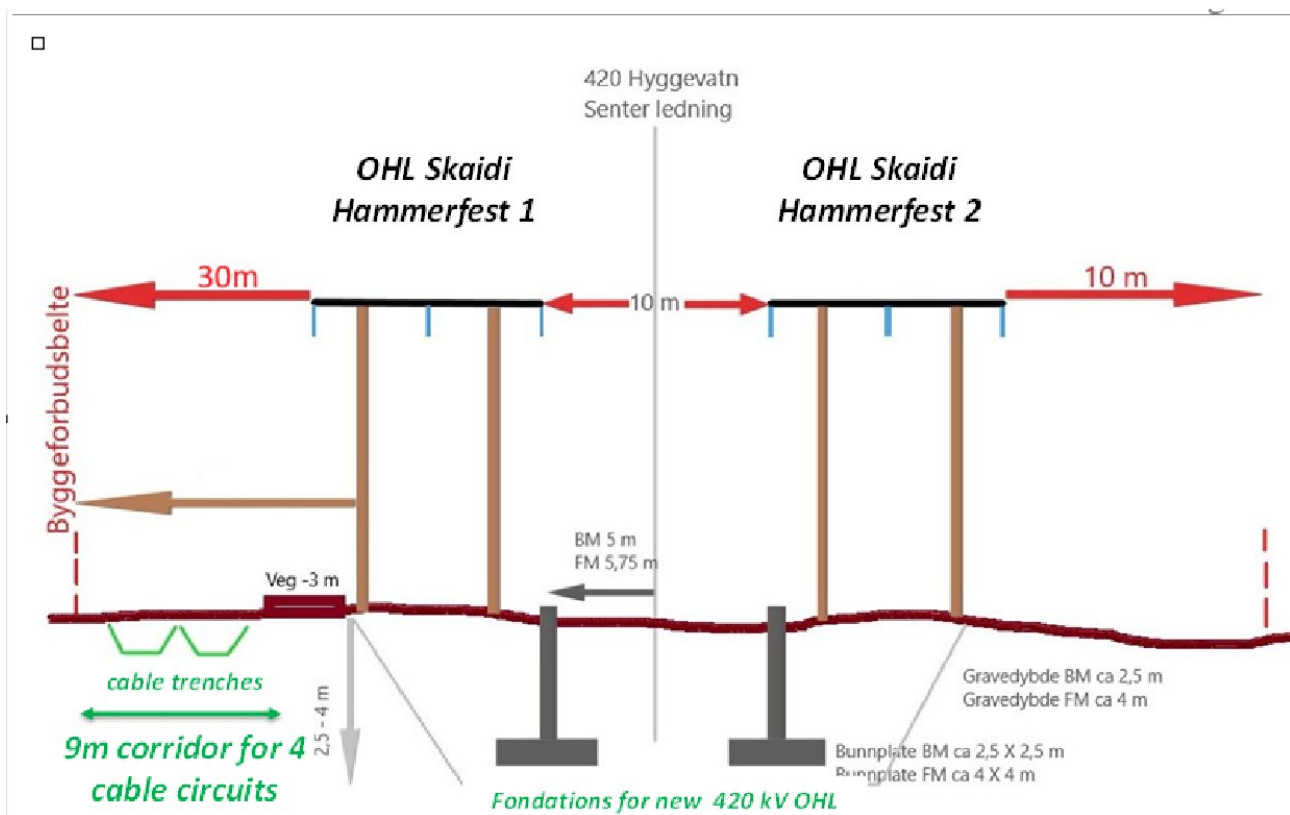

Figur 2 Prinsippskisse kabelgrøft og inngressone

4. Hvorfor må endringen gjøres (årsak til endringen)

Det er anslått areal på om lag 30 m bredde totalt langs kabelgrøft, og arealet er noe begrenset da det ikke kan arbeides under spenningsatt ledning mens kabelarbeidet pågår.

Behovet for endringen skyldes behov for mellomlagring av masser og midlertidig anleggsvei. Endringen vurderes som mer hensiktsmessig enn opprinnelig løsning. Det settes fortsatt samme krav til tilbakeføring av terrenget. Eventuelle overskuddsmasser blir transportert bort til godkjent deponi.

5. Virkninger av endringen

Statnett har vurdert virkninger av endringen sammenliknet med løsning i godkjent detaljplan. Endringen vil ikke påvirke omgivelser utover tidligere godkjent løsning.

6. Involvering

Den omsøkte inngrepssonen vil etter Statnetts vurdering ikke påvirke grunn- og rettighetshavere utover den konsesjonsgitte løsning som foreligger. Finnmarkseiendommen (FeFo) har gitt Statnett rett til å tiltre sine eiendommer. Dette gjelder alle nødvendige tiltak og inngrep innenfor FeFo sine eiendommer som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Statnett kan ikke se at reinbeitedistrikt 22 vil bli ytterligere påvirket som følge av endringen. Berørt reinbeitedistrikt er orientert om at kabelarbeidet på 132kV Hammerfest 1 og 2 vil bli gjennomført i 2026

7. Avslutning

Statnett legger til grunn at øvrige vilkår i konsesjon og godkjent detaljplan videreføres uendret. Det bes om at søknaden behandles så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen

Håvard Sveinungsen

Prosjektleder 420kV ledningen Skaidi-Hyggevatn